

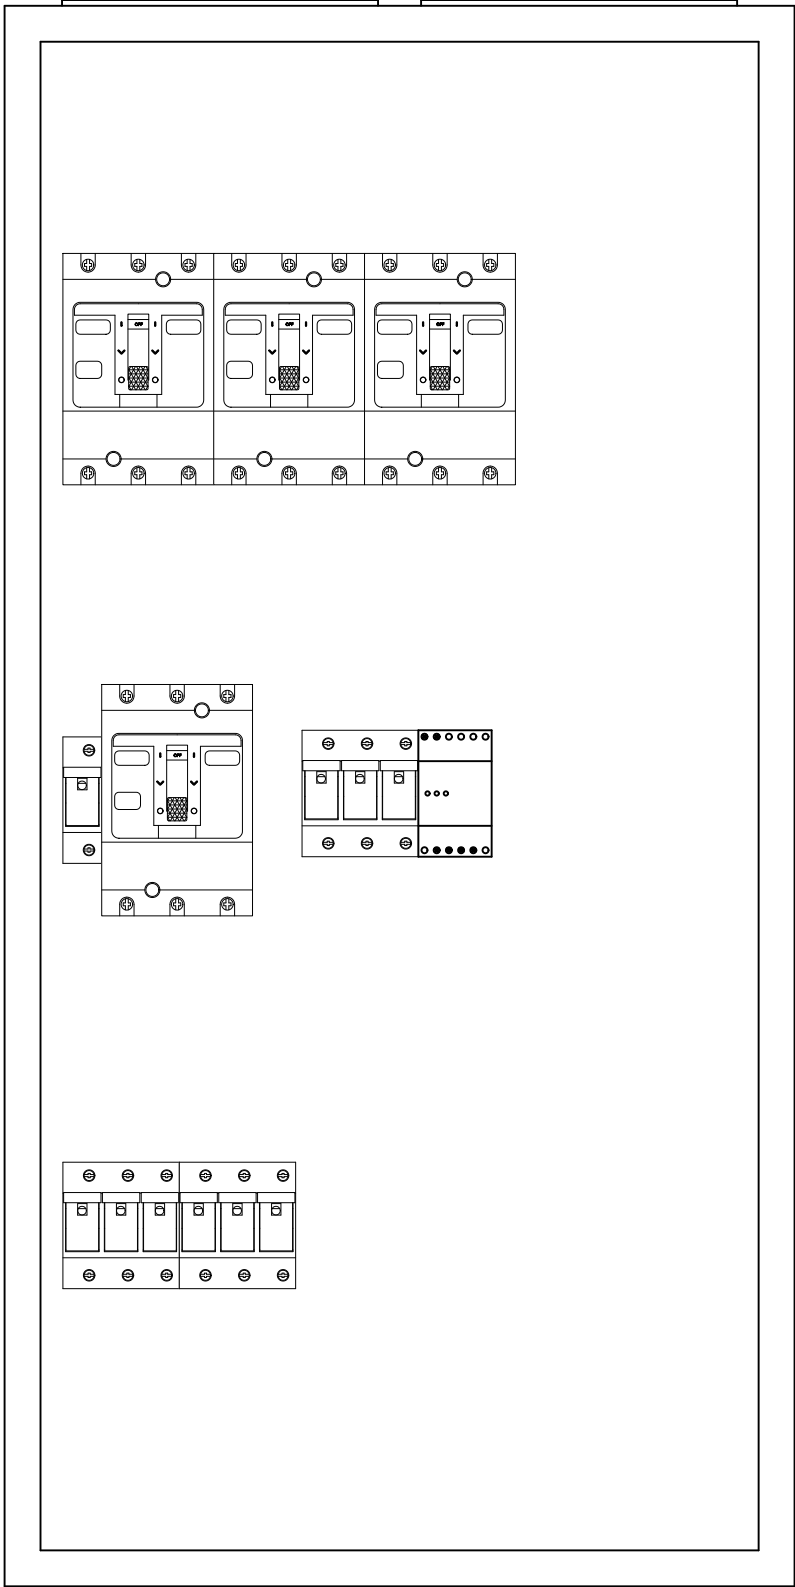


+J-UPS1



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Stopień ochrony: IK07
Prąd znamionowy: 250 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 168
Szerokość: 550 mm
Wysokość: 1100 mm
Głębokość: 215 mm

UPS 30kVA 1f/1f
1370x414x628 [mm]

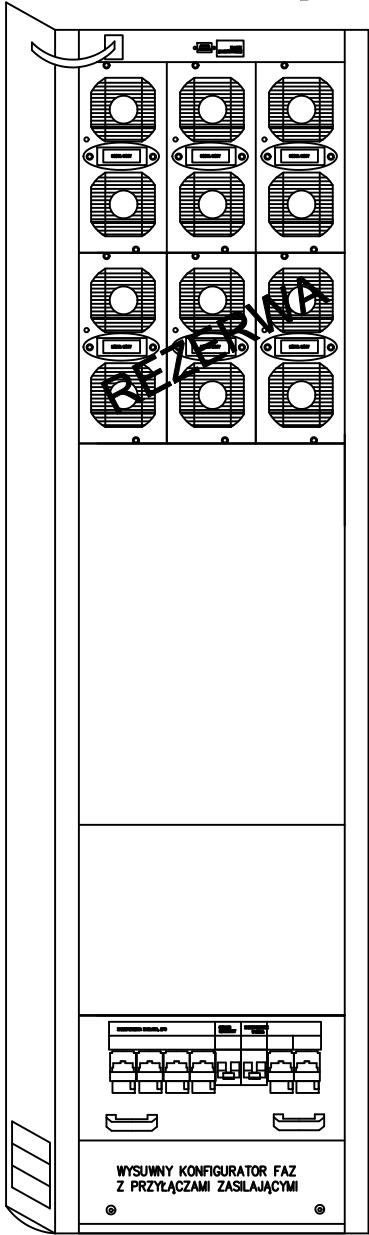

| | | |
|--|--|--|
| Zamierzenie budowlane Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszaniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielewskiego 18 w Brzozowie | | |
| Adres inwestycji działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów ul. ks. Bielewskiego 18, Brzozów | | |
| Projektant mgr inż. Grzegorz Weber | Nr uprawnień: PDK/0050/PWOE/19 | Podpis: |
| Sprawdzający: mgr inż. Robert Bęben | Nr uprawnień: PDK/0191/POOE/06 | Podpis: |
| Opracowali mgr inż. Piotr Krupnicki mgr inż. Paweł Pac mgr inż. Grzegorz Szylar mgr inż. Marcin Stęchły | Nr uprawnień: PDK/0003/POOE/15 | Podpis: |
| Tytuł rysunku WIDOK ELEWACJI TABLICY +J-UPS1 ORAZ UPS1 | | Element projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY |
| Skala | Data 02.2024 r. | Nr rys.: E-44 |