



+J-OTE1

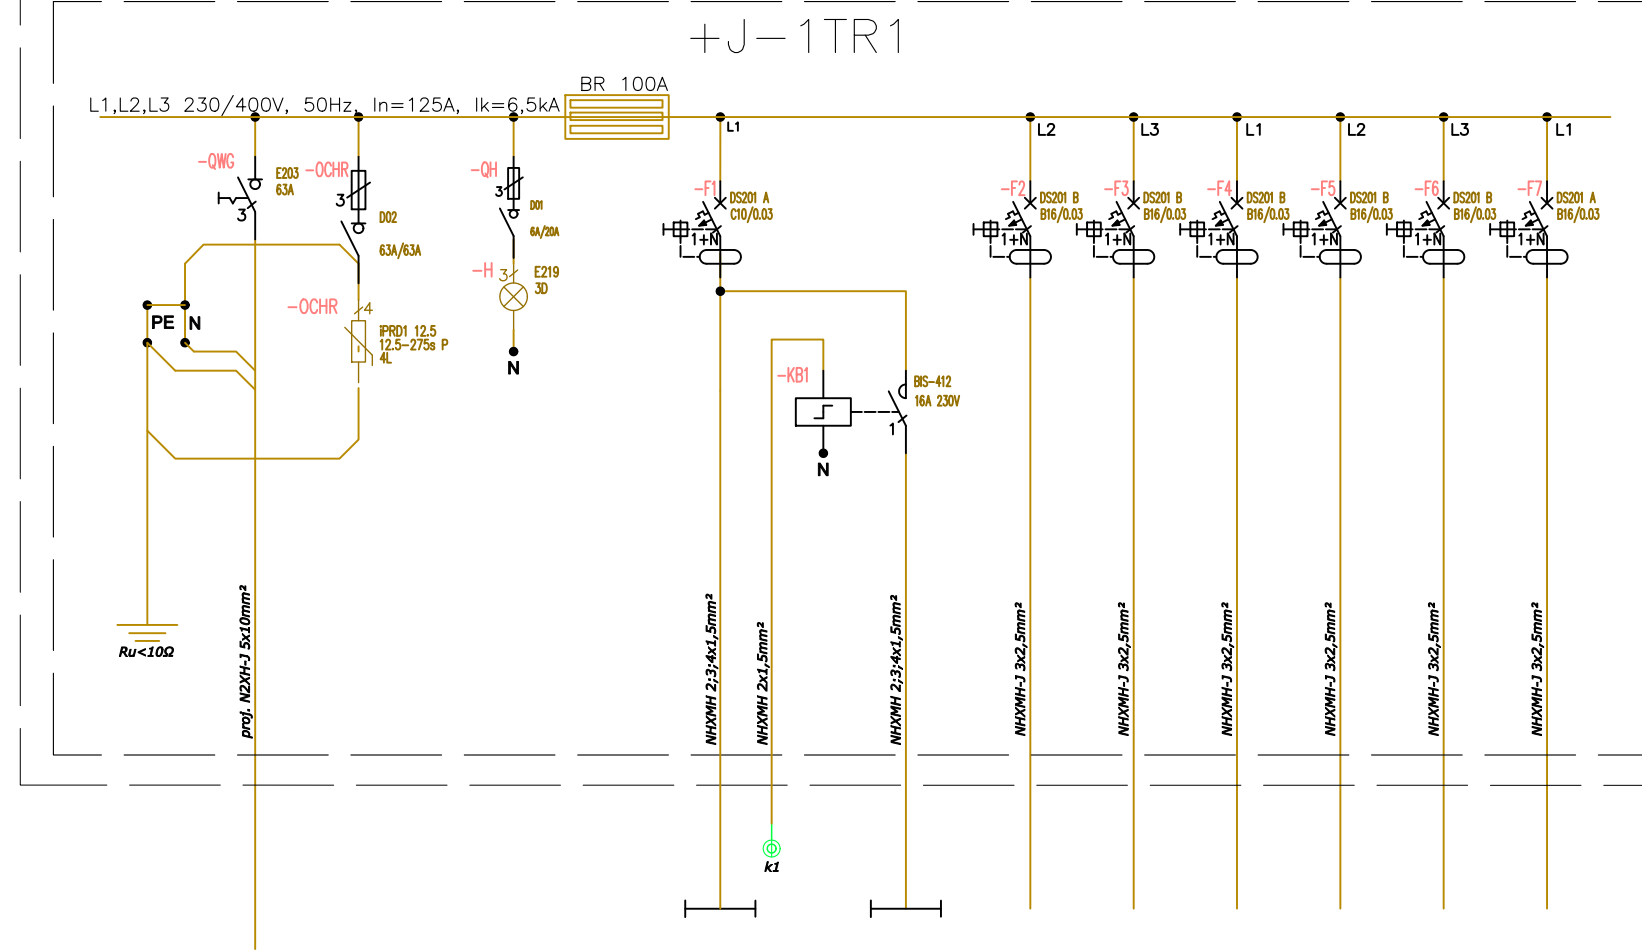

Nr obw.	Nazwa odbioru	Zasilanie z tablicy kJ-RG	Ochronniki przepięć B+C	Kontrola faz	Blok rozdzielczy	OTR1/o/1	OTR1/k/1	OTR1/k/2	OTR1/k/3	OTR1/k/4	OTR1/k/5	OTR1/g/13
PI [kW]	8,9	-	-	-	-	0,1	0,8	1,2	1,2	1,8	1,8	1,8
kj	0,41	-	-	-	-	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Pe [kW]	3,61	-	-	-	-	0,09	0,32	0,48	0,48	0,64	0,8	0,8
ZASILANIE						OŚWIETLENIE - ZASILANIE		GŁOWNIA ZASILAJĄCE - KOMPUTEROWE				IN. ZASIL. - OGÓLNE

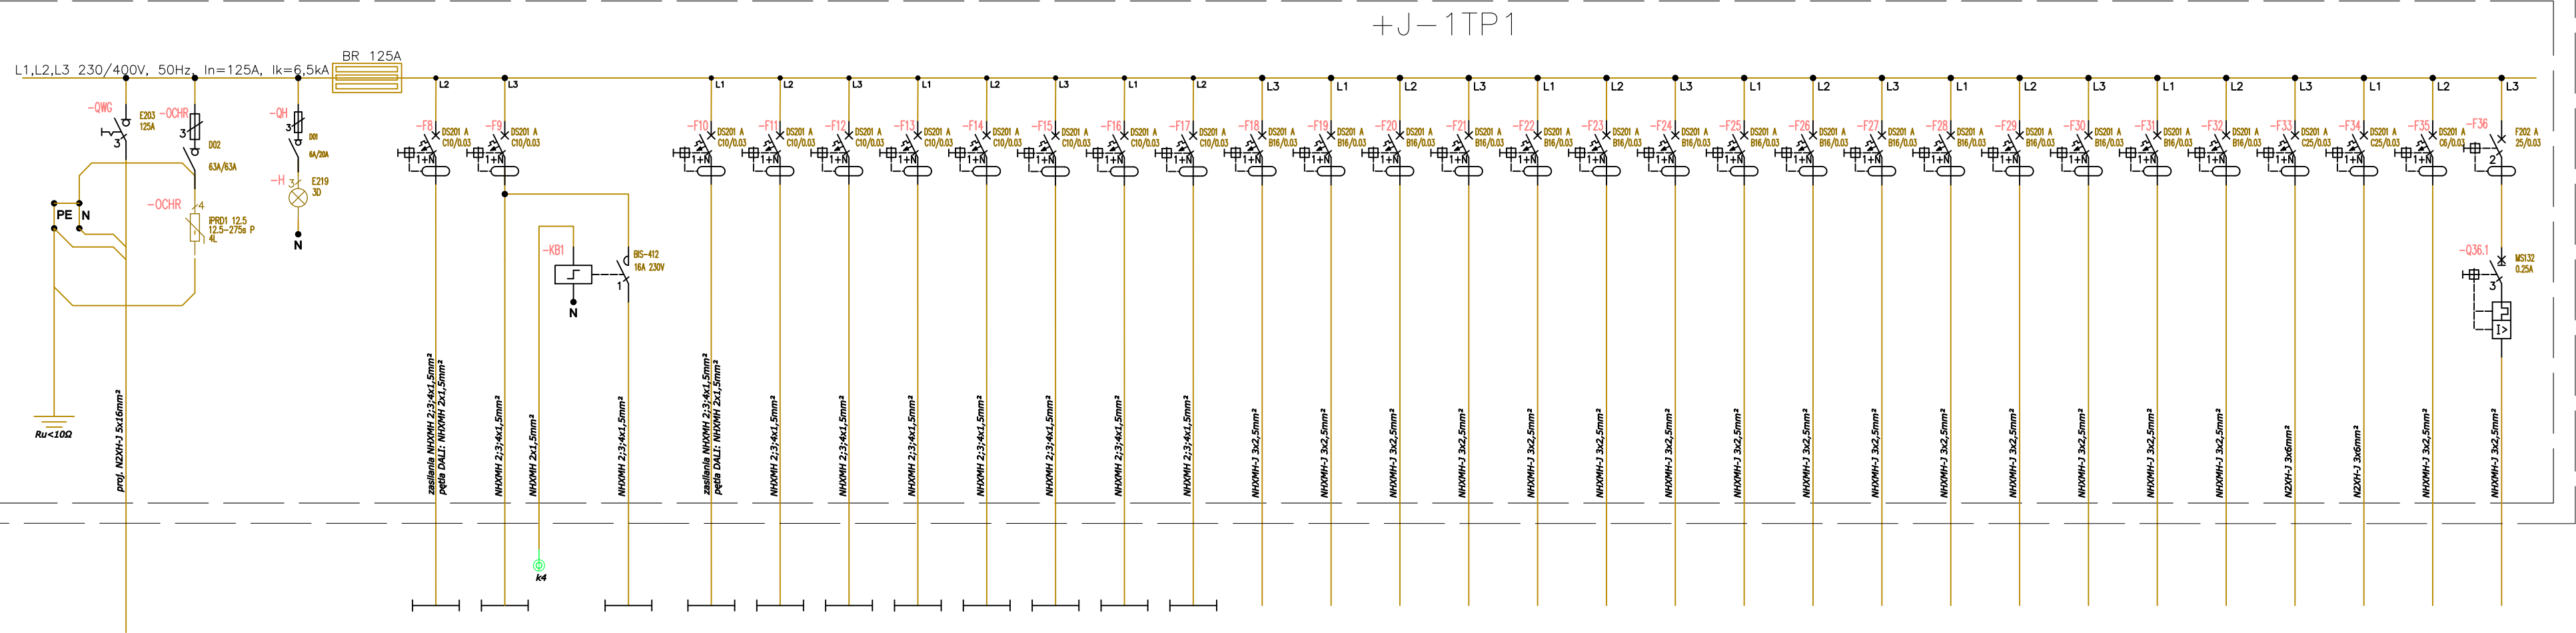

Nr obw.						OTP1/o/1	OTP1/o/2		OTP1/o/3	OTP1/o/4	OTP1/o/5	OTP1/o/6	OTP1/o/7	OTP1/o/8	OTP1/o/9	OTP1/o/10	OTP1/g/1	OTP1/g/2	OTP1/g/3	OTP1/g/4	OTP1/g/5	OTP1/g/6	OTP1/g/7	OTP1/g/8	OTP1/g/9	OTP1/g/10	OTP1/g/11	OTP1/g/12	OTP1/g/13	OTP1/g/14	OTP1/g/15	OTP1/s/1	OTP1/s/2	OTP1/s/3	OTP1/s/4				
Nazwa odbioru	Zasilanie z tablicy kJ-RG	Ochronniki przepięć B+C	Kontrola faz	Blok rozdzielczy	Zasilanie ośw. pom. -1,10, -1,11, -1,12, -1,20, -1,21, -1,24,	Zasilanie ośw. pom. -1,26, -1,27	Zasilanie ośw. pom. -1,14	Zasilanie ośw. pom. -1,4, 1,5, -1,8	Zasilanie ośw. pom. -1,5, -1,7	Zasilanie ośw. pom. -1,9	Zasilanie ośw. pom. -1,15	Zasilanie ośw. pom. -1,17	Zasilanie ośw. pom. -1,19, -1,29, -1,30	Zasilanie ośw. pom. -1,24, -1,28, -1,3	Zasilanie ośw. pom. -1,4, -1,4, -1,8	Zasilanie ośw. pom. -1,35, -1,36	Zasilanie gniaz. pom. -1,14	Zasilanie gniaz. pom. -1,14	Zasilanie gniaz. pom. -1,4, -1,6, -1,8	REZERWA	Zasilanie gniaz. pom. -1,5,	Zasilanie gniaz. pom. -1,7	Zasilanie gniaz. pom. -1,9	Zasilanie gniaz. pom. -1,10, -1,11	Zasilanie gniaz. pom. -1,15	Zasilanie gniaz. pom. -1,16	Zasilanie gniaz. pom. -1,17	Zasilanie gniaz. pom. -1,27, -1,28, -1,35, -1,36	Zasilanie gniaz. pom. -1,30, -1,37	Zasilanie gniaz. pom. -1,20, -1,21	Zasilanie gniaz. pom. -1,19	Zasilanie agregat zewn. K-1	Zasilanie agregat zewn. K-2	Zasilanie pompiki kornolowego pom. -1,9	Zasilanie wentylatora pom. -1,10				
PI [kW]	36,5	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,8	0,8	0,6	3	3	2,2	3	0,4	1,8	1,8	3	3	3	3	3	2,5	2,5	0,02	0,06					
kj	0,66	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1	1	1	1						
Pe [kW]	24,05	-	-	-	0,09	0,18	0,09	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,64	0,24	0,24	1,2	1,2	0,88	1,2	0,16	0,72	0,72	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,5	2,5	0,02	0,06					
ZASILANIE						OŚWIETLENIE - ZASILANIE										ZASILANIE PODSTAWOWE										GŁOWNIA ZASILAJĄCE - OGÓLNE										OŚWIDY SKŁADU			