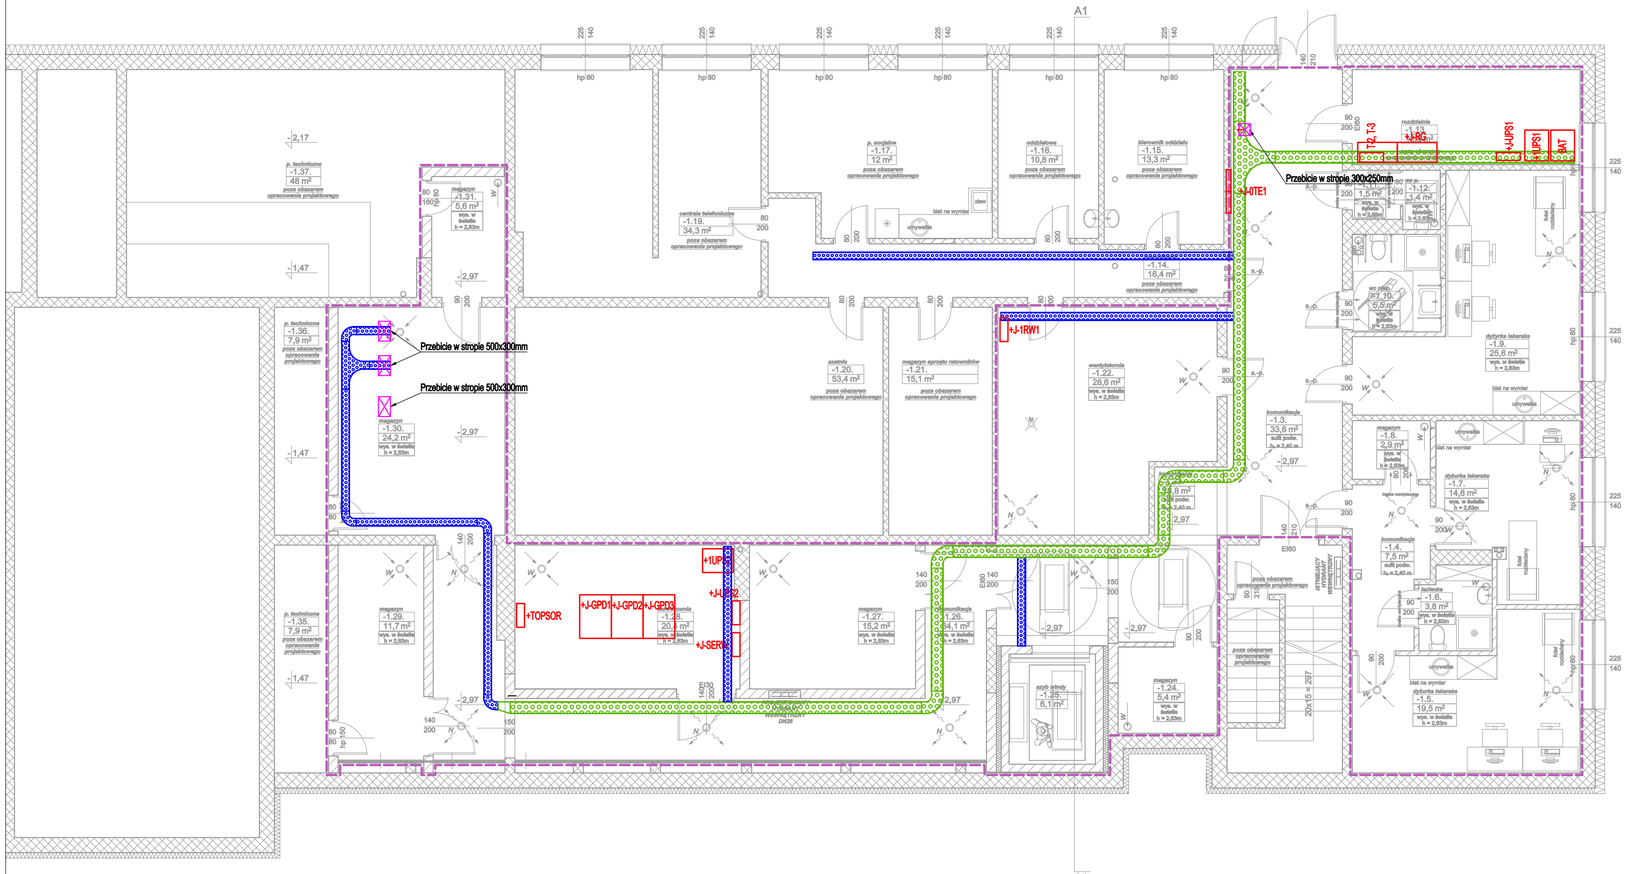
A1
A1
Przebicie w stropie 500x300mm
Przebicie w stropie 500x300mm
Przebicie w stropie 300x250mm
+J-0TE1
+J-1RW1
+1UPS2
+J-UPS2
+TOPSOR
+J-GPD1
+J-GPD2
+J-GPD3
+J-SERW
+J-RG
T2, T3
+1UPS1
+J-UPS1
+1T
p. techniczne -1.37. 48 m² poza obszarem opracowania projektowego
magazyn -1.31. 5,6 m² wys. w świetle h = 2,60m
centrala telefoniczna -1.19. 34,3 m² poza obszarem opracowania projektowego
p. socjalna -1.17. 12 m² poza obszarem opracowania projektowego
odkładowa -1.16. 10,8 m² poza obszarem opracowania projektowego
Mamoniki oddziału -1.15. 13,3 m² poza obszarem opracowania projektowego
-1.14. 16,4 m² poza obszarem opracowania projektowego
p. techniczne -1.36. 7,9 m² poza obszarem opracowania projektowego
magazyn -1.30. 24,2 m² wys. w świetle h = 2,60m
szatnia -1.20. 53,4 m² poza obszarem opracowania projektowego
magazyn sprzętu ratowniczo -1.21. 15,1 m² poza obszarem opracowania projektowego
wentylatornia -1.22. 28,6 m² wys. w świetle h = 2,60m
p. techniczne -1.35. 7,9 m² poza obszarem opracowania projektowego
magazyn -1.29. 11,7 m² wys. w świetle h = 2,60m
komunikacja -1.25. 20,4 m² wys. w świetle h = 2,60m
magazyn -1.27. 15,2 m² wys. w świetle h = 2,60m
komunikacja -1.26. 14,1 m² wys. w świetle h = 2,60m
szyb windy -1.25. 6,1 m²
magazyn -1.24. 5,4 m² wys. w świetle h = 2,60m
-1.13. 1,4 m²
-1.12. 1,4 m²
-1.11. 1,5 m²
-1.10. 27,1 m² 5,9 m²
dyżurka lekarska -1.9. 25,6 m² wys. w świetle h = 2,60m
komunikacja -1.3. 33,6 m² sufit podw. h = 2,40 m.
magazyn -1.8. 2,9 m² wys. w świetle h = 2,60m
dyżurka lekarska -1.7. 14,8 m² wys. w świetle h = 2,60m
komunikacja -1.4. 7,5 m² sufit podw. h = 2,40 m.
-1.6. 3,8 m² wys. w świetle h = 2,60m
dyżurka lekarska -1.5. 19,5 m² wys. w świetle h = 2,60m
poza obszarem opracowania projektowego
strefa pożarowa EI60
hol odpoczynku
biuro
biuro
biuro