

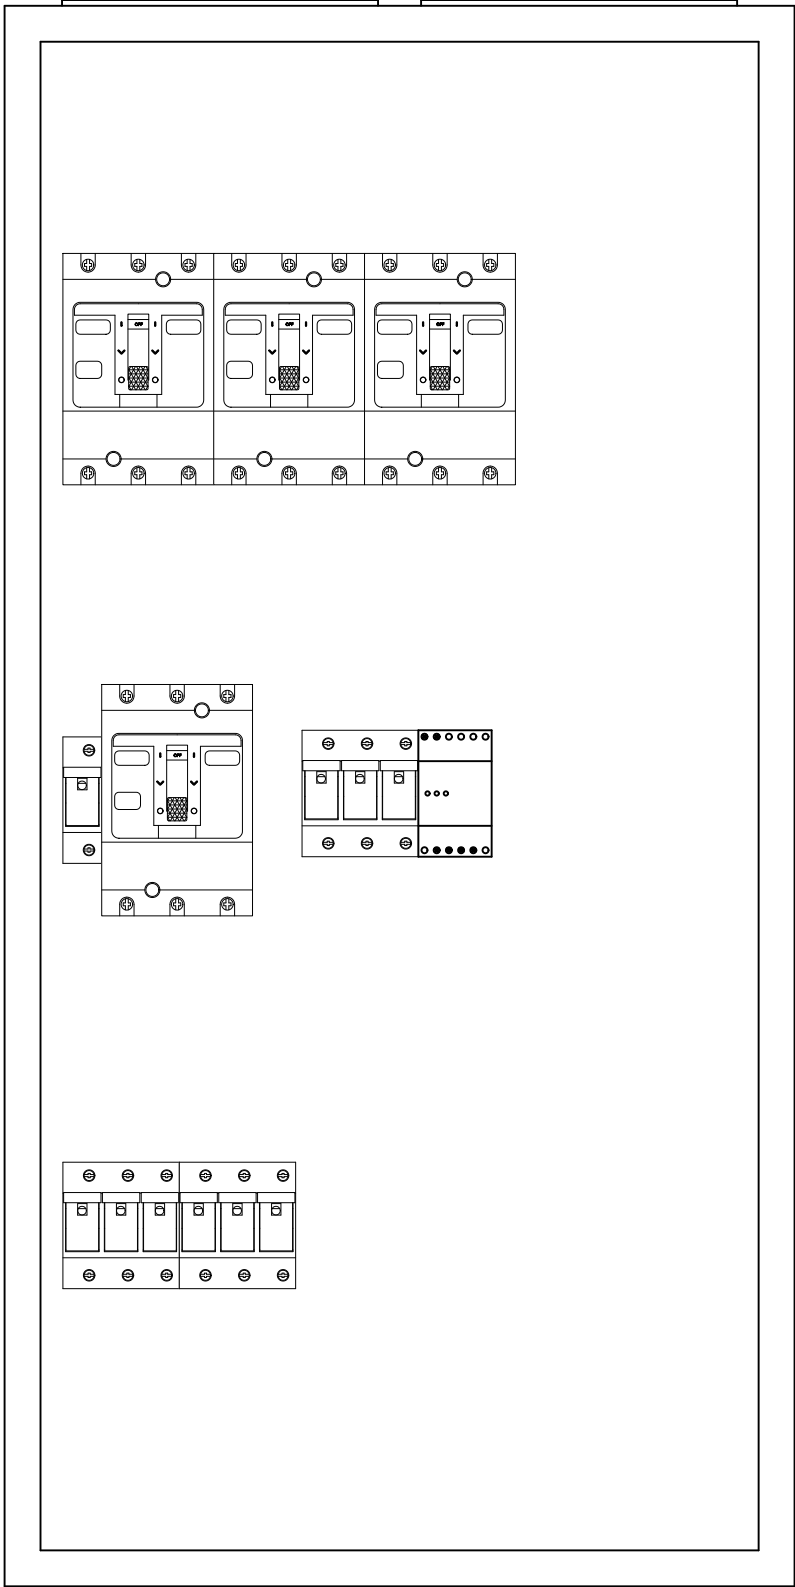


+J-UPS1



Klasa izolacji: II  
Stopień ochrony: IP44  
Stopień ochrony: IK07  
Prąd znamionowy: 250 A  
Rodzaj: Natynkowa  
Ilość modułów: 168  
Szerokość: 550 mm  
Wysokość: 1100 mm  
Głębokość: 215 mm

UPS 30kVA 1f/1f  
1370x414x628 [mm]

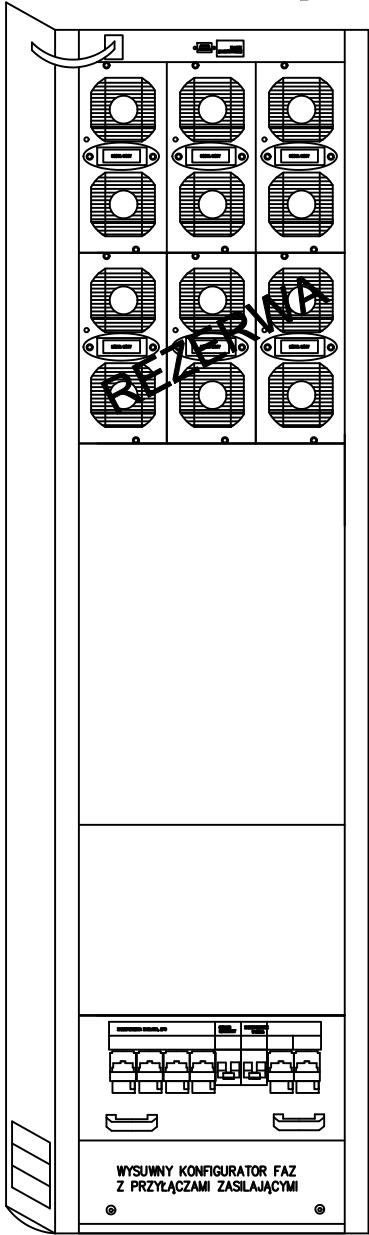

<b>Zamierzenie budowlane</b> Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - SOR wraz z istniejącym zadaszaniem podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie zlokalizowana na działkach nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów przy ul. ks. Bielewskiego 18 w Brzozowie		
<b>Adres inwestycji</b> działka nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów ul. ks. Bielewskiego 18, Brzozów		
Projektant mgr inż. Grzegorz Weber	Nr uprawnień: PDK/0050/PWOE/19	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Robert Bęben	Nr uprawnień: PDK/0191/POOE/06	Podpis:
Opracowali mgr inż. Piotr Krupnicki mgr inż. Paweł Pac mgr inż. Grzegorz Szylar mgr inż. Marcin Stęchły	Nr uprawnień: PDK/0003/POOE/15	Podpis:
Tytuł rysunku WIDOK ELEWACJI TABLICY +J-UPS1 ORAZ UPS1		Element projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY
Skala	Data 02.2024 r.	Nr rys.: E-44