

## SPIS TREŚCI

1.	OPIS TECHNICZNY .....	3
1.1.	Nazwa inwestycji .....	3
1.2.	Rodzaj i kategoria obiektu .....	3
1.3.	Zakres opracowania .....	3
1.4.	Podstawa opracowania.....	4
1.5.	Zasilanie w energię elektryczną, energia podstawowa i rezerwowana.....	4
1.6.	Zasilanie w energię elektryczną, energia gwarantowana.....	5
1.7.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu .....	6
1.8.	Rozdzielnice elektryczne .....	6
1.8.1.	Rozdzielnica główna +J-RG .....	6
1.8.2.	Tablica +J-UPS1 .....	7
1.8.3.	Tablica +J-UPS2 .....	7
1.8.4.	Tablica elektryczna piętrowa .....	7
1.8.5.	Tablice odbiorów medycznych +J-IIT... ..	8
1.8.6.	Rozdzielnica wentylacji +J-1RW1 .....	8
1.8.7.	Rozdzielnica serwerowni +J-SERW .....	8
1.9.	Technologia wykonania instalacji.....	9
1.9.1.	Prowadzenie instalacji .....	9
1.9.2.	Główne trasy koryt kablowych .....	9
1.9.3.	Sposób wykonania i podwieszania głównych tras kablowych .....	10
1.9.4.	Drobne trasy kablowe .....	10
1.10.	Wewnętrzne linie zasilające.....	10
1.11.	Odtworzenia i demontaże instalacji silnoprądowych .....	11
1.10.	Osprzęt elektryczny .....	11
1.11.	Instalacja oświetleniowa .....	12
1.11.1.	Wymagania ogólne .....	12
1.11.2.	Instalacja oświetlenia ogólnego .....	13
1.11.3.	Oświetlenie gwarantowane .....	13
1.11.4.	Oświetlenie miejscowe .....	14
1.11.5.	Oświetlenie nocne .....	14
1.12.	Oświetlenie awaryjne.....	14
1.12.1.	Uwagi ogólne .....	14
1.12.2.	Podstawa prawna .....	14
1.12.3.	Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne .....	15
1.12.4.	Instalacja zdalnego monitoringu oprav oświetlenia awaryjnego .....	15
1.13.	Instalacja siłowa.....	16
1.14.	Instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne .....	16
1.15.	Instalacja połączeń wyrównawczych i ekwipotencjalizacji.....	17
1.16.	Ochrona od porażeń, przepięć atmosferycznych i łączeniowych .....	17
1.17.	Instalacja odgromowa .....	18
1.18.	Instalacja uziemiająca .....	18
1.19.	Instalacja okablowania strukturalnego.....	18
1.19.1.	Standardy oraz normy referencyjne .....	18
1.19.2.	Założenia i architektura rozwiązania .....	19
1.19.9.	Instalacja telefoniczna.....	33
1.19.10.	Urządzenia aktywne instalacji strukturalnej .....	33
1.19.11.	Demontaże i odtworzenia instalacji strukturalnej .....	34
1.20.	Instalacja przyzywowa.....	34

1.21.	Instalacja telewizji .....	34
1.22.	Instalacja kontroli dostępu .....	35
1.23.	Instalacja telewizji dozorowej (CCTV) .....	35
1.24.	Instalacja SSP .....	40
1.24.1.	Podstawa opracowania .....	41
1.24.2.	Założenia projektowe .....	41
1.24.3.	Opis rozwiązań projektowych .....	41
1.24.4.	Przejścia przez granice stref pożarowych .....	43
1.24.5.	Postępowanie w razie alarmu pożarowego .....	43
1.24.6.	Montaż urządzeń i prowadzenie okablowania .....	44
1.24.6.1.	Specyfikacja okablowania .....	44
1.24.6.2.	Przejścia przez granice stref pożarowych .....	44
1.24.7.	Zalecenia dla użytkownika obiektu .....	44
1.24.7.1.	Odbiór instalacji sygnalizacji pożarowej .....	45
1.24.7.2.	Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru .....	45
1.24.7.3.	Wykaz dokumentów, które zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi wykonawca .....	45
1.24.7.4.	Zakres dokumentacji powykonawczej .....	45
1.24.8.	Konserwacja systemu .....	46
1.24.9.	Postanowienia końcowe .....	46
1.25.	Instalacja gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni .....	46
1.25.6.	Zakres opracowania .....	46
1.25.7.	Cel zastosowania instalacji gaszenia .....	46
1.25.8.	Rozwiązanie techniczne .....	47
2.	UWAGI KOŃCOWE .....	50
3.	OBLICZENIA TECHNICZNE .....	50
3.1.	Obliczenia oraz doборы .....	51
	SPIS RYSUNKÓW .....	55

## **1. OPIS TECHNICZNY**

### **1.1. Nazwa inwestycji**

**Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SOR, umiejscowionego w budynku Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie – Pawilon „J” wraz z modernizacją istniejącego zadaszenia podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego, zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2473/1, 2474/8, obr. 0001 Brzozów**

### **1.2. Rodzaj i kategoria obiektu**

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy części budynku (przyziemia i parteru) użyteczności publicznej na potrzeby działalności leczniczej – Pawilonu „J” Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2473/1, 2474/8 obr. 0001 Brzozów.

### **1.3. Zakres opracowania**

Opracowanie obejmuje projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych niezbędnych do realizacji zadania.

Urządzenia, instalacje elektryczne wysokoprądowe i zasilające objęte zakresem niniejszego opracowania:

- zasilanie w energię elektryczną,
- zasilanie w energię gwarantowaną medyczną, UPS,
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- rozdzielnie elektryczne,
- trasy kablowe,
- wewnętrzne linie zasilające,
- demontaże i odtworzenia,
- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia rezerwowanego,
- instalacja oświetlenia gwarantowanego,
- instalacja oświetlenia miejscowego,
- instalacja oświetlenia nocnego,
- instalacja oświetlenia awaryjnego przestrzeni otwartej,
- instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacja sterowania oświetlenia podstawowego,
- instalacja kontroli oprav awaryjnych,
- instalacja siłowa – energia podstawowa,
- instalacja siłowa – energia rezerwowana,
- instalacja siłowa – energia gwarantowana,
- instalacja zasilająca urządzenia technologiczne,
- instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- instalacja uziemiająca posadzek przewodzących i rozpraszających ładunki elektrostatyczne,
- instalacja odgromowa - rozbudowa
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- ochrona przeciwporażeniowa,

- ochrona przeciwprzepięciowa.

Urządzenia, instalacje elektryczne niskoprądowe i zasilające objęte zakresem niniejszego opracowania:

- Główny punkt dystrybucyjny GPD,
- instalacja okablowania strukturalnego,
- instalacja telefonii VoiP,
- instalacja przyzywowa,
- instalacja kontroli dostępu (KD),
- instalacja telewizyjna (TV),
- instalacja telewizji dozorowej (CCTV)
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP),

#### **1.4. Podstawa opracowania**

- inwentaryzacja istniejącego obiektu i instalacji,
- projekt architektoniczno-budowlany branży architektonicznej,
- projekt techniczny branży konstrukcyjnej,
- projekt techniczny branży sanitarnej,
- DTR urządzeń,
- umowa z Inwestorem,
- wytyczne Inwestora,
- obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i katalogi.

#### **1.5. Zasilanie w energię elektryczną, energia podstawowa i rezerwowana**

Zespół budynków Szpitala zasilany jest ze stacji transformatorowej +RSN Inwestora znajdującej się za pośrednim układem pomiarowym energii.

Zasilanie Szpitala zrealizowane jest jako dwusekcyjne, podstawowe z transformatorem o mocy 800kVA i zabezpieczone agregatem o mocy 650kVA oraz rezerwowane z transformatorem 800kVA i zabezpieczone agregatem o mocy 450kVA. Typ sieci TN-C.

W stacji transformatorowej RSN zamontowana jest pełna automatyka przełączenia zasilania rezerwowego, uruchomieniowa agregatów oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Ze stacji transformatorowej +RSN poprzez linie kablowe 2xYAKY4x240mm<sup>2</sup> zasilona jest podstawowo oraz rezerwowo rozdzielnica +RGNN znajdująca się przedmiotowym obiekcie na poziomie parteru w pomieszczeniu 0.28.

Z rozdzielnicy +RGNN zasilone są tablice technologiczne, kondygnacyjne oraz obiektowe bloku C, do którego należy również objęty przebudową oddział Specjalistycznego Oddziału Ratunkowego w pawilonie „J”.

Poprzez istniejące odpływy znajdujące się w rozdzielnicy +RGNN, projektuje się zasilanie rozdzielnicy głównej pawilonu „J” oznaczonej jako +J-RG oraz zasilanie rozdzielnicy wentylatorowni oznaczonej jako +J-1RW1.

Rozdzielnica główna pawilonu „J” +J-RG znajduje się w pomieszczeniu przyziemia pom. -1.13. Jest to rozdzielnica istniejąca podlegająca przebudowie w ramach niniejszego opracowania.

Z rozdzielni +J-RG projektuje się zasilić tablice kondygnacyjne oddziału SOR znajdującego się na kondygnacji przyziemia oraz parteru, rozdzielnicę pomieszczenia serwerowni, a także projektowany zasilacz awaryjny napięcia gwarantowanego UPS.

Tablica kondygnacyjna SOR na poziomie przyziemia oznaczona jest jako +J-0TE1 natomiast na poziomie parteru +1TE1. Projektowane tablice w ramach jednej obudowy

podzielone są na sekcje obwodów podstawowych, rezerwowanych oraz gwarantowanych z niezależnym zasilaniem każdej sekcji z projektowanych odpływów rozdzielnic głównej +J-RG.

Zasilanie elektryczne części obiektu będących poza zakresem opracowania pozostaje bez zmian.

Z rozdzielni głównej projektuje się wyprowadzić WLZ'y do poszczególnych tablic elektrycznych. Linie zasilające projektuje się zabezpieczyć aparaturą zabezpieczeniową o parametrach znamionowych dostosowanych do: prądu obciążenia, warunków zwarciovych oraz obciążalności długotrwałej linii zasilającej. Przekroje kabli zostaną dobrane ze względu na warunek obciążalności długotrwałej, warunek spadku napięcia, zgodnie z normą: PN-HD 60364-5-52:2011, oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą: PN-HD 60364-4-41:2017. Szczegóły zostały zawarte na schemacie zasilania oraz w części obliczeniowej projektu.

Bieżąca inwestycja NIE WYMAGA zwiększenia mocy przyłączeniowej obiektu i zmiany warunków zasilania dla przyłącza elektroenergetycznego.

Moc szczytowa projektowanego obiektu  $P_s = 234,2\text{kW}$

Układ sieci zasilającej: TN-C-S.

Punkt rozdziału PEN: rozdzielnia +RGNN

#### **1.6. Zasilanie w energię elektryczną, energia gwarantowana**

Odbiory medyczne grupy 2 zasilane w układzie sieciowym IT w projektowanej do przebudowy kondygnacji projektuje się zasilic z tablic elektrycznych +J-1IT.. zabudowanych w szachtach zaznaczonych na rzucie parteru.

Jako pomieszczenia grupy 2 zakwalifikowano:

- sala zabiegowa 0.11,
- pom. resuscytacji 0.24,
- salę intensywnej terapii 0.25.

Dla zasilania urządzeń medycznych w ww. pomieszczeniach projektuje się tablice +J-1IT... zasilane dwustronnie: z tablicy energii rezerwowanej +J-1TR1 oraz ze źródła napięcia gwarantowanego – zasilacza UPS (+1UPS1) poprzez rozdzielnicę piętrową +J-1TG1.

Dla zasilania w energię elektryczną gwarantowaną tablic +J-1IT... projektuje się zasilacz jednofazowy UPS (+1UPS1) o mocy 30kVA, zabudowany w pomieszczeniu rozdzielni głównej -1.13.

W pomieszczeniu -1.13 projektuje się rozdzielnicę +J-UPS1 dla obsługi rozdziału mocy zasilania gwarantowanego z UPS'a.

Zasilacz UPS będzie zasilany w energię elektryczną rezerwowaną poprzez rozdzielnicę +J-UPS1 z projektowanej rozdzielni głównej nN +J-RG.

Z rozdzielnic +J-UPS1 będzie zasilana tablica energii gwarantowanej +J-1TG1.

Dla zasilania gwarantowanego szaf Głównego Punktu Dostępu GPD znajdujących się w pomieszczeniu serwerowni projektuje się układ zasilania gwarantowanego z zasilaczem trójfazowym UPS (+1UPS2) o mocy 20kVA.

W pomieszczeniu serwerowni -1.28 projektuje się rozdzielnicę +J-UPS2 dla obsługi rozdziału mocy zasilania gwarantowanego z UPS'a.

Zasilacz UPS będzie zasilany w energię elektryczną rezerwowaną poprzez rozdzielnicę +J-UPS2 z projektowanej rozdzielni serwerowni +J-SERW.

## **1.7. Przeciwpowozarowy wylacznik pradu**

Istniejacy przeciwpowozarowy wylacznik pradu znajduje sie przy stacji transformatorowej +RSN a jego zadzialanie powoduje odlaczenie zasilania z calego objetego przebudowa budynku.

Ze wzgledu na zastosowanie na przebudowywanym oddziale dwuch ukladow zasilania gwarantowanego UPS, projektuje sie niezalezne wylaczniki EPO dla kazdego z ukladu zasilania:

- Dla wylaczenia powozarowego zasilania z zasilacza +UPS1 obslugujacego zasilanie gwarantowane ukladow IT, wylacznik EPO pradu sklada sie z:
  - Przycisku wyzwalajacego +UPS-SOR z lampkami sygnalizacyjnymi, zabudowanego przy wejsciu do budynku pod wiatą wjazdową dla karet,
  - Układu wylacznikow wyposazonych w wyzwalacze wzrostowe, zabudowane w rozdzielnicy +J-UPS1,
- Dla wylaczenia powozarowego zasilania z zasilacza +UPS2 obslugujacego zasilanie gwarantowane serwerowni, wylacznik EPO pradu sklada sie z:
  - Przycisku wyzwalajacego +UPS-SERW z lampkami sygnalizacyjnymi, zabudowanego przy wejsciu do budynku pod wiatą wjazdową dla karet,
  - Układu wylacznikow wyposazonych w wyzwalacze wzrostowe, zabudowane w rozdzielnicy +J-UPS2,
  - 
  - Projektowane i istniejace przyciski wyzwalajace odpowiednio oznaczyc aby jednoznacznie wskazywaly wylaczane odbiory.

Przyciski wyzwalajace beda polaczone z wylacznikami przewodami ogniotrwalymi HDGs 5x1,5mm<sup>2</sup> a sygnaly EPO do zasilaczy UPS przewodami HDGs 2x1mm<sup>2</sup> ukladanymi na trasach o wytrzymałości ogniowej E90.

Potwierdzenie wylaczenia zasilania bedzie sygnalizowane swietlnie na przycisku wyzwalajacym.

Warunki odcinania doplywu pradu:

- uruchomienie przeciwpowozarowych wylacznikow pradu - reczne,
- decyzja o wykorzystaniu przeciwpowozarowych wylacznikow pradu nalezec powinna wylacznie do dowodcy jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej.

## **1.8. Rozdzielnice elektryczne**

### **1.8.1. Rozdzielnica glowna +J-RG**

Objety przebudowa budynek J Szpitala zasilony jest z istniejacej rozdzielni glownej +J-RG zasilanej dwustronnie istniejacy kablem 2xYKY4x70mm<sup>2</sup> z istniejacej rozdzielnicy RGNN.

Z rozdzielni +J-RG zasilone sa istniejace tablice kondygnacyjne pawilonu J a w tym istniejace tablice SOR.

Projektuje sie przebudowe zasilania rozdzielnicy +J-RG demontujac istniejaca trase kablowa z rozdzielnicy +RGNN a zastepujac ja projektowana wykonana kablem 2x(5((N)A2XH-O 1x150mm<sup>2</sup>)) ukladanym po projektowanych trasach kablowych.

Projektuje sie rozbudowe rozdzielni glownej +J-RG znajdujacej sie w pom. -1.13.

Rozdzielnica glowna +J-RG bedzie sie zbudowana z dwuch pol gdzie w pierwszym znajdowac bedzie sie sekcja zasilania wraz ze sprzeglem i istniejacymi odbiorami, natomiast w polu drugim umieszczone beda odbiory dla projektowanych rozdzielnic.

W polu pierwszym rozdzielnicy +J-RG znajduje sie systemowy most szynowy 630A podzielony dla odbiorow zasilania podstawowego oraz rezerwowanego. skladalaby z sekcji zasilajacej, sekcji podstawowej oraz sekcji rezerwowanej.

Należy wymienić istniejące wyłączniki na posiadające napęd bądź doposażyć istniejące wyłączniki sekcyjne w napędy kompatybilne z projektowanym modułem SZR.

W sekcji zasilającej należy zabudować kompatybilny, producencki moduł układu SZR zbudowanego na bazie wyłączników sekcyjnych oraz cyfrowego sterownika realizującego przełączenie w trybie automatycznym oraz ręcznym. Przełączenie ręczne odbywać ma się zgodnie z tablicą zadziałania podaną na schemacie rozdzielnicy +J-RG. Sterowanie ręczne łączników należy zrealizować za pośrednictwem przycisków z lampkami sygnalizującymi stan pracy wyłącznika – kolor czerwony – wyłącznik rozłączony, kolor zielony – wyłącznik załączony.

W sekcji podstawowej oraz rezerwowanej należy zabudować odpływy w formie rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników kompaktowych, dla wyprowadzenia mocy z rozdzielnicy.

Istniejąca rozdzielnica +J-RG wykonana jest jako wolnostojąca w dostawie firmy Legrand. Dla zachowania sprawności całej rozdzielnicy, rozbudowę należy wykonać stosując rozwiązania kompatybilne z istniejącym.

Z rozdzielnicy +J-RG zasilane będą rozdzielnie elektryczne energii podstawowej i rezerwowanej kondygnacji objętej zakresem opracowania.

Schemat elektryczny i widok aparatów rozdzielnicy +J-RG zostały zawarte w części rysunkowej projektu rys.E-40 oraz E-41.

#### **1.8.2. Tablica +J-UPS1**

W pomieszczeniu -1.13 projektuje się tablicę elektryczną dla obsługi zasilacza UPS energii gwarantowanej medycznej :

+J-UPS1 – tablica bypass'u ręcznego dla zasilacza +UPS1, dystrybucji mocy zasilacza +UPS1 oraz układ usługujący wyłącznik EPO zasilacza.

Z rozdzielnicy +J-UPS1 będzie zasilana tablica energii gwarantowanej medycznej na kondygnacji objętej zakresem opracowania.

Schematy i widoki tablic zostały zawarte w części rysunkowej projektu rys. E-42, E-43, E-44.

#### **1.8.3. Tablica +J-UPS2**

W pomieszczeniu -1.28 projektuje się tablicę elektryczną dla obsługi zasilacza UPS energii gwarantowanej serwerowni :

+J-UPS2 – tablica bypass'u ręcznego dla zasilacza +UPS2, dystrybucji mocy zasilacza +UPS2 oraz układ usługujący wyłącznik EPO zasilacza.

Z rozdzielnicy +J-UPS2 będą zasilone obwody szaf Głównego Punktu Dystrybucyjnego znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni.

Schematy i widoki tablic zostały zawarte w części rysunkowej projektu rys. E-45, E-46, E-47.

#### **1.8.4. Tablica elektryczna piętrowa**

Logika oznaczeń tablicy elektrycznej:

+\_oznaczenie budynku\_-\_numer kondygnacji\_TE\_numer tablicy\_

Odbiory elektryczne na kondygnacji przyziemia będącej w zakresie opracowania będą zasilane z tablicy elektrycznej zabudowanej w tablicy piętrowej +J-OTE1.

W tablicy +J-OTE1 projektuje się zabudować tablice:

+J-0TP1 - tablica odbiorów podstawowych,

+J-0TR1 - tablica odbiorów rezerwowanych i komputerowych,

Tablice elektryczną +J-0TE1 projektuje się zabudować w formie dwóch obudów podtynkowych o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 560x120x984 mm w II klasie izolacji z drzwiami z kluczem patentowym.

Lokalizacja tablicy została pokazana w części rysunkowej projektu. Schematy i widok tablicy zostały zawarte w części rysunkowej projektu, rys. E-32, E-33.

Odbiory elektryczne na kondygnacji parteru będącej w zakresie opracowania będą zasilane z tablicy elektrycznej zabudowanej w tablicy piętrowej +J-1TE1.

W tablicy +J-1TE1 projektuje się zabudować tablice:

- +J-1TP1 - tablica odbiorów podstawowych,
- +J-1TR1 - tablica odbiorów rezerwowanych i komputerowych,
- +J-1TG1 - tablica odbiorów gwarantowanych medycznych,

Tablice elektryczną +J-1TE1 projektuje się zabudować w formie obudowy stojącej o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1050x225x1900 mm w II klasie izolacji, bez drzwi.

Lokalizacja tablicy została pokazana w części rysunkowej projektu. Schematy i widok tablicy zostały zawarte w części rysunkowej projektu, rys. E-34, E-35, E-36, E-37.

#### **1.8.5. Tablice odbiorów medycznych +J-1IT...**

Odbiory medyczne grupy 2 zasilane w układzie sieciowym IT w projektowanej do przebudowy kondygnacji projektuje się zasilić z tablic elektrycznych +J-1IT... zabudowanych w szachtach zlokalizowanych zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji.

Dla zasilania urządzeń medycznych w ww. pomieszczeniach projektuje się tablice +J-1IT... zasilane dwustronnie: z tablicy energii rezerwowanej +J-1TR1 oraz ze źródła napięcia gwarantowanego – zasilacza UPS (+J-UPS1) poprzez tablicę piętrowe +J-1TG1.

W tablicach +J-1IT... zostaną zabudowane transformatory separacyjne tworzące układy sieciowe IT. Ponadto zostaną zabudowane moduły obsługi sieci medycznej w układzie IT z układem kontroli izolacji i sygnalizacją stanów awaryjnych.

W miejscach wskazanych w części rysunkowej dokumentacji zostaną zabudowane moduły kontrolne układów IT jako 7” panele sygnalizujące oraz umożliwiające podgląd stanów awaryjnych.

Schematy i widok tablic zostały zawarte w części rysunkowej projektu, rys. E-48, E-49, E-50, E-51, E-52, E-53, E-54, E-55, E-56.

#### **1.8.6. Rozdzielnica wentylacji +J-1RW1**

Odbiory sanitarne małej mocy zasilone są miejscowo z tablic kondygnacyjnych, lecz dla głównych odbiorów instalacji sanitarnych w tym wentylacji projektuje się rozdzielnię wentylacji +J-1RW1.

Rozdzielnicę +J-1RW1 projektuje się zabudować w pomieszczeniu wentylatorni - 1.21 zasilić projektowaną linią kablową 5x(N2XH-J 1x70mm<sup>2</sup>) bezpośrednio z rozdzielni +RGNN z istniejącego rezerwowego rozłącznika listwowego sekcji rezerwowanej typu NH3 doposażonego we wkładki bezpiecznikowe gG200A.

Tablicę elektryczną +J-1RW1 projektuje się jako tablicę wolnostojącą o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 550x215x1900mm w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP44.

Schemat i widok tablicy zostały zawarte w części rysunkowej projektu, rys. E-38, E-39.

#### **1.8.7. Rozdzielnica serwerowni +J-SERW**

W pomieszczeniu serwerowni projektowana jest rozdzielnica zasilają wyłącznie obwody pomieszczenia, w których znajdują się między innymi obwody oświetleniowe, gniazd, central gaszenia gazem, klimatyzacji pomieszczenia oraz centralek sygnalizacyjnych instalacji SSP i monitoringu oprav a także zasilacz +1UPS.



Rozdzielnicę +J-SERW projektuje się zabudować w pomieszczeniu serwerowni - 1.28 i zasilić projektowaną linią kablową N2XH-J 5x16mm<sup>2</sup> z rozdzielni +J-RG.

Tablicę elektryczną +J-SERW projektuje się jako tablicę naścienną, metalową o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 550x160x800mm w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP44.

Schemat i widok tablicy zostały zawarte w części rysunkowej projektu, rys. E-40, E-41.

## **1.9. Technologia wykonania instalacji**

### **1.9.1. Prowadzenie instalacji**

Wszystkie przejścia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe uszczelnić ogniowo do odporności ogniowej nie mniejszej niż odporność ogniowa tego oddzielenia. Kable ognioodporne do zasilania urządzeń przeciwpożarowych układać w odrębnych trasach kablowych, posiadających certyfikat E90 na cały system wraz z mocowaniami lub na dedykowanych uchwytych kablowych (w przypadku pojedynczych kabli).

Prowadzenie tras kablowych skoordynować z pracami pozostałych branż. Wykonywanie instalacji realizować ze szczególną uwagą ze względu na charakter obiektu – obiekt medyczny. Prowadzone prace instalacyjne nie mogą zakłócać pracy pozostałej części obiektu.

W związku z przepisem: § 258 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. **Okablowanie prowadzone w ww. obszarach projektuje się w klasie reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1, nie gorszej niż: Dca-s1.**

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem CPR dla projektowanego budynku sklasyfikowanego, projektuje się przewody o klasach:

- dla przewodów prowadzonych na drodze ewakuacji – B2ca-s1b, d1, a1
- dla przewodów prowadzonych poza drogą ewakuacji – Dca-s2, d1, a2

W obu przypadkach są to przewody bezhalogenowe.

### **1.9.2. Główne trasy koryt kablowych**

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych siłowych, oświetleniowych, teletechnicznych w obiekcie zostaną zaprojektowane odpowiednie trasy kablowe.

Przewiduje się zastosowanie:

- drabin kablowych o wymiarach 100-400/50mm (gr. blachy = min. 1,5mm),
- koryt siatkowych o wymiarach 60-400/50mm,
- uchwyty kablowych o odporności ogniowej E90,
- rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego Ø50-160mm,
- rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o średnicach Ø16-63mm,

Wykonawca instalacji elektrycznych zobowiązany jest rozpatrywać plany tras kablowych wspólnie z wymienionymi projektami branżowymi w celu koordynacji montażu wszystkich tras kablowych w część budynku objętej opracowaniem. Ze szczególnym uwzględnieniem tras kablowych w przestrzeni technicznej ponad korytarzem.

Wszystkie trasy kablowe zostaną opracowane z zachowaniem 25% rezerwy miejsca w stosunku do zajętości miejsca w korycie dla przyszłej rozbudowy.

Plan rozprowadzenia głównych trasy kablowych został zawarty w części rysunkowej dokumentacji, rys. E-02, E-03, E-04, E-05.

### **1.9.3. Sposób wykonania i podwieszania głównych tras kablowych**

Wszystkie drabinki i korytka kablowe należy podwieszać w sposób trwały i pewny.

Rozstaw podwieszeń dla koryt kablowych dostosować do nośności koryta i jego danych katalogowych przy założeniu jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1–1,5m.

Drabiny i koryta podwieszać przede wszystkim do konstrukcji nośnych stropów oraz specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje.

Wszystkie zejścia pionowe tras kablowych powinny być wykonane za pomocą drabinek lub koryt kablowych montowanych pionowo do ścian lub innych elementów konstrukcji budynku i zapewniać połączenie między poziomymi ciągami kablowymi a wolno stojącymi i/lub wiszącymi rozdzielnicami elektrycznymi. Przy zejściach tras w pomieszczeniach tablic elektrycznych projektuje się do wysokości tablicy ułożyć drabiny kablowe o szerokości 400mm, umożliwiające odpowiednie mocowanie kabli układanych pionowo.

Nie dopuszcza się wykonywania zawiesi we własnym zakresie. Należy stosować wyłącznie elementy systemowe posiadające odpowiednie certyfikaty, świadectwa legalizacji oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zakłada się, że przy zastosowaniu systemowych łączników oraz podkładek zębatach dla połączeń skręcanych drabin i koryt kablowych, zachowana jest galwaniczna ciągłość tak wykonanej trasy.

### **1.9.4. Drobne trasy kablowe**

W zakresie rzeczowym robót elektroinstalacyjnych zapewnić wszystkie niezbędne podejścia do zasilanych odbiorników, urządzeń, gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych i innych. Dodatkowo zapewnić wszelkie konieczne przebiegi przez ściany oraz stropy wraz z niezbędnym ich uszczelnieniem. Podejścia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych należy wykonać:

- w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub giętkich wewnątrz ścian gipsowo-kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach ścian murowanych o średnicach dostosowanych do przekroju i ilości prowadzonych przewodów,
- w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytych kablowych w pomieszczeniach technicznych,
- w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych układanych w posadzce,
- przewodami w podwójnej izolacji mocowanymi na uchwytych do elementów konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw oświetleniowych,
- przewodami wtyczkowymi układami na ścianach żelbetowych pomieszczeń klatek schodowych, przedsionków, pomieszczeń magazynowych, technicznych i gospodarczych pod warunkiem zastosowania przewodów w izolacji podwójnej i przykrycia ich warstwą tynku o grubości nie mniejszej niż 5mm.

### **1.10. Wewnętrzne linie zasilające**

Linie zasilania podstawowego, rezerwowanego i gwarantowanego projektuje się wykonać odpowiednio z rozdzielnic, +RGNN, +J-RG oraz rozdzielni energii gwarantowanej: +J-UPS1 wewnętrzne linie zasilające.

Projektowane WLZ'ty projektuje się prowadzić w projektowanych szachtach elektrycznych zlokalizowanych w tablicach elektrycznych.

Wewnętrzne linie zasilające (WLZ'ty) projektuje się kablami miedzianymi jedno i wielożyłowymi w izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE). Przekroje kabli zostały

dobrane ze względu na warunek obciążalności długotrwałej oraz warunek spadku napięcia, zgodnie z normą: PN-HD 60364-5-52:2011. Do obliczeń przyjęto maksymalny spadek napięcia od źródła do odbiornika 5%. Wewnętrzne linie zasilające układać na projektowanych trasach kablowych. Wszystkie (WLZ'ty) oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znakowanie wykonywać za pomocą dedykowanych trwałych opasek mocowanych do kabli.

Schemat połączeń wewnętrznych linii zasilających pokazano na schemacie zasilania obiektu rys. E-01.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem CPR dla projektowanego budynku sklasyfikowanego, projektuje się przewody o klasach:

- dla przewodów prowadzonych na drodze ewakuacji – B2ca-s1b, d1, a1
- dla przewodów prowadzonych poza drogą ewakuacji – Dca-s2, d1, a2

W obu przypadkach są to przewody bezhalogenowe.

### **1.11. Odtworzenia i demontaże instalacji silnoprądowych**

W pomieszczeniach nie objętych zakresem opracowania wszystkie uszkodzenia powierzchni ścian, sufitów i posadzek spowodowane prowadzonymi pracami instalacyjnymi odtworzyć do stanu sprzed prowadzenia prac.

We wszystkich pomieszczeniach przebudowywanej kondygnacji projektuje się demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego, demontaż powinien być wykonany ostrożnie, aby zdemontowany osprzęt elektryczny nadawał się do ponownego użytku. Materiały z demontażu Wykonawca przekazuje Inwestorowi. Za uszkodzenie demontowanych urządzeń odpowiada wykonawca robót elektrycznych i jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty z tym związane.

Istniejące tablice elektryczne zabudowane na kondygnacji będącej w zakresie opracowania projektuje się zdemontować. W przypadku gdy z demontowanych tablic elektrycznych zasilane będą jakieś obwody w pomieszczeniach znajdujących się poza zakresem opracowania to przewody te należy wyciągnąć w kierunku zasilanego odbiornika i podłączyć do najbliższej tablicy w okolicy odbiornika w obrębie danej kondygnacji.

W związku z pracami instalacyjnymi branży sanitarnej prowadzonymi na poziomie piwnic i parteru konieczne będzie zdemontowanie istniejących opraw, a po zakończeniu prac na tym obszarze ponowny ich montaż. Po zdemontowaniu opraw na czas prowadzonych prac końce przewodów zabezpieczyć.

### **1.10. Osprzęt elektryczny**

We wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem opracowania projektuje się stosowanie osprzętu podtynkowego. W pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic projektuje się stosowanie osprzętu natynkowego. Kolorystykę osprzętu należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Gniazda wtyczkowe ogólnoużytkowe przy stanowiskach komputerowych projektuje się instalować w zespolonych zestawach p/t razem z gniazdami dla zasilania urządzeń komputerowych DATA oraz gniazdami teleinformatycznymi, jako punkty elektryczno-logiczne PEL:

Konfiguracja PEL1 w pomieszczeniach biurowych:

- 2x gniazdo logiczne zakończone wkładką 2xRJ45 Kat.6A,
- 2x gniazdo 230V DATA zasilane z tablicy odb. komputerowych,
- 1x gniazdo 230V, zasilane z tablicy odb. podstawowych.

Konfiguracja PEL2 w pomieszczeniach biurowych:

- 1x gniazdo logiczne zakończone wkładką 2xRJ45 Kat.6A,
- 2x gniazdo 230V DATA zasilane z tablicy odb. komputerowych.

Konfiguracja PEL3 w pomieszczeniach biurowych:

- 1x gniazdo logiczne zakończone wkładką 2xRJ45 Kat.6A,
- 2x gniazdo 230V DATA zasilane z tablicy odb. komputerowych.

Konfiguracja PPEL w puszkach podłogowych:

- 2x gniazdo logiczne zakończone wkładką 2xRJ45 Kat.6A,
- 4x gniazdo 230V DATA zasilane z tablicy odb. komputerowych,
- 4x gniazdo 230V, zasilane z tablicy odb. podstawowych,

Konfiguracja zestawu zasilania telewizorów TV:

- 1x gniazdo logiczne zakończone wkładką 1xRJ45 Kat.6A,
- 1x gniazdo RTV+SAT
- 2x gniazdo 230V, zasilane z tablicy odb. podstawowych.

Punkty elektryczno-logiczne w salach łóżkowych, zabiegowych i operacyjnych ustalane są indywidualnie na podstawie technologii medycznej.

W salach operacyjnych oraz w pomieszczeniach technicznych i sanitariatach należy stosować osprzęt o minimalnym IP 44. Wszystkie gniazda wtyczkowe muszą być wyposażone w zestyk ochronny. Instalację do gniazd wtyczkowych wykonać jako trójżyłową (L,N,PE).

Zalecana kolorystyka gniazd:

- obwody zasilania podstawowego – BIAŁY,
- obwody zasilania rezerwowanego – ŻÓŁTY lub POMARAŃCZOWY,
- obwody zasilania gwarantowanego w układzie IT – ZIELONY,
- obwody komputerowe DATA – CZERWONY.
- 
- Wysokość montażu osprzętu (od posadzki, o ile nie wskazano inaczej w części rysunkowej):
- oprawy naścienne "kinkiet" –  $h = 195\text{cm}$
- łączniki –  $h = 130\text{cm}$ ,
- gniazda ogólne –  $h = 30\text{cm}$ ,
- gniazda nad blatami –  $h = 110\text{cm}$ ,
- gniazda + łączniki przy umywalkach  $h = 130\text{cm}$ .

Rozmieszczenie gniazd oraz oznaczenia obwodów wskazane są w części rysunkowej projektu na rys. E-08 i E-09.

## **1.11. Instalacja oświetleniowa**

### **1.11.1. Wymagania ogólne**

Oprawy będą instalowane w miejscach wskazanych w części rysunkowej projektu, zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie stosowanymi praktykami elektroinstalacyjnymi, aby zapewnić spełnienie przez oświetlenie odpowiednich wymagań użytkowych.

Dokładne rozmieszczenie oświetlenia rozpatrzyć i uzgodnić z uwzględnieniem architektonicznego układu sufitów. Wszystkie oprawy i całe wyposażenie zamocować na konstrukcji sufitu i na elementach konstrukcyjnych, odpowiednio do ciężaru opraw. Należy zapewnić dodatkowe wsporniki tak, aby oprawy zostały poprowadzone równo pod względem kąta nachylenia lub obrotu i nie podlegały drganiom.

Podczas montażu opraw oświetleniowych, przy pracy na wysokości należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprawy oświetleniowe sterowane są w zależności od przeznaczenia pomieszczenia poprzez wyłączniki naścienne, przyciski monostabilne połączone z wyłącznikami bistabilnymi w rozdzielnicach oraz poprzez system DALI.

Szczegóły dotyczące systemu DALI przedstawione są na schemacie instalacji sterowania rys. E-30.

### **1.11.2. Instalacja oświetlenia ogólnego**

Oświetlenie ogólne projektuje się zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oświetlenia wnętrz światłem sztucznym w tym PN-EN 12464-1:2022-01E, z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych budynku – obiekt opieki medycznej.

W zakresie oświetlenia wewnętrznego stosować oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł światła, szczelności oprawy oraz rozsyłu i ograniczenia oślnienia, umożliwiające uzyskanie wymaganego przepisami natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano oprawy ze źródłami LED.

Instalację oświetlenia ogólnego zasilic z tablic kondygnacyjnych +J-0TR1, +J-1TR1 oraz tablic pomieszczeń technicznych.

Sterowanie oświetleniem zrealizować za pomocą łączników zabudowanych przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. W pomieszczeniach gdzie zainstalowane zostaną oprawy oświetleniowe sterowane poprzez system DALI sterowanie oświetleniem realizowane będzie za pomocą multisensorowych czujników ruchu i natężenia oświetlenia oraz paneli zlokalizowanymi na ścianach przy wejściach do pomieszczeń.

System sterowania oświetleniem DALI jest oparty na sieci jednostek routerowych zarządzających magistralami DALI i DALI-2. Jednostki routerowe do tworzenia sieci połączeń magistral DALI zapewniają modularność i skalowalność systemu sterowania. Pełna dowolność w konfiguracji oprogramowania jednostek routerowych umożliwia zapewnienie optymalnego dla potrzeb użytkownika sposobu funkcjonowania oświetlenia na obiekcie.

Komunikacja między jednostkami routerowymi w ramach sieci Ethernet umożliwia centralne zarządzanie całym systemem i dowolną konfigurację jego funkcji. W ramach przestrzeni roboczych (open space, biur, gabinetów, etc.) system łączy funkcje sterowania automatycznego (na podstawie pomiaru sensorów ruchu i światła) z możliwością sterowania manualnego – z wykorzystaniem dedykowanych paneli DALI i dostosowanych do działania z systemem tradycyjnych przycisków chwilowych oraz sterowania styczników i przekaźników wykorzystując moduły przekaźnikowe DALI.

Dodatkowo system zapewnia możliwość sterowania oświetleniem z darmowej aplikacji instalowanej na smartfonie lub tablecie – warunkiem jest podłączenie sieci routerów do sieci lokalnej Wi-Fi lub dostęp do panelu kontrolnego.

Szczegóły dotyczące grup sterowania oświetleniem, samego sterowania oraz lokalizacja opraw zostały podane w części rysunkowej projektu na rys. E-06, E-07, E-30.

### **1.11.3. Oświetlenie gwarantowane**

W pomieszczeniach grupy 2 projektuje się oświetlenie gwarantowane, zasilane po zasilaczu UPS. Ze źródła napięcia gwarantowanego będzie zasilane 100% opraw zabudowanych w pomieszczeniu, co daje natężenie oświetlenia na poziomie min. 1000 lx. Oświetlenie gwarantowane sterowane będzie za pomocą systemu DALI. Obwody oświetlenia gwarantowanego (zasilane w układzie sieciowym TN-S) będą zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi zabudowanymi w tablicach +J-1IT... wg specjalnego wykonania modułów zasilających pomieszczenia grupy 2.

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w części rysunkowej.

#### **1.11.4. Oświetlenie miejscowe**

W miejscach wskazanych w technologii oddziału tj.:

- nad umywalkami,

projektuje się oświetlenie miejscowe, lokalizacja opraw oświetlenia miejscowego oraz łączników sterujących została podana w części rysunkowej projektu na rys. E-06 i E-07.

#### **1.11.5. Oświetlenie nocne**

Oświetlenie nocne na korytarzach będzie realizowane za pośrednictwem opraw oświetlenia podstawowego wykorzystując jedynie pewną część ich mocy. Jego natężenie nie powinno być mniejsze niż 50lx (norma EN 12464-1:2022-0).

### **1.12. Oświetlenie awaryjne**

#### **1.12.1. Uwagi ogólne**

Ze względu na zmianę układu pomieszczeń oraz zmiany typów sufitów w obrębie objętym przebudową projektuje się demontaż istniejące oraz wykonanie nowego oświetlenia awaryjnego oraz dróg ewakuacyjnych.

#### **1.12.2. Podstawa prawna**

Dokumentacja została oparta na następujących przepisach, normach i innych publikacjach:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822)
- PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
- N-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
- PN-EN 13032-2:2018-02 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków
- PN-EN 13032-3:2022-04 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy
- PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

- PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

Dla realizacji celu oświetlenia awaryjnego budynku, należy stosować wyłącznie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w zintegrowany moduł awaryjny o czasie podtrzymania 1h, załączający oświetlenie awaryjne automatycznie bezpośrednio po zaniku zasilania podstawowego.

Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2m nie powinno być mniejsze niż 1 lx.

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego nie powinien być większy niż 40:1. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny być rozmieszczone:

- przy każdych drzwiach prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego
- przy każdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,
- w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego,
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego,
- w pobliżu punktu pierwszej pomocy,
- ponadto oprawy oświetlenia awaryjnego zostały zaprojektowane na korytarzu, w pomieszczeniach bez okien.

Natężenie na poziomie posadzki 1 lx oraz przed hydrantami i drzwiami wyjściowymi z korytarza – natężenie na poziomie posadzki 5 lx.

Oprawy oświetlenia awaryjnego będą zasilane z obwodów oświetleniowych danego pomieszczenia.

Rozmieszczenie oraz przykładowe typy opraw oświetlenia awaryjnego zostały pokazane w części rysunkowej E-06, E-07.

### **1.12.3. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne**

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrożenia oraz możliwość łatwego opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjścia ewakuacyjnego projektuje się oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.

Do oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje się oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne z budynku. Należy stosować wyłącznie atestowane oprawy zasilane z modułów autonomicznych o czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniających rozpoznawalność nie mniejszą niż 20m.

Zależnie od lokalnych warunków montażu opraw należy przewidzieć możliwość instalowania opraw na ścianie prostopadle lub równolegle oraz na suficie. W tym celu stosować należy fabryczne uchwyty montażowe, wsporniki ściennie i zwieszaki.

Rozmieszczenie oraz przykładowe typy opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostały pokazane w części rysunkowej E-06, E-07.

### **1.12.4. Instalacja zdalnego monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego**

Projektuje się system zdalnego monitoringu opraw awaryjnych w oparciu o przykładowe dedykowane rozwiązanie dla opraw wymienionych jako przykładowe do zastosowania dla oświetlenia awaryjnego. Projektuje się rozbudowę istniejącego systemu monitoringu opraw awaryjnych. System będzie zapewniał przekazywanie informacji o stanie opraw awaryjnych za pośrednictwem sieci Ethernet.

Wykonawca w ramach wykonania instalacji zapewni Użytkownikowi platformę do przeglądania stanu instalacji, przeprowadzania procedur kontrolnych oraz wyciągania raportów w badań.

Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektowane są jako centralnie monitorowane, natomiast zasilane są z autonomicznych zasilaczy bateryjnych wbudowanych w oprawę.

Punktem centralnym instalacji monitoringu opraw ewakuacyjnych jest centralka zabudowana w pomieszczeniu serwerowni i zasilona z rozdzielnic tego pomieszczenia. Pętle dozoru należy prowadzić możliwie najkrótszą drogą pomiędzy każdą z projektowanych opraw.

Szczegóły projektowanego rozwiązania wskazane są na schemacie instalacji z rys. E-31.

### **1.13. Instalacja siłowa**

W przedmiotowym obiekcie projektuje się instalację siłową zasilającą wszystkie odbiory elektryczne przewidziane do montażu w projekcie technologii obiektu oraz gniazda wtyczkowe.

Obwody rezerwowane będą zasilone z tablicy +J0TR0 oraz +J-1TR1.

Do zasilenia z obwodów rezerwowanych zakwalifikowano odbiory takie jak:

- odbiory technologiczne wskazane jako odbiory wymagające większej pewności zasilania,
- lodówki farmaceutyczne,
- obwody komputerowe,
- napędy drzwi przesuwnych.

Gniazda DATA dla zasilania odbiorów komputerowych oraz punkty dystrybucyjne będą zasilane z tablic kondygnacyjnych i pomieszczeń z obwodów odbiorów komputerowych.

Pozostałe obwody odbiorcze będą zasilane z tablicy odbiorów podstawowych +J-0TP1 oraz +J-1TP1.

Zaprojektowano instalację zasilającą odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjne. Drobne odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjne tj. klimakonwektory wewnętrzne oraz wentylatory wyciągowe zasilic z tablicy piętrowej. Duże odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjne zasilic z dedykowanych rozdzielnic odbiorów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zasilanie poszczególnych urządzeń oraz gniazd wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Przekroje kabli zasilających oraz prądy znamionowe zabezpieczeń zostały dobrane w oparciu o:

- obliczenia techniczne doboru przekrojów kabli ze względu na warunek obciążalności długotrwałej, warunek spadku napięcia, zgodnie z normą: PN-HD 60364-5-52:2011;
- obliczenia techniczne doboru przekrojów kabli oraz parametrów znamionowych zabezpieczeń ze względu na warunki ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą: PN-HD 60364-4-41:2017;
- obliczenia techniczne prądów zwarciovych w charakterystycznych punktach instalacji zgodnie z normami: PN-EN 60909-0:2002, PN-EN 60865-1:2002.
- Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych zostało zawarte w części rysunkowej projektu na rysunkach E-08, E-09.

### **1.14. Instalacja zasilająca urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne**

W ramach bieżącego zadania zostanie zaprojektowana instalacja zasilająca odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjne. Drobne odbiory wentylacyjne i klimatyzacyjne tj. klimakonwektory wewnętrzne oraz wentylatory wyciągowe będą zasilane z tablic kondygnacyjnych i pomieszczeń.

Duże odbiory wentylacji, klimatyzacyjne tj. agregaty wody lodowej, nawilżacze będą zasilane z tablicy wentylatorowni +J-1RW1.



- Rozmieszczenie zasilania urządzeń sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji wskazano na rysunkach E-10 i E-11.

#### **1.15. Instalacja połączeń wyrównawczych i ekwipotencjalizacji**

W przedmiotowym obiekcie projektuje się instalację połączeń wyrównawczych głównych oraz miejscowych. Głównymi połączeniami wyrównawczymi objąć wszystkie metalowe instalacje wchodzące do obiektu, konstrukcję budynku oraz szynę PE w rozdzielni głównej.

W tablicach piętowych projektuje się zabudować szyny połączeń wyrównawczych miejscowych SWM, z wymienionej szyny zostanie wykonana instalacja: uziemiająca posadzek przewodzących oraz instalacja połączeń wyrównawczych w obiekcie. Szyny połączeń wyrównawczych SWM połączyć z główną szyną uziemiającą w rozdzielni głównej.

Miejscowymi połączeniami wyrównawczymi objąć poprzez szyny wyrównania potencjału SWP; części przewodzące dostępne oraz części przewodzące obce jednocześnie dostępne.

Połączeniami wyrównawczymi miejscowymi w wybranych pomieszczeniach objąć (poprzez szyny wyrównania potencjału SWP):

- kanały wentylacyjne wchodzące do pomieszczeń,
- metalowe rurociągi wchodzące do pomieszczeń,
- urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i technologiczne
- ciągi drabin i korytek kablowych wchodzące do pomieszczeń,
- metalową ślusarkę,
- metalowe piony i wypusty wod.-kan., c.o wchodzące do pomieszczeń,
- zaciski gniazd ekwipotencjalnych,
- skrzynki gazów medycznych,
- przewody ochronne PE - w tablicach elektrycznych,
- ekrany kabli koncentrycznych.

Połączeniom wyrównawczym nie podlegają metalowe elementy wyposażenia, w całości znajdujące się w rozpatrywanym pomieszczeniu, takie jak: regał, szafa, czy meble nieruchome, ościeżnica drzwiowa lub okienna osadzona w ścianie niezbrojonej, podobnie osadzona rama ściany kartonowo-gipsowej, armatura na rurach izolacyjnych.

W tablicach elektrycznych +J-1IT..., projektuje się dwie szyny wyrównawcze: PA i PE, szyny przyłączyć do magistrali połączeń wyrównawczych miejscowych w sposób umożliwiający rozłączenie. Do szyn PA przyłączyć wszystkie części przewodzące obce w pomieszczeniach grupy 2. Do szyn PE przyłączyć przewody ochronne PE instalacji oraz metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, medyczne monitory chirurgiczne zawieszane na zawieszach sufitowych, kolumny chirurgiczne, anestezjologiczne, oprawy operacyjne, konstrukcję opraw oświetleniowych.

Celem ochrony przed elektrycznością statyczną do instalacji uziemiającej przyłączyć wypusty uziemiające posadzek przewodzących. Wartość rezystancji posadzki przewodzącej winna zawierać się w przedziale pomiędzy 50kΩ a 1MΩ.

Szczegóły zostały zawarte w części rysunkowej projektu na rys. E-12 i E-13.

#### **1.16. Ochrona od porażeń, przepięć atmosferycznych i łączeniowych**

Instalację ochrony od porażeń zaprojektowano w oparciu o obowiązującą normę PN-HD 60364-4-41:2017.

Układ sieci TN-C-S, punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N: rozdzielnia główna +RGNN. Skuteczność ochrony od porażeń potwierdzić pomiarami, zgodnie z normą: PN-HD 60364-6:2008.

Gniazdko wtyczkowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym.

Ochronę przeciwporażeniową w pomieszczeniach projektowanego budynku stanowi samoczynne wyłączenie napięcia w układzie „TN-S” (względnie IT), w czasie: 0,4s – dla obwodów o prądzie znamionowym do 32A, oraz 5s – dla obwodów o prądzie znamionowym przekraczającym 32A; przez zastosowanie wyzwalaczy elektronicznych, termo bimetalicznych oraz wkładek topikowych przy przyjętej wartości napięcia dotykowego 50V, (dla normalnych warunków środowiskowych) i 25V (dla trudnych).

Ochronę dodatkową stanowi zastosowanie połączeń wyrównawczych oraz urządzeń różnicowoprądowych.

Dla linii zasilających (WLZ), czas wyłączenia wyniesie 5 sek. przy  $U_d = 50V$ .

Stosować kolorystykę przewodów wg PN:

- L1, L2, L3 – barwa czarna lub brązowa
- N – barwa niebieska
- PE – barwa zielono-żółta.

Skuteczność ochrony od porażen należy potwierdzić pomiarami.

Projektuje się skoordynowaną ochronę przeciwprzepięciową w całej instalacji, zgodnie z normą PN-HD 60364-4-443:2006.

#### **1.17. Instalacja odgromowa**

Obiekt jest wyposażony w instalację odgromową i nie przewiduje się jej rozbudowy w ramach niniejszego opracowania.

#### **1.18. Instalacja uziemiająca**

Obiekt jest wyposażony w instalację uziemiającą. Przed zakończeniem robót należy sprawdzić skuteczność i rezystancję istniejącego uziemienia i w razie potrzeby wymienić główne przewody uziemiające oraz wykonać uziomy pionowe.

#### **1.19. Instalacja okablowania strukturalnego**

##### **1.19.1. Standardy oraz normy referencyjne**

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z koncepcją i instalacją okablowania strukturalnego są normy międzynarodowe i europejskie, które dla potrzeb tego projektu są referencyjne. Poniżej wymieniono obowiązujące standardy na których oparto niniejszy projekt:

- ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 1: General requirements (with a later corrigendum)
- ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 2: Office premises (with a later corrigendum)
- ISO/IEC 11801-3:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 3: Industrial premises (with a later corrigendum)
- ISO/IEC 11801-4:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 4: Single-tenant homes (with a later corrigendum)
- ISO/IEC 11801-5:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 5: Data centers (with a later corrigendum)
- ISO/IEC 11801-6:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 6: Distributed building services (with a later corrigendum)
- EN 50173-1:2018 Information Technology – Generic cabling systems – Part.1 Generic requirements
- lub z polską edycją normy
- EN 50173-2:2018 Information Technology – Generic cabling systems – Part.2 Office spaces

- lub z polską edycją normy
- EN 50173-3:2018 Information technology – Generic cabling systems – Part.3 Industrial spaces
- lub polską edycją normy
- EN 50173-5 :2018 Information Technology - Generic cabling systems – Part.5 Data centers spaces
- lub polską edycją normy
- EN 50173-6:2018 Information Technology - Generic cabling systems – Part.6 Distributed building services
- lub polską edycją normy
- IEC 61935-2:2010 (Ed.3.0) Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
- EN 50575:2015-03 Power, control and communication cables. Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
- EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables. Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
- EN 50174-1:2018 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality assurance
- EN 50174-2:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices inside buildings
- EN 50174-3:2013+A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. Installation planning and practices outside buildings
- EN 50346:2002+A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed cabling
- EN 50310:2016 Telecommunications bonding networks for buildings and other structures.
- EN 61935-1:2010 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in the standards series EN 50173
- EN 61935-2:2010 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 2: Cords as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
- ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology –Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fiber cabling
- lub ich polskie odpowiedniki

#### **1.19.2. Założenia i architektura rozwiązania**

- ilość i rozmieszczenie gniazd zostało zawarte w części rysunkowej projektu rys. E-18, E19, E-20.
- projektuje się Główny Punkt Dystrybucyjny:
- +J-GPD,
- linki logiczne do gniazd na kondygnacji objętej zakresem opracowania wyprowadzić od projektowanego punktu dystrybucyjnego;
- okablowanie instalacji telefonicznej wydzielić i zakończyć osobnym patchpanelem (przewidziano zastosowanie telefonii VoIP);
- do projektowanego GDP należy wprowadzić przewód światłowodowy prowadzony z istniejącego Punktu Dystrybucyjnego znajdującego się na łączniku „Ł”

a docelowo z serwerowni zlokalizowanej w budynku K na I piętrze, proces przełączania musi zostać zaplanowany i wykonany w sposób umożliwiający ciągłą pracę szpitala; Trasa kabla prowadzi poprzez istniejące budynki na istniejących trasach kablowych oraz kanalizacji teletechnicznej.

- Producent okablowania strukturalnego musi legitymować się ważnym certyfikatem systemu zarządzania ISO9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Użytkownikowi właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.
- Kable instalacyjne oferowane w ramach niniejszego przetargu muszą być objęte wymaganiami zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 (CPR)
- System okablowania strukturalnego zaprojektowano w wersji ekranowanej ma posiadać wydajność klasy EA zgodnie z normami referencyjnymi potwierdzoną przez uznane, niezależne laboratorium (np. 3P, GHMT)
- Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablów jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane, jako łagodne wg. skali M<sub>1</sub>I<sub>1</sub>C<sub>1</sub>E<sub>1</sub> zgodnie z EN 50173-1:2018;
- Podsystem okablowania poziomego w zakresie łączy miedzianych zrealizowany zostanie w oparciu o ekranowany kabel Kategorii 6A w wersji ekranowania: S/FTP. W celu zagwarantowania niezbędnych marginesów pracy ze względu na długi okres użytkowania sieci kabel musi być przebadany w pasmie do 650 MHz. Osłona zewnętrzna musi być typu LSFRZH. Ze względu na gabaryty duktów przyjętych w projekcie dopuszcza się kable o średnicach zewnętrznych max. 7,4mm. W celach identyfikacyjnych wymaga się aby powłoka zewnętrzna kabla była w kolorze turkusowym. Na drogach ewakuacyjnych należy zastosować kabel zgodnie z CPR(EN 50575) B2ca s1a d1 a1.
- Podsystem okablowania pionowego w części światłowodowej oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym (zwanym dalej odpowiednio SM). Okablowanie SM charakteryzować się będzie kategorią włókien OS2 według serii norm ISO/IEC 11801-x. Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC PC duplex.
- Konfiguracja oraz rozmieszczenie gniazd końcowych przedstawiona została na podkładach i schematach dołączonych do projektu;
- Okablowanie ma być zrealizowane w oparciu o ekranowany moduł gniazda RJ45 Kat. 6A
- Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4 – parowy kabel ma być trwale zakończony na ekranowanym module RJ45 umieszczonym w gnieździe od strony użytkownika oraz na panelu krosowym w szafie;
- Panele krosowe 48 portowe w Głównych Punktach Dystrybucyjnych mają mieć wysokość 1U i charakteryzować się budową modułową tak aby można było zastosować ten sam standard mocowania modułów przyłączeniowych po obu stronach toru. Panele muszą być wyposażone w półkę kablówką oraz posiadać dedykowane miejsce na przypięcie uziemienia. Panele muszą gwarantować implementacje kodowania kolorem portów tożsamą do kodowania zastosowanego w kablach krosowych.
- Poszczególne punkty dystrybucyjne zostały zaprojektowane zgodnie z serią norm ISO/IEC 11801-x: 2017. Dystrybutor Budynkowy określono jako GPD.
- GPD oparto na 3 szafach serwerowych 19”, 42U o wymiarach 800x1000mm z drzwiami przednimi oraz tylnymi dzielonymi o perforacji 80% dla lepszego przepływu powietrza i wentylacji, chłodzenia urządzeń aktywnych.

- W GPD przewidziano osprzęt do zakończenia kabli światłowodowych stanowiących połączenia z PEL.
- Punkt abonencki PEL oparty zostanie na płycie czołowej adapterze dopasowanym do standardu gniazd elektrycznych wybranych przez inwestora z możliwością montażu dwóch modułów gniazd RJ45/s. Gniazdo powinno mieć możliwość zaimplementowania kodowania kolorem w dowolnym momencie eksploatacji, tożsamym z systemem kodowania kolorem zaimplementowanych na kablach przyłączeniowych
- Moduł przyłączeniowy powinien charakteryzować się następującymi cechami:
  - Konstrukcja zapewniająca możliwość jednoczesnego zaterminowania wszystkich żył (konstrukcja bez narzędziowa, z możliwością zastosowania dedykowanego narzędzia terminującego), styki pokryte warstwą złota, szczęki IDC pokryte warstwą srebra.
  - Front modułu musi być wyposażony w elastyczną, demontowaną przesłonę przeciw kurzową. Zastosowane przesłony powinny być dostępne w kilku różnych kolorach co pozwoli na wprowadzenie systemu identyfikacji gniazd wraz z kodowaniem na kablach przyłączeniowych.
  - Każdy moduł musi gwarantować nisko-impedancyjny punkt styku z resztą systemu uziemienia. Kontakt szczęk IDC z żyłą przewodu powinna być ustawiona pod kątem 45 stopni co wydatnie poprawia parametry transmisyjne toru. Moduł musi posiadać wyraźne oznaczenie producenta, serii, kategorii, oraz schematu rozszycia w sekwencji T568A oraz T568B.
- W celu zagwarantowania jak najwyższych marginesów pracy i zapasów parametrów transmisyjnych nie dopuszcza się rozwiązań złożonych z elementów różnych producentów, (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.). Aby zagwarantować rzeczywiste i powtarzalne parametry toru oraz potwierdzić zgodność proponowanego rozwiązania z najnowszymi edycjami obowiązujących standardów międzynarodowych i niezależność od dostawcy komponentów wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające najnowszą metodę kwalifikacji komponentów sieciowych.

### 1.19.3. PODSYSTEM OKABLOWANIA POZIOMEGO –POŁĄCZENIA MIEDZIANE


#### Miedziany kabel instalacyjny

Miedziany kabel instalacyjny musi cechować się szeregiem własności zarówno transmisyjnych jak i mechanicznych. Wymagane właściwości kabla przedstawia tabela poniżej:

Kategoria zgodnie z ISO11801 ed.2.2.	6A
Klasyfikacja ogniowa	LSFRZH - IEC 60332-3-24; IEC 60754-1/2; IEC 61034-1/2, B2ca s1a d1 a1
Ekranowanie	S/FTP
Klasa separacji	D
Zakres częstotliwości [MHz]	650
Ø żył [AWG]	23
Max Ø zewnętrzna kabla mm]	7,4
Min promień gięcia instalacja [mm]	8xD
Min promień gięcia użytkowanie [mm]	4xD

Max Waga [kg/km]	64,1
NVP	79

Tabela 1. Wymagane właściwości dla kabla miedzianego segmentu okablowania poziomego

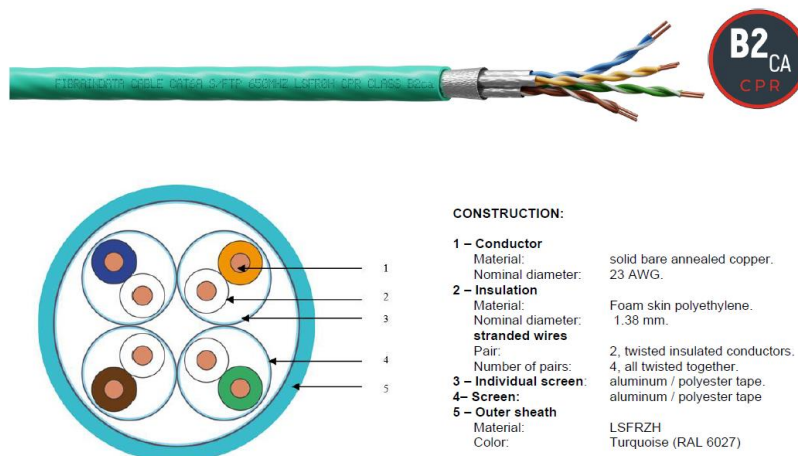

### 1.19.3.1. Moduły przyłączeniowe

Moduły przyłączeniowe stanowią kluczowy element zapewniający poprawną transmisję danych. Moduł przyłączeniowy musi charakteryzować się następującymi właściwościami:

- Moduł musi charakteryzować się wydajnością Kat.6A zgodnie ze standardami ISO 11801-x:2017, EN-50173-x:2018. Powyższe musi zostać potwierdzone stosownym certyfikatem na komponent wystawionym przez uznane niezależne laboratorium badawcze np. Delta, GHMT, 3P.
- Wymaga się aby ze względów ułatwiających logistykę stosowano ten sam rodzaj modułu zarówno po stronie panela jak i PEL.
- Sposób mocowania modułu przyłączeniowego w miejscu instalacji powinien być elastyczny umożliwiając instalację również w oprawkach/gniazdach wyprodukowanych przez firmy 3cie. Powyższe powinno się realizować za pomocą odpowiedniego adaptera (np. keystone) zatrzaskiwanego na korpusie modułu.
- Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za pomocą technologii IDC, jako powszechnie uznaną za najbardziej niezawodną metodę terminacyjną.
- Żyły kabla zarabianego na module muszą być blokowane w samym module tak aby zabezpieczyć miejsce styku na nożach IDC przed poluzowaniem się np. wskutek wibracji
- Moduł musi posiadać uchylną osłonę przeciwkurzową w różnych kolorach tak aby uzyskać również funkcjonalność kodowania kolorem za pomocą jednego elementu.
- Metoda terminacji kabla instalacyjnego na module musi gwarantować niezależność jakości uzyskanego kontaktu od stanu i jakości narzędzi niezbędnych do zarabiania łączy. W związku z powyższym moduł powinien umożliwiać zarabianie go na kablu instalacyjnym beznarzędziowo czyli bez konieczności stosowania dedykowanych do tego celu urządzeń.
- Moduł musi zapewniać trwałość połączenia kabel-moduł poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modułu. Ze względu na ewentualne reterminacje element przytwierdzający kabel do modułu musi charakteryzować się możliwością wielokrotnego użycia bez konieczności każdorazowej jego wymiany.
- Ekranowanie modułu musi zapewniać ochronę 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modułu musi gwarantować przejście o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna być odpowiednio duża
- Z uwagi na konieczność zapewnienia zdalnego zasilania urządzeń peryferyjnych podpiętych do sieci, użyte moduły przyłączeniowe muszą wspierać standardy IEEE 802.3af/802.3at (PoE/PoE+).

Pozostałe wymagane właściwości modułu przedstawia tabela poniżej:

Kategoria zgodnie z ISO11801 ed.2.2.	6A
Zakres $\varnothing$ żył kabla [AWG]	26-22
Min ilość cykli połączeniowych	750
Schematy rozszycia kabla	TIA 568A/B
Trwałość IDC	>750 cykli łączeniowych
Niepalność obudowy	UL94V-0

Tabela 2. Wymagane właściwości dla modułu przyłączeniowego



Rysunek 2. Moduł przyłączeniowy kat 6a FTP

### 1.19.3.2. Miedziane kable przyłączeniowe

Miedziane kable przyłączeniowe stanowią połączenie aktywnych urządzeń sieciowych z infrastrukturą pasywną sieci. Projekt zakłada zastosowanie kabli przyłączeniowych o takich samych parametrach wydajnościowych (kategorii) co inne elementy okablowania strukturalnego (kable instalacyjne, moduły przyłączeniowe).

- Kable przyłączeniowe muszą prezentować marginesy pracy dla zapewnienia poprawności obsługi wszystkich aplikacji transmisji danych również tych, które zostaną opracowane w przyszłości.
- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszą posiadać możliwość doposażenia ich w elementy umożliwiające kodowanie kolorem co ułatwia administrowanie infrastrukturą pasywną w czasie eksploatacji
- Kable przyłączeniowe muszą być wyposażone w tzw. boot czyli element zapewniający właściwe promienie gięcia kabla przyłączeniowego
- Kable przyłączeniowe muszą być wyposażone w element zabezpieczający przed wyłamaniem języczka/spustu będącego elementem konstrukcyjnym wtyku RJ45.
- posiadać system separacji par wewnątrz wtyku RJ45 w postaci separatora krzyżakowego, w celu redukcji przesłuchów między poszczególnymi parami.

Pozostałe wymagane właściwości kabli przyłączeniowych przedstawia tabela poniżej:

Kategoria zgodnie z ISO11801 ed.2.2.	6A
Klasyfikacja ogniowa	ISO 11801, seria EN 50173, ANSI/TIA 568.2-D
Ekranowanie	S/FTP

Tabela 3. Wymagane właściwości dla kabli przyłączeniowych

Kabel krosowy HD RJ45, kat.6A, S/FTP, 900MHz



Rysunek 3. Schemat elementów składowych miedzianych kabli przyłączeniowych kat. 6a S/FTP

### 1.19.3.3. Panele krosowe

Wyspecyfikowane powyżej kable miedziane należy właściwie wprowadzić i zaterminować w panelach krosowych. Panele muszą charakteryzować się szeregiem własności funkcjonalnych oraz użytkowych pozwalających na sprawne, wygodne i oszczędne użytkowanie systemu okablowania przez cały okres jego eksploatacji:


Panel HD:

- Panel musi zajmować maks.1U miejsca w szafie 19"
- Zagęszczenie portów musi zapewniać obsługę do 48 portów RJ45 lub min 96 włókien światłowodowych w przestrzeni 1U przy czym, skalowalność panela to 1 port
- Panel musi charakteryzować się budową modułarną tj. obudowa musi być platformą zarówno dla złączy miedzianych (ekranowanych oraz nieekranowanych) jak i światłowodowych ( W szczególności typu: SC, LC, E2000, FC, ST)
- Panel musi mieć możliwość jednoczesnego obsadzenia zarówno złączami miedzianymi jak i światłowodowymi
- Panel musi gwarantować obsługę łączy światłowodowych zakończonych różnego rodzaju kasetami światłowodowymi tj, typu breakout, pod spawy oraz typu MPO
- Pojedyncza kaseata światłowodowa powinny obsługiwać pomiędzy 1 port a maksimum 12 portów
- Panel krosowy powinien obsługiwać do 8 kaset światłowodowych.
- Kasety światłowodowe bez względu na typ muszą w swojej konstrukcji zapewniać możliwość wykonania zapasu kabla/pigtaila, posiadać miejsce dedykowane do przytwierdzenia kabli wchodzących oraz opcjonalnie miejsce wykonania spawu – przymocowanie magazynku spawów do obudowy kasety.



- Kasety muszą charakteryzować się maksymalną elastycznością dając możliwość zmiany obsługiwanych złączy światłowodowych. Zmiana ta powinna być możliwa poprzez błyskawiczną wymianę płyty czołowej kasety (bez użycia narzędzi).
- Panel krosowy musi posiadać zintegrowaną półkę kablową umożliwiającą przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomocą elementów mocujących, co zabezpiecza moduły przyłączeniowe przed naprężeniem pochodzącym od kabla
- System w skład którego wchodzi panel musi umożliwiać kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiązania
- Panel musi mieć możliwość wyposażenia w organizator kabli krosowych, który nie wymagałaby zajęcia dodatkowej przestrzeni w szafie
- Panel musi być wyposażony w duże, widoczne i wygodne w użyciu etykiety połączeń w miejscu gdzie nie byłyby one zasłanianie przez wpięte kable krosowe
- Panel musi posiadać możliwość zaślepienia miejsc (slotów) w danej chwili nieużywanych. Zaśleпки powinny dawać możliwość instalacji bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

System okablowania strukturalnego musi zapewniać możliwość implementacji funkcjonalności zarządzania i monitoringu połączeń warstwy fizycznej w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie eksploatacji systemu. Wdrożenie tej funkcjonalności nie może pociągać za sobą konieczności wymiany żadnych komponentów okablowania w szczególności paneli krosowych i kabli krosowych. Wdrożenie to musi zostać wykonane przez niezbędne doposażenie istniejącej infrastruktury w nowe komponenty umożliwiające wprowadzenie nowej funkcjonalności (zarządzanie i monitoring warstwą fizyczną sieci). Wykrywanie stanu połączeń na poszczególnych portach powinno się odbywać metodą zbliżeniową (np. RFID) poprzez elementy umieszczone na złączach standardowych kabli krosowych oraz w pobliżu gniazd w panelach krosowych tak aby zapewnić całkowite odseparowanie od systemu transmisji danych co ma umożliwić udzielenie rozszerzonej 25 letniej gwarancji na system okablowania strukturalnego.

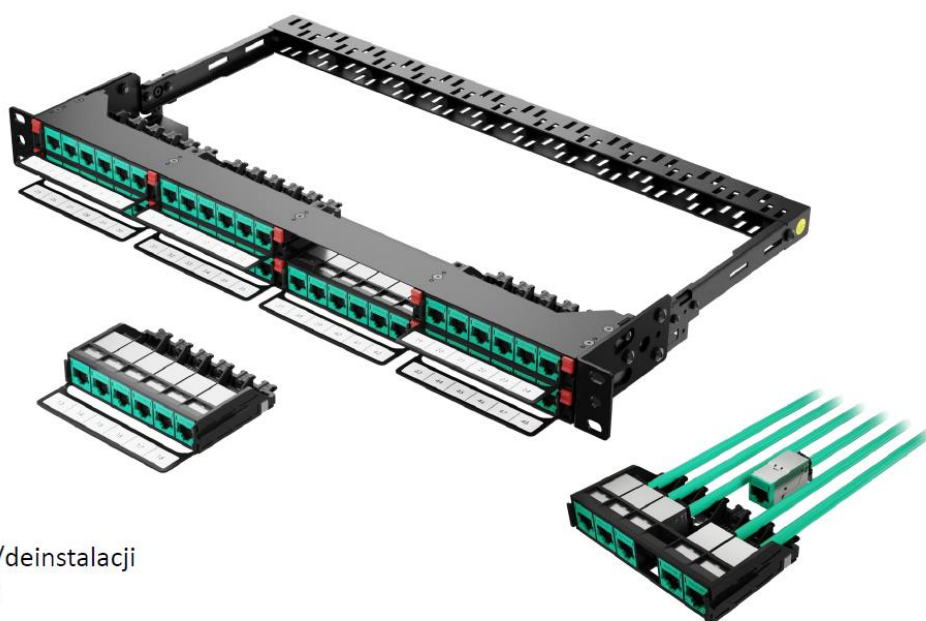

- Prostota instalacji/deinstalacji
- beznarzędziowość

Rysunek 4. Przykładowy panel krosowy 48 x RJ45 kat 6 FTP


#### 1.19.3.4. Gniazda abonenckie

Gniazda Abonenckie (PEL) zaprojektowano w standardzie instalacyjnym Mosaic 45x45 /w wykonaniu podtynkowym. Poszczególne PEL'e muszą zawierać pojedynczy moduł zasilania oraz 2/4 porty miedziane RJ45 o wydajności zgodnej z wydajnością projektowanego systemu.


Płyta czołowa PEL dla adapterów miedzianych musi być płytą kątową co ułatwia użytkowanie gniazd.

Gniazda muszą być wyposażone w widoczne pola opisowe zabezpieczone mechanicznie przed przypadkowym uszkodzeniem/zdarciami.

Gniazdo musi być wyposażone w uchylne zaślepki przeciwkurzowe umożliwiające jednocześnie kodowanie kolorem co znacznie ułatwia użytkowanie, administrację oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędnego połączenia.

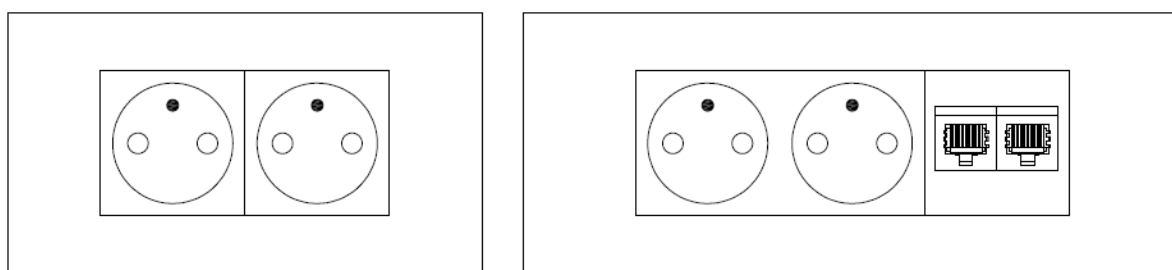

Rysunek 5. Przykładowe gniazda PEL: 2x230V oraz 2x230V DATA + 2xRJ45 kat6

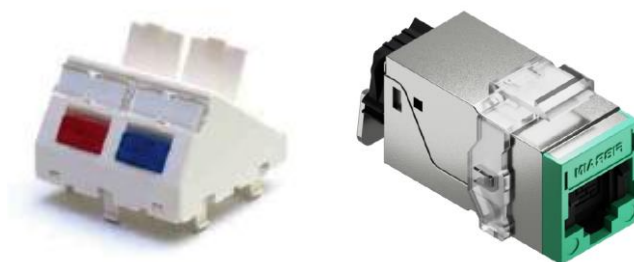

Rysunek 6. Przykładowy adapter 45x45 oraz moduł keystone kat 6A S/FTP

#### 1.19.4. PODSYSTEM OKABLOWANIA PIONOWEGO – POŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODOWE

##### 1.19.4.1. Światłowodowe kable instalacyjny

Wymaga się, aby producent dostarczanego systemu był również producentem kabli światłowodowych.

Światłowodowy kabel instalacyjny musi cechować się szeregiem własności zarówno transmisyjnych jak i mechanicznych. Przewidziano połączenia pomiędzy punktami GPD a LPD kablami światłowodowymi SM G657A1. Kable światłowodowe należy instalować poza drogami ewakuacyjnymi bądź obudować je do stopnia B2Ca/


Wymagane właściwości kabla przedstawia tabela poniżej:

### Kabel EXO-D0

Rodzaj włókna	G.657A1
Konstrukcja kabla	Kabel światłowodowy typu centralna luźna tuba otoczona włóknem szklanym i zewnętrzną powłoką LSZH. Włókna barwione akrylem zgodnie z IEC 60304. Powłoka kabla wyposażona w linkę ułatwiającą rozierwanie powłoki.
Maksymalna siła naciągu - instalacyjna/operacyjna [N]	1300N/400N
Odporność na zgniatanie [N]	1500 N
Powłoka zewnętrzna	LSOH
Elementy absorbujące wilgoć	Ochrona przed wilgocią i wnikaniem wody realizowana przez przędkę szklaną
Ochrona przeciw gryzoniom	podstawowa
Wzmocnienie kabla	Przędza szklana
Klasyfikacja ogniowa powłoki zew.	LSOH wg IEC 60332-1
Klasa CPR	DCA - s2, d0, a1
Temperatura instalacyjna	-5 do +55°C
Temperatura eksploatacji	-20 do +60 °C
Średnica kabla	Ø5.5 mm +/- 5%

Tabela 4. Wymagane właściwości dla kabla światłowodowego G.657A1

Uniwersalny kabel z tubą centralną do 24 włókien, wzmocniony przędką szklaną w pojedynczej powłoce LSOH  
EXO-D0

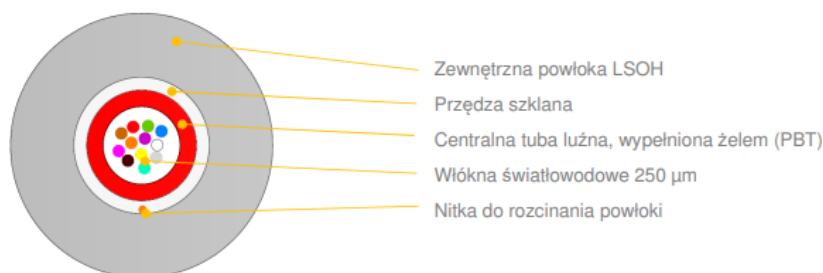

Rysunek 7. Kabel światłowodowy

#### 1.19.4.2. Panele światłowodowe

Zastosowane panele światłowodowe powinny charakteryzować się jak najdalej posuniętą uniwersalnością i ergonomią użytkowania. W tym celu wymaga się aby panele spełniały następujące wymagania:

## PRZELĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA 1U

- Przełącznica musi zajmować w przestrzeni szafy 19" nie więcej niż 1 jednostkę (1U)
- Maksymalna głębokość przełącznicy to 255 mm
- Przełącznica musi charakteryzować się konstrukcją modułarną z pełnym wysuwem płyty czołowej na szynach teleskopowych
- Przełącznice światłowodowe w swojej przestrzeni muszą być wyposażone w perforacje wewnętrzne mające na celu zarządzanie tubami lub włóknami światłowodowymi
- Konstrukcja przełącznic powinna być maksymalnie uniwersalna tj. wymaga się aby dla rozwiązań spawanych i pre-terminowanych znajdował zastosowanie de-facto jeden rodzaj przełącznicy różniący się jedynie wyposażeniem
- Płyta czołowa przełącznicy musi umożliwiać w dowolnym momencie eksploatacji migrację na dowolny typ obsługiwanych złączy bez konieczności wymiany całych przełącznic
- Płyta czołowa przełącznicy musi mieć możliwość zatraskiwania montażu adapterów światłowodowych
- W projekcie założono możliwość zakończenia w przełącznicy do 48F włókien światłowodowych w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakończonych adapterem typu LC DX,
- Przełącznica musi mieć możliwość doposażenia w organizator patchcordów światłowodowych występujący jako półka przednia, zintegrowany z przełącznicą w ramach 1U. Organizator ten musi mieć taką konstrukcję, aby jednocześnie zapewnić ochronę patchcordów przed nadmiernymi naprężeniami i/lub mechanicznym uszkodzeniem na skutek np. przytrzaśnięcia przez drzwi szafy
- Przełącznica musi być wyposażona w uchwyt na element siłowy kabla oraz mieć regulowane uchwyty boczne, co umożliwi przesuwanie przełącznicy w głąb szafy
- Przełącznice muszą stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do instalacji i ułożenia kabli wewnątrz przełącznicy. W skład takiego kompletu muszą wejść:

## WERSJA SPAWANA

- Płyta czołowa umożliwiająca montaż odpowiednich adapterów światłowodowych i odpowiedniej ilości potrzebnych włókien
- komplet pigtaili zgodnie z kolorystyką IEC 60304
- komplet adapterów połączeniowych
- światłowodowa kaseta spawów z uchwytem dla 12 osłonek termokurczliwych/ światłowodowa kaseta spawów z uchwytem dla 24 osłonek termokurczliwych
- komplet osłonek termokurczliwych o długości 45 mm
- elementy zapewniające bezpieczne wprowadzenia kabla do przełącznicy



Rysunek 6. Panel światłowodowy ze złączami LC/PC DX.

### **Adaptory światłowodowe**

Adaptory światłowodowe będące na wyposażeniu platform opisanych powyżej powinny charakteryzować się następującymi właściwościami:

- Zewnętrzny korpus adaptera musi być wykonany w technologii jednolitego odlewu, co poprawia właściwości mechaniczne adaptera i eliminuje rozpad adaptera na dwie części
- Tuleje centrujące będące częścią zastosowanych adapterów FO przeznaczone do transmisji, tuleje centrujące będące częścią zastosowanych adapterów FO do transmisji SM powinny być wykonane z fosforobrazu (do adapterów premium & premium super one piece)
- Adaptory powinny pracować w zakresie temperaturowym  $-40$  do  $+85$  °C i zapewniać w tym zakresie temperaturowym właściwe parametry optyczne toru światłowodowego
- Ze względów bezpieczeństwa, adaptory muszą być wyposażone w automatyczne przesłony zewnętrzne lub wewnętrzne chroniące wzrok przed promieniowaniem laserowym (LC).
- Adaptory światłowodowe muszą być wyposażone zaślepki przeciwkurzowe.
- Kolorystyka adapterów połączeniowych będących na wyposażeniu przełącznic ma umożliwiać identyfikację kabli światłowodowych: LC niebieskie

### **Złącza światłowodowe (pigtaile, kable krosowe, kable szkieletowe)**

Złącza światłowodowe mające zastosowanie w pigtailach, pre-terminowanych kablach połączeniowych oraz kablach krosowych mają decydujący wpływ na parametry transmisyjne całego łącza a co za tym idzie decydują czy łącza światłowodowe są w stanie obsłużyć żądane przez użytkownika aplikacje czy też nie. Z tego powodu elementy te stanowiące kluczową część wymienionego powyżej asortymentu muszą spełniać najsurowsze wymagania dotyczące konstrukcji oraz parametrów transmisyjnych:

- Na potrzeby niniejszego projektu wymaga się zastosowania w całej sieci SM LC.
- Ferule złączy powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne właściwości połączenia (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia właściwości optyczne całego połączenia

- Ferrule wtyków PC muszą mieć koncentryczność  $< 1 \mu\text{m}$ ,
- złącza muszą być wyposażone w odgiętki stanowiące zabezpieczenie złączy przed zbyt małymi promieniami gięcia.
- złącza muszą być wyposażone w odgiętki typu flex, umożliwiające obsługę kąta zagięcia w zakresie  $0-90^\circ$ . Pozwala to na łatwiejszą organizację elementów (kable światłowodowych/patchcordów) oraz ich ochronę przed zbyt małymi promieniami gięcia.
- Złącza światłowodowe muszą charakteryzować się następującymi parametrami transmisyjnymi:

#### Złącza jednomodowe SM

Średnie straty wtrąceniowe IL [dB] zgodnie z IEC 61300-3-34	$\leq 0.12 \text{ dB}$
Średnie straty odbiciowe RL [dB] zgodnie z IEC 61300-3-6	55 dB @ PC SM

#### 1.19.4.2.1. Światłowodowe kable krosowe

Zakłada się użycie światłowodowych kabli krosowych SM. Kable dla SM muszą być zakończone złączem SM LC (złącze do SFP). Wymaga się stosowania kabli krosowych o długościach 2m.

Światłowodowe kable krosowe muszą być wykonane na kablu patchcordowym o średnicy zewnętrznej max 3,0 mm. Kable muszą być wzmocnione kevlarem, co pozwala zachować wymagania mechaniczne wg normy GR 326(@Media 1)

#### Pigtaile światłowodowe

Zakłada się użycie pigtaili światłowodowych SM. Wymaga się stosowania pigtaili o długościach min 2m i muszą one być zakończone złączem LC dla G657A1.

#### 1.19.5. Wyposażenie GPD

Punkty dystrybucyjne powinny być zrealizowane w oparciu o skręcane serwerowe szafy teleinformatyczne w standardzie 19". Dla ułatwienia dostępu do urządzeń zainstalowanych w szafie należy zainstalować szafy z drzwiami przednimi oraz tylnymi dzielonymi w pionie oraz perforowanymi w stopniu 80%. Takie rozwiązanie umożliwi dostęp do urządzeń z każdej strony szafy oraz poprawi wentylowanie i chłodzenie urządzeń.

Szafy muszą być wyraźnie oznaczone logiem producenta systemu okablowania strukturalnego, i stanowić integralny element systemu.

Zakłada się wyposażenie szaf w :

- Zestaw wentylatorów dachowo-podłogowych
- Listwy zasilające
- Zabezpieczenia przepustów kablowych

W GPD zostaną zainstalowane 42 szafy w rozmiarze 800x1000



Rysunek 9. Przykładowa szafa stojąca 42U 800x1000

#### **1.19.6. Administracja instalacji strukturalnej**

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda abonenckiego, jak i od strony panela krosowego zgodnie ze standardami TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Oznaczenia te powinny być tożsame z oznaczeniami zastosowanymi na gniazdach abonenckich oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej zawierającą trasy kablowe i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów łączy kablowych.

#### **1.19.7. Gwarancja na instalację strukturalną**

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całe łącze transmisyjne. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.

25-letnia gwarancja systemowa ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną użytkownikowi końcowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Musi obejmować ona swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika i zawierać, podsystem okablowania szkieletowego i poziomego. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu, wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisany przez projektanta oraz instalatora, wyniki pomiarów dynamicznych typu

Permanent Link wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801 ed. 2.2 lub EN 50173-1. Aby na etapie oferty dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania – użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) firma instalacyjna winna przedstawić: - certyfikat imienny zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta).

#### **1.19.8. Odbiory instalacji strukturalnej**

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganymi przez niniejszy Projekt wydajnościami określonymi w normach referencyjnych ujętych w punkcie 3.2.2. niniejszego opracowania.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

##### **1) Instalacja**

Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3, w szczególności:

- EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakości

- EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. – Industrial premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków

- EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthing at premises with information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

##### **2) Pomiary sieci**

Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczególności:

- EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania



- EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczące sprawdzania symetrycznych i współosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Część 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serią norm EN 50173

- ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology –Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego

Mierniki użyte w procesie pomiarowym muszą uzyskać aprobatę producenta systemu okablowania.

### 3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,
- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych
- Lokalizację przebiegów przez ściany i podłogi.
- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

#### **1.19.9. Instalacja telefoniczna**

W zakresie opracowania projektuje się instalację telefoniczną VoIP korzystającą z projektowanego okablowania strukturalnego przy zestawach gniazd PEL1, PEL2 i PPEL, natomiast w przestrzeniach komunikacyjnych wydzielone zostały osobne gniazda RJ45 dla przełączników telefonii VoIP.

Projektowany system telefonii VoIP ma mieć możliwość przyłącza od operatora w postaci analogowej oraz IP, mieć wbudowaną centralę telefoniczną bądź współpracować z istniejącą centralą Szpitala.

Do każdego stanowiska oznaczonego PEL1 należy zapewnić telefon VoIP współpracujący ze stacjami biurowymi oraz przełącznikami umieszczonymi w przestrzeni komunikacyjnej. Instalacja ma zapewniać swobodne i automatyczne przełączanie się pomiędzy przełącznikami i stacjami w celu uzyskania jak najlepszego połączenia.

Lokalizacja gniazd abonenckich została pokazana w części rysunkowej projektu rys. E18, E-19, E-20.

#### **1.19.10. Urządzenia aktywne instalacji strukturalnej**

W zakresie wykonawcy jest dostarczenie przełączników sieciowych DLA instalacji CCTV oraz punktów dostępowych Wifi dla obiektu. Specyfikacja urządzeń przedstawiona jest w Specyfikacji technicznej będącej integralną częścią niniejszego opracowania.

#### **1.19.11. Demontaże i odtworzenia instalacji strukturalnej**

W zakresie wykonawcy przewidziano odtworzenie połączenia z monitoringiem lotniska Szpitalnego zrealizowanego poprzez przyłącze światłowodowe zakończone w przełącznicy znajdującej się w pom. poczekalni 0.41.

Należy przewidzieć przedłużenie istniejącego światłowodu 4J poprzez spawanie oraz wprowadzenie do proj. szafy GPD w miejsce wskazane przez dział techniczny Inwestora.

Na oddziale SOR zabudowany jest cyfrowy system rejestracji oraz oceny stanu pacjenta TOPSOR, który zbudowany jest na niezależnej sieci strukturalnej, którego głównym punktem jest szafa RACK umieszczona w pomieszczeniu komunikacji 0.31.

W ramach niniejszego zadania projektuje się odtworzenie instalacji TOPSOR poprzez gniazda zaprojektowane w pom. komunikacyjnym 0.45 do przyłączenia biletomatów, gniazd w punkcie rejestracyjnym oraz gniazda monitora w pom. 0.21.

Urządzenie znajdujące się w Istniejącej szafie systemu TOPSOR należy przenieść do projektowanego GPD a topologię systemu odtworzyć poprzez odpowiednie połączenia sieciowe konsultując całość prac z działem technicznym Szpitala.

#### **1.20. Instalacja przyzywowa**

Projektowane sale łóżkowe oraz toalety dla pacjentów i osób niepełnosprawnych będą wyposażone w instalację przyzywową.

Projektuje się system cyfrowy, oparty o terminal oddziałowy zgodny z wymaganiami Inwestora i istniejącymi rozwiązaniami stosowanymi obrębie Szpitala w celu ich przyszłej integracji i łatwości rozbudowy. Terminale zabudowano w miejscach dyżuru Pielęgniarek.

System będzie umożliwiał realizowanie przywołań z pokoiów łóżkowych. Sygnalizacja przywołań będzie wyświetlana na terminalu pielęgniarskim oraz na lampkach sygnalizacyjnych zabudowanych nad drzwiami do pomieszczeń, z których nadeszło przywołanie. Kasowanie przywołań będzie możliwe za pomocą modułów kasujących zabudowanych w pomieszczeniach, z których nadeszło przywołanie.

Terminale zabudować w miejscach wskazanych na rysunkach opracowania graficznego.

Dla przyłączenia manipulatorów pacjenta projektuje się gniazda manipulatorów, gniazda zabudować w panelach przy zachowaniu ostrożności aby nie uszkodzić panelu.

Znaczenie kolorów segmentów lampek kontrolnych:

- czerwony – przywołanie personelu pielęgniarskiego,
- pomarańczowy – przywołanie personelu lekarskiego,
- zielony – odbiór przywołania w pomieszczeniu, z którego ono nadeszło.

Szczegółowe schematy, lokalizacja oraz przykładowe typy urządzeń instalacji przyzywowej zostały zawarte na rysunku E-22, E-23, E-24.

#### **1.21. Instalacja telewizji**

Na potrzeby przebudowywanego oddziału oraz w przyszłości całego bloku Szpitalnego projektuje się wykonanie telewizji zbiorczej z antenami umieszczonymi na dachu budynku C.

Projektuje się rozwiązanie oparte na transmisji sygnału z wykorzystaniem światłowodowej dystrybucji sygnału na bazie fali długości 1310nm oraz odbiorną wykorzystującą oprzewodowanie miedziane i urządzenia multiswitchowe. Zaprojektowane rozwiązanie

pozwała na elastyczną dystrybucję sygnału bez względu na medium i odległość kolejnych punktów odbiorczych.

W miejscach wskazanych na rzutach instalacji TV rys. E-25, E-26 i E-27 projektuje się gniazda końcowe RTV +SAT natomiast na schemacie z rys. E-28 wskazano szczegóły dotyczące parametrów urządzeń i połączeń.

Masz antenowy należy posadowić na dedykowanym stojaku z montażem balastowym z podstawami betonowymi kładzionymi na powierzchni dachu (krytego papą). Pod każdą z podstaw należy zastosować podkładki z gumy EPDM grubości 10mm i powierzchni wykraczającej poza obręb podstawy o 150mm.

W celu doprowadzenia przewodów z dachu do projektowanych pomieszczeń należy wykonać przejścia pomiędzy kondygnacjami nie wchodzącymi w zakres remontu. Należy przewidzieć wykonanie na tych kondygnacjach tras kablowych z koryta PCV dostosowanego do ilości przewodów z zapasem 30%.

### **1.22. Instalacja kontroli dostępu**

W obiekcie projektuje się instalację kontroli dostępu. Przejścia objęte systemem kontroli dostępu będą wyposażone w kontrolery drzwiowe umożliwiające zwolnienie przejścia po wpisaniu kodu z klawiatury lub zbliżeniu karty dostępu. System KD będzie sterował elektrozaczepami wbudowanymi w zamek drzwiowy. Systemem kontroli dostępu objąć pomieszczenia:

- pom. lokalnych punktów dystrybucyjnych,
- magazyn na bieliznę brudną,
- śluza pacjenta/materiałowa,
- szatnia brudna personelu.

Pojedyncze przejście zaprojektować jako jednostronne, wyposażone w: kontroler przejścia zintegrowany z zasilaczem buforowym, czytnik kart, oraz w dostawie z drzwiami. Elektrozaczepy powinny być fabrycznie wbudowane w drzwi, stosować elektrozaczepy rewersyjne.

W budynku zastosowano również drzwi, które ze względu na odporność ogniową oraz typ wymagają sterowania elektrozwozrą magnetyczną bądź w przypadku drzwi automatycznych należy od projektowanych kontrolerów doprowadzić sygnał otwarcia do napędów tych drzwi.

Pracę nad instalacją kontroli dostępu należy ściśle koordynować z wykonawcą branży budowlanej i dostawcą stolarki aby z powodu braków w wyposażeniu stolarki nie doszło niepoprawnej pracy i instalacji systemu.

System będzie umożliwiał monitorowanie poszczególnych przejść, oraz zdalne programowanie funkcji kontrolerów. Kontroler drzwiowy połączyć i oprogramować zgodnie z wymaganiami producenta i DTR urządzenia.

Drzwi na drogach ewakuacji objęte kontrolą dostępu należy zwolnić z wykorzystaniem instalacji SSP.

Specyfikacja zaprojektowanych urządzeń zawarta jest w Specyfikacji technicznej będącej integralną częścią niniejszego projektu.

Szczegółowy schemat, lokalizacja oraz przykładowe typy urządzeń instalacji kontroli dostępu zostały zawarte w części rysunkowej projektu na rys. E-25, E-26, E-28.

### **1.23. Instalacja telewizji dozorowej (CCTV)**

Projektowaną instalację systemu nadzoru wizyjnego, oparto o urządzenia w technologii IP. Wszystkie dobrane w projekcie kamery, są kamerami typu IP dedykowanymi do pracy w systemach monitoringu opartego o rejestratory IP. Na potrzeby telewizji dozorowej zaprojektowano 1 punkty dozorowy znajdujący się w rejestracji. Ze względu na spe-

cyfikę systemu, na etapie montażu należy zweryfikować umiejscowienie kamer i dokonać korekt tak, aby osiągnąć wymagany przez inwestora obszar obserwacji.

Na potrzeby systemu nadzoru wizyjnego, zaprojektowano dedykowaną infrastrukturę sieciową, opartą o kabel miedziany ekranowany kat. 6A.

W miejscach oznaczonych na rzutach instalacji strukturalnej oraz CCTV z rys. E-18 i E-19 wskazano lokalizację projektowanych kamer.

Do rejestracji obrazu z kamer w systemie planuje się wykorzystanie dedykowanej macierzy dyskowej, służącej jako przestrzeń dyskowa do zapisu. Urządzenie jest przeznaczone do bezpośredniego montażu w szafie RACK.

Założono urządzenie mogące stanowić rdzeń instalacji CCTV dla całego obiektu Szpitala.

Serwer rejestrujący jest dostarczony od producenta w formie prekonfigurowanej, w formie gotowej do podłączenia do oprogramowania zarządzającego.

Pojedynczy serwer umożliwia podłączenie, zarządzanie i rejestrację do 64 kamer (kanałów wideo) w systemie.

Serwer jest wyposażony w dyski SATA-3 do rejestracji, do których zapewniony jest dostęp od frontu urządzenia, umożliwiając łatwą wymianę dysków.

Serwer posiada wbudowany transkoder, umożliwiający wykorzystanie technologii transkodowania dynamicznego, dopasowującego parametry strumienia wizyjnego, przekazywanego do aplikacji klienckich, do aktualnych możliwości łącza.

Serwer rejestrujący wspiera technologie SNMP, zdalnego pulpitu czy monitorowania http elementów sprzętowych i aplikacji zarządzającej.

### **System rejestracji**

Projektuje się aby system zarządzający umożliwia obsługę kamer i enkoderów, realizujących funkcję rejestracji bezpośrednio przez urządzenie końcowe, w celu bezpośredniej rejestracji strumienia wideo z kamery na przestrzeni dyskowej iSCSI.

System zarządzania powinna umożliwić jednoczesne zarządzanie wieloma urządzeniami rejestrującymi. W przypadku nagrywania alarmowego, buforowanie fragmentu nagrań przed wystąpieniem alarmu może odbywać się w kamerze IP. Kamery, wykorzystujące funkcję samodzielnej rejestracji na przestrzeni dyskowej, są w stanie samodzielnie rejestrować nagrania na macierzy

### **Skalowalność**

Komponenty programowe systemu zarządzania wideo mogą być uruchomione zarówno na pojedynczym komputerze, jak i na osobnych maszynach i serwerach. Pojedynczy serwer VMS umożliwia obsługę do 2000 kamer/enkoderów.

System zarządzania wideo powinien wspierać funkcję automatycznego buforowania lokalnie w razie usterki połączenia sieciowego, powinien gwarantować, że nagrania nie zostaną w żaden sposób naruszone w przypadku usterki serwera.

System zarządzania powinien umożliwiać dalszą pracę, w tym podgląd na żywo, odtwarzanie i eksportowanie nagrań, również w przypadku wyłączenia lub usterki serwera zarządzającego. Operator powinien mieć możliwość uruchomienia aplikacji klienckiej nawet, gdy serwer zarządzający jest niedostępny.

### **Oprogramowanie klienckie**

Stacje robocze systemu zarządzania wideo umożliwiają podłączenie do 4 niezależnie konfigurowanych monitorów.

Aplikacja kliencka systemu zarządzania wideo udostępnia interfejs użytkownika do monitorowania i obsługi systemu. System zarządzania wideo powinien obsługiwać źródła dźwięku dla podłączonych kamer IP oraz enkoderów.

Aplikacja kliencka systemu zarządzania wideo umożliwia wyświetlanie określonych, prekonfigurowanych scen (e-PTZ) dla kamer 360° lub 180°, w zależności od danego scenariusza alarmowego, umożliwia opcjonalnie wyświetlenie informacji z funkcji inteligentnej analizy obrazu w kamerze, zarówno przy podglądzie na żywo, jak i w trakcie odtwarzania nagrań. Aplikacja kliencka powinna umożliwiać sterowanie kamerami typu PTZ

W przypadku wybranych kamer typu PTZ, oferujących funkcję automatycznego podążania za wykrytym obiektem, aplikacja kliencka powinna dawać możliwość uruchomienia tego typu funkcjonalności i śledzenia po kliknięciu na wybranym obiekcie w podglądzie na żywo.

System zarządzania wideo obsługuje przeszukiwanie nagrań pod kątem ruchu w określonych przez użytkownika obszarach obrazu z kamery, wspiera przeszukiwanie nagrań co najmniej w oparciu o następujące kryteria: rozmiar obiektu, kolor obiektu, kierunek ruchu i prędkość oraz wykrycie obiektów wkraczających lub opuszczających wybrane obszary.

System zarządzania umożliwia przeszukiwanie nagrań na podstawie dowolnej kombinacji zakresu czasu/daty, rodzaju zdarzenia, priorytetu alarmu, stanu alarmowego oraz urządzenia (urządzeń), umożliwia również wyszukiwanie danych tekstowych

Wszystkie komponenty programowe systemu zarządzania wideo powinny być oparte o architekturę 64-bitową.

### **Obsługa map**

System zarządzający umożliwia tworzenie map lokalizacji z aktywnymi ikonami dla urządzeń, uruchamiania poleceń dla skryptów, uruchamiania sekwencji kamer i z linkami do innych map lokalizacji. Status danego urządzenia jest przedstawiony w sposób graficzny przy odpowiedniej ikonie na mapie.

Możliwe jest skonfigurowanie priorytetów zdarzeń dla urządzeń tak, aby wizualizowane było tylko jedno zdarzenie dla danej ikony na mapie w momencie jednoczesnego wystąpienia wielu zdarzeń, możliwe jest zaakceptowanie i usunięcie alarmu z danej kamery, korzystając z menu kontekstowego danej ikony na mapie.

### **Mapy Interaktywne**

System zarządzający umożliwia wykorzystanie interaktywnych map online i usług geolokacyjnych, w oparciu o mapy Microsoft Here. System umożliwia stworzenie własnych widoków, będących określonymi wycinkami z mapy, wraz z wizualizacją kamer znajdujących się w danym obszarze.

System umożliwia naniesienie na wykorzystywane interaktywne mapy online dodatkowych warstw z mapami własnymi – np. z rzutem wnętrza danego budynku.

Operator ma do dyspozycji pole do szybkiego przeszukiwania mapy, np. w celu znalezienia określonej ulicy lub określonej kamery.

System daje możliwość zwizualizowania i wyświetlania na mapie zakresu sceny (kąta obserwacji) dla każdej z umieszczonych na mapie kamer.

W przypadku kamer obrotowych wizualizowany zakres obserwacji jest obracany automatycznie, wraz z obrotem kamery.

### **Asystent śledzenia osób i obiektów**

System daje możliwość uruchomienia dodatkowej funkcji asystenta śledzenia osób i obiektów. Po uruchomieniu funkcji asystenta w aplikacji klienckiej dla danej kame-

ry, system automatycznie wycinek mapy z najbliższym otoczeniem danej kamery, jak również okna wideo z czterech pobliskich kamer.

Obraz z okolicznych kamer w aplikacji klienckiej jest wyświetlany w sposób inteligentny i intuicyjny, w zależności od rzeczywistego rozmieszczenia okolicznych kamer względem aktywnej obecnie kamery głównej. Wraz z przemieszczaniem się osoby lub obiektu, operator może poprzez dwukrotne kliknięcie przejść do kolejnej, okolicznej kamery. W efekcie, w sposób automatyczny dostosowany zostanie widok mapy, jak również dobrane zostaną kolejne kamery z najbliższego otoczenia. W przypadku zastosowania kamer obrotowych, okoliczne kamery zostaną automatycznie skierowane w kierunku obserwacji kamery głównej. Dodatkowo, operator ma możliwość łatwego skierowania okolicznych kamer obrotowych w określone miejsce, poprzez dwukrotne kliknięcie na mapie.

### **Zarządzanie alarmami**

System zarządzania wideo umożliwia tworzenie alarmów zależnych od harmonogramu, umożliwia replikację zdarzeń w taki sposób, że jedno zdarzenie fizyczne w systemie generuje liczne zdarzenia systemowe. System zarządzania powinien umożliwiać zaprogramowanie alarmów tak, aby w sposób selektywny, w zależności od stanu alarmowego lub grupy użytkowników, automatycznie wyświetlić obraz z kamery powiązanej ze zdarzeniem. Okno alarmowe systemu umożliwia takie skonfigurowanie, by wyświetlony został podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań, dokumenty tekstowe, mapy obiektów, pliki HTML lub witryny (adresy URL). Dla każdego alarmu możliwe jest skonfigurowanie jednego okna odtwarzania nagrań i jednej mapy.

### **Wykorzystanie skryptów**

System zarządzania wideo oferuje wbudowany edytor skryptów poleceń, umożliwiający napisanie własnych skryptów do wirtualnego sterowania funkcjami systemu. Skrypty poleceń mogą być uruchamiane przez operatorów lub automatycznie, w odpowiedzi na zdarzenia alarmowe lub systemowe. Wbudowany edytor skryptów poleceń wspiera języki C# oraz VB.NET.

System umożliwia konfigurację w taki sposób, że stworzone skrypty są wykonywane automatycznie w odpowiedzi na zdarzenia systemowe.

### **Integracja z systemami zewnętrznymi**

- a. System zarządzania wideo umożliwia integrację z:
  - Systemami rozpoznawania twarzy
  - Naziemnymi systemami detekcji radarowej
  - Systemami ochrony perymetrycznej
  - Systemami zarządzania bezpieczeństwem fizycznym
  - Systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych
- b. System zarządzania wideo powinien umożliwiać uruchomienie zdarzenia alarmowego, na podstawie informacji otrzymanej z tego typu systemów.
- c. Dla systemu zarządzania wideo dostępne są udokumentowane biblioteki SDK (Software Development Kit), umożliwiające integracje z oprogramowaniem firm trzecich.

### **Obsługa inteligentnej analizy obrazu**

System zarządzania wideo umożliwia konfigurację parametrów inteligentnej analizy obrazu w urządzeniu końcowym z poziomu interfejsu konfiguracyjnego. System będzie reagował na zdarzenia, wywołane funkcjami inteligentnej analizy obrazu w urządze-

niu końcowym, w tym w kamerze IP lub enkoderze. Wszystkie zdarzenia są zapisywane w dzienniku zdarzeń

Metadane, generowane przez urządzenia końcowe, są zapisywane wraz z nagraniami, co umożliwia operatorowi szybkie przeszukiwanie nagrań pod kątem określonych zdarzeń również wtedy, gdy alarmy inteligentnej analizy obrazu nie zostały uprzednio skonfigurowane w kamerze.

Aplikacja kliencka umożliwia operatorowi podgląd reguł alarmowych, skonfigurowanych w kamerach z funkcją inteligentnej analizy obrazu.

### **Bezpieczeństwo systemu**

System zarządzania wideo umożliwia stworzenie grup użytkowników z uprawnieniami do dostępu do określonych kamer, priorytetem sterowania PTZ, uprawnieniami eksportowania nagrań oraz dostępu do dziennika zdarzeń systemowych. Dostęp do podglądu na żywo, nagrań wideo, audio, sterowania PTZ, wywoływania położeń zaprogramowanych i poleceń pomocniczych może być programowany na poziomie pojedynczej kamery w systemie.

Aby ograniczyć potencjalne ryzyko ataku typu „brute-force”, system nie może posiadać niemodyfikowalnego konta o uprawnieniach administratora.

System zarządzania umożliwia stworzenie grup użytkowników, gdzie wymagane jest uwierzytelnianie dwupoziomowe. System zarządzania wideo umożliwia potwierdzenie autentyczności zarejestrowanych nagrań. Wspierane jest sprawdzenie wartości sumy kontrolnej względem danych wideo z kamer, które dostarczają strumień do rejestracji z wartościami sumy kontrolnej, podpisanymi certyfikatem.

Możliwe jest wymuszenie polityki bezpieczeństwa haseł logowania do aplikacji klienckiej przez użytkowników. Możliwe jest zablokowanie konta po określonej, konfigurowalnej liczbie nieudanych prób logowania.

Możliwe jest skonfigurowanie maksymalnego czasu obowiązywania hasła.

Możliwe jest wymuszenie zmiany hasła użytkownika przy kolejnym logowaniu.

Możliwe jest skonfigurowanie bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy serwerem zarządzającym a kamerami oraz pomiędzy aplikacją kliencką a kamerami

System umożliwia szyfrowanie rejestrowanych danych poprzez AES-256 bez spadku wydajności (liczby obsługiwanych kamer i przepustowości) rejestratora. System zarządzający umożliwia odtwarzanie nagrań wideo, zaszyfrowanych poprzez AES-256.

### **Zapewnienie zgodności**

System zarządzania wideo jest wyspecyfikowany jako produkt zgodny z ONVIF Profile-S na witrynie internetowej organizacji ONVIF. Funkcjonalność skanowania umożliwia wykrycie kamer zgodnych z ONVIF Profile-S. Z poziomu systemu zarządzania wideo możliwa jest podstawowa konfiguracja kamer zgodnych z ONVIF Profile-S, jak ogólne ustawienia kamery (np. strumieniowanie multicast), profile rejestracji (kodek, rozdzielczość, liczba klatek na sekundę) i profile audio.

Możliwe jest wykorzystanie zdarzeń z kamer ONVIF Profile-S do wyzwalania zdarzeń i alarmów w systemie.

### **Konfiguracja**

System zarządzania wideo oferuje zintegrowany interfejs do konfiguracji i zarządzania systemem. Profile użytkowników, wraz z poszczególnymi ustawieniami są przechowywane centralnie, na serwerze. Zmiany, wprowadzane w konfiguracji systemu zarzą-

dzania wideo, będą wprowadzane w kopii roboczej aktualnej konfiguracji i nie będą bezpośrednio wpływały na aktywną i wykorzystywaną w danej chwili konfigurację systemu.

Oprogramowanie konfiguracyjne umożliwia w dowolnym momencie aktywowanie kopii roboczej ustawień. System zarządzania wideo udostępnia do 10 różnych i niezależnych harmonogramów nagrywania. daje możliwość odtwarzania nagrań, wyeksportowanych w formacie natywnym, bez potrzeby instalowania dedykowanej aplikacji na stacji klienckiej.

#### **Rejestr zdarzeń**

- System będzie zapisywał wszystkie zdarzenia i alarmy w bazie danych SQL.
- Rejestr zdarzeń umożliwia zapis co najmniej 500 000 zdarzeń na godzinę.
- Użytkownik ma możliwość przeszukiwania rejestru pod kątem zdarzeń i alarmów. Wyniki mogą być wyeksportowane do zewnętrznego pliku CSV.
- System domyślnie jest wyposażony w gotową do użycia bazę danych SQL.
- Istnieje możliwość konfiguracji czasu przechowywania zdarzeń w rejestrze.

#### **Zgodność z normami**

- Produkt musi pochodzić od firmy, spełniającej wymagania systemu zarządzania jakością ISO-9001 oraz EN-29001.
- System zarządzania wideo powinien umożliwiać taką konfigurację, aby była możliwość zapewnienia zgodności z wymaganiami normy IEC 62676.
- System zarządzania wideo powinien umożliwiać taką konfigurację, aby zapewniona została zgodność z wymaganiami RODO danej organizacji.

Kamery, które zaprojektowane zostały w niniejszym opracowaniu, zasilane są poprzez przewód sygnałowy po PoE z dedykowanego przełącznika sieciowego nie przeznaczone dla innych instalacji.

Projektuje się dostawę stanowiska operatorskiego zbudowanego z niezależnego komputera PC z oprogramowaniem klienckim oraz monitorami poglądowymi w rejestracji pom. 0.21.

Rozmieszczenie oraz specyfikacja kamer przedstawiona jest na rzutach, schemacie instalacji oraz Specyfikacji technicznej będącej integralną częścią niniejszego projektu.

W ramach wykonania instalacji monitoringu należy uruchomić funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych, która na podstawie danych udostępnionych przez Administratora Szpitala dokonywać ma automatycznego otwierania szlabanu przy wjeździe na Izbę Przyjęć.

#### **1.24. Instalacja SSP**

W obiekcie obecnie zainstalowana jest centrala systemu SSP obejmująca swym działaniem oddział radioterapii znajdujący się w budynku L oraz część przebudowywanego oddziału.

Ze względu na brak możliwości rozbudowy istniejącej centrali projektuje się jej demontaż oraz przeniesienie do oddziału radioterapii znajdującej się na parterze budynku L Szpitala i przyłączenie do niej istniejącej pętli dozorowej, którą obsługiwała.

W Budynku objętym niniejszym opracowaniem projektuje się wykonanie nowej centrali systemu SSP pozwalającej na dowolną rozbudowę oraz integrację aby obsłużyć wszystkie obiekty Szpitala.



Centralę systemu projektuje się zabudować w pomieszczeniu serwerowni pom. -1.28 na poziomie przyziemia.

W pomieszczeniu komunikacyjnym 0.21 na poziomie parteru przy punkcie rejestracji gdzie odbywa się dozór 24godzinny pracowników i ochrony zaprojektowano punkt wyniesiony obsługi WPO.

#### **1.24.1. Podstawa opracowania**

Podstawą do wykonania opracowania projektu są:

1. Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny budynku
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz. U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156)
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. w Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
5. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 53-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
6. Instrukcje, DTR i wytyczne producentów instalowanych urządzeń,
7. Projekt wykonawczy branży sanitarnej (wod-kan, co, wentylacja, klimatyzacja)
8. Wytyczne Inwestora
9. Obowiązujące normy, przepisy, zarządzenia i katalogi

#### **1.24.2. Założenia projektowe**

#### **1.24.3. Opis rozwiązań projektowych**

System SSP będzie się opierał o centralę CSSP zabudowaną w pomieszczeniu serwerowni -1.28 na poziomie przyziemia.

Na parterze budynku w pom. 0.21 zamontowany zostanie wyniesiony panel obsługi centrali CSSP, który pozwoli na pełną obsługę centrali.

Czujki oraz całą instalację należy wykonać w wersji adresowalnej, co umożliwi zdiagnozowanie każdej czujki z osobna oraz natychmiastową jej lokalizację.

Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być zainstalowane w widocznym miejscu na obszarze dróg ewakuacyjnych tak, aby uciekające osoby miały możliwość ręcznego wywołania alarmu pożarowego.

Alarm powinien być wywoływany przez rozbicie szybki i wciśnięcie przycisku. Stan alarmowy przycisku powinien być wskazywany za pomocą wbudowanej diody LED. Po wciśnięciu przycisku ROP musi on zostać najpierw odblokowany a następnie skasowany z poziomu pola obsługi centrali sygnalizacji pożarowej.

ROP powinien posiadać stopień ochrony IP67 i być wyposażony w zintegrowany izolator zwarć, który w przypadku wystąpienia zwarcia lub przerwania przewodu zapewni szybką lokalizację uszkodzenia i gwarantuje, że wszystkie elementy pętli dozoru w pełni zachowują swoje funkcje.

Lokalizacja ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP:

- na drogach ewakuacyjnych (rozmieszczone tak, aby żadna osoba do najbliższego ostrzegacza, nie musiała przebywać drogi dłuższej niż 30 m),
- przy wejściu na schody ewakuacyjne,
- przy wyjściu na otwartą przestrzeń,
- przy hydrantach i zaworach wód pożarowych,
- przy rozdzielniach elektrycznych

Przyciski alarmowe ręczne „ROP” w obudowie natynkowo/wtynkowej również będą pracować w pętłach.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne należy zainstalować w miejscach umożliwiających osiągnięcie w każdym miejscu strefy alarmowania poziomu natężenia dźwięku na poziomie 65dB przekraczającego, o co najmniej o 5dB szum otoczenia, który trwa co najmniej 30sek. Sygnalizatory należy zamontować na ciągach komunikacyjnych w miejscach wskazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji. Przy wejściu głównym do budynku należy zamontować sygnalizator zewnętrzny.

W obiekcie projektuje się dwustopniową organizację alarmowania pożarowego, tj. alarm I stopnia oraz alarm II stopnia:

- a) alarm pożarowy I stopnia może być wywoływany poprzez:
  - sygnał z jednej czujki pożarowej,
- b) alarm pożarowy II stopnia powinien być wywołany poprzez:
  - sygnał z co najmniej dwóch czujek,
  - sygnał z jednej czujki i automatyczne przejście pracy centrali w stan alarmu II stopnia po upływie czasu rozpoznania,
  - sygnał z ręcznego ostrzegacza pożarowego.

Założenia do algorytmu sterowań (niezależnie od miejsca powstania pożaru):

- a) I stopień alarmowania (pracowników ochrony):
  - sygnalizacja alarmu w miejscu stałego dyżuru, zlecenie rozpoznania sytuacji pracownikowi ochrony (zaprogramowany czas przeznaczony na lokalizację działającej czujki przyjmuje się 10 min.),
  - postawienie w stan gotowości kierownictwa obiektu.
- b) II stopień alarmowania (użytkowników całego obiektu):
  - transmisja sygnału alarmowego do wyznaczonych osób administrujących i obsługujących budynek,
  - uruchomienie sygnalizacji akustyczno – optycznej
  - zwolnienie blokad zamknięć drzwiowych objętych kontrolą dostępu na drogach ewakuacji,
  - uruchomienie procedury sprowadzania dźwigu na ustalony wcześniej poziom
  - wyłączenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  - zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w przewodach wentylacyjnych, obsługiwanych przez wyłączone centrale.

Zadziałanie systemu SSP winno spowodować:

- przekazanie informacji o pożarze do lokalnej jednostki Państwowej Straży Pożarnej,
- przekazanie informacji o pożarze do osób powołanych z ramienia Inwestora/Użytkownika budynku,

- uruchomienie sygnalizatorów optyczno-akustycznych
- zjazd pożarowy windy
- zamknięcie klap ppoż. na wentylacji bytowej
- sygnał stop do central wentylacyjnych
- sygnał stop do central klimatyzacji
- zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu na drogach ewakuacji

W instalacji zostaną wykorzystane moduły sterujące:

- moduł przekaźnikowy 8-wejściowy,
- 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych
- moduły przekaźnikowe napięć sieciowych

Do instalacji modułu sterującego na pętli wykorzystać należy obudowę z tworzywa sztucznego, posiadającą stopień ochrony IP66.

Do wykonania instalacji zaleca się zastosowanie kabla ekranowanego szczególnie w przypadkach gdy występują zakłócenia elektromagnetyczne lub pojawiają się okresowo podczas pracy urządzeń.

Zasilacze do urządzeń sygnalizacji pożarowej, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej powinny być przystosowane do zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów sygnalizacji pożarowej. Zapewniają ciągłość zasilania dołączonych do nich odbiorników, niezależnie od stanu sieci energetycznej. W przypadku zaniku napięcia sieciowego, następuje automatyczne przełączenie odbiorników na zasilanie z akumulatora. Po ponownym pojawieniu się napięcia sieciowego akumulator jest ładowany, a następnie konserwowany. Pozwala to utrzymać go w stanie ciągłej gotowości do pracy.

Zasilacz posiada świadectwo dopuszczenia i certyfikat do stosowania w urządzeniach i systemach zasilających automatyki pożarowej wydane przez CNBOP.

Konstrukcja obudowy umożliwia pracę w zamkniętych pomieszczeniach.

Zasilacz spełnia normy:

EN 54-4/A2:2007

EN 12101-10:2007

#### **1.24.4. Przejścia przez granice stref pożarowych**

W przypadku przejścia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urządzeń wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pożarowych należy bezwzględnie po wykonaniu instalacji zabezpieczyć wykonane przepusty i ciągi kablowe masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów, przez, które wykonano dane przejście kablowe (posiadające odpowiednie i aktualne certyfikaty).

Dotyczy to między innymi:

- przejście przez stropy kondygnacji,
- wyjścia z pionowych szachtów kablowych na poszczególne poziomy kondygnacji z okablowaniem poziomym, oraz każdy inny przypadek dotyczący przepustu kablowego spełniający w/w konieczność zastosowania zabezpieczeń ognioodpornych (przejścia przez granice stref p.poż oraz wydzielania p.poż).

#### **1.24.5. Postępowanie w razie alarmu pożarowego**

- w razie pożaru obowiązują ustalenia określone w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dotyczące zasad ewakuacji ludzi z budynku,

- sposób prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku nie zależy od miejsca powstawania pożaru,
- w razie pożaru przewiduje się opuszczenie pomieszczeń (w obrębie jednej strefy dozorowej) a następnie ewakuacja najkrótszą drogą ewakuacyjną na zewnątrz budynku.

#### **1.24.6. Montaż urządzeń i prowadzenie okablowania**

##### **1.24.6.1. Specyfikacja okablowania.**

Dla ułatwienia identyfikacji przewody instalacyjne SSP powinny posiadać zewnętrzną powłokę w kolorze czerwonym. Przewody systemu sygnalizacji pożaru należy układać w oddzielnych rurkach, a przewody ogniotrwałe w bruzdach pod tynkiem i na uchwytych o odporności ogniowej nie mniejszej niż mocowany przewód.

Okablowanie wykonać zgodnie z PN-EN 50174-2:2018 – Technika informatyczna – instalacja okablowania. Część 2 – Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. Okablowanie systemu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami branżowymi. Okablowanie należy prowadzić podtynkowo lub natynkowo na uchwytych ppoż (np.: w przestrzeni sufitu podwieszanego).

Pętlę dozorową czujek, przycisków, modułów kontrolno – sterujących, kontrolnych i sterujących należy wykonać kablem typu HTKSHekw 1x2x1,0mm<sup>2</sup> stosując system mocowania PH90.

##### **1.24.6.2. Przejścia przez granice stref pożarowych**

W przypadku przejścia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urządzeń wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pożarowych należy bezwzględnie po wykonaniu instalacji zabezpieczyć wykonane przepusty i ciągi kablowe masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów, przez, które wykonano dane przejście kablowe (posiadające odpowiednie i aktualne certyfikaty).

Dotyczy to między innymi:

- przejście przez stropy kondygnacji,
- wyjścia z pionowych szachtów kablowych na poszczególne poziomy kondygnacji z okablowaniem poziomym, oraz każdy inny przypadek dotyczący przepustu kablowego spełniający w/w konieczność zastosowania zabezpieczeń ogniodpornych (przejścia przez granice stref ppoż oraz wydzielenia ppoż).

#### **1.24.7. Zalecenia dla użytkownika obiektu**

1. Montaż instalacji powinien być wykonany przez uprawnionych instalatorów.
2. W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralkę należy zaktualizować:
  - Plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru objętego przebudową,
  - Opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru,
  - Wskazówki, jak należy postępować w przypadku alarmu,
  - Książkę serwisową, w której należy wpisać:
    - Przeprowadzone kontrole instalacji,
    - Dokonywane naprawy,
    - Zmiany i uzupełnienia instalacji,

- Wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny \ przyczyn ich wywołania;
  - Protokół taki należy prowadzić również w przypadku, gdy centralka sygnalizacji jest wyposażona w pamięć zdarzeń lub drukarkę.
3. Użytkownik wskaże osoby celem przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać centralkę.
  4. Do przekazania instalacji do eksploatacji, należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru.
  5. W przypadku zmian architektonicznych lub zmian aranżacji pomieszczeń należy zmiany te uzgodnić z projektantem systemu.

#### **1.24.7.1. Odbiór instalacji sygnalizacji pożarowej**

Czynności odbioru instalacji wykonuje komisja w składzie:

- przedstawiciel inwestora,
- inspektor nadzoru ze strony inwestora,
- przedstawiciel wykonawcy,
- specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej,

#### **1.24.7.2. Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru**

- sprawdzenie użytych materiałów, w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,
- sprawdzenie rezystancji izolacji zgodnie z polską normą PN-IEC 60364-6 **lub równoważna** musi być ona większa lub równa 50 MΩ,
- rezystancja żył pętli dozorowych nie może przekroczyć wartości 150Ω,
- sprawdzenie (przy pomocy przyrządu serwisowego) wszystkich czujek pożarowych - może być przedstawiony protokół pomiaru,
- sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru poprzez ich uruchomienie.
- sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych czujek lub ich grup.

#### **1.24.7.3. Wykaz dokumentów, które zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi wykonawca.**

- dokumentację powykonawczą,
- protokoły odbiorów częściowych,
- karty gwarancyjne.

#### **1.24.7.4. Zakres dokumentacji powykonawczej.**

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonawca przygotowuje rysunki powykonawcze. Rysunki te powinny zawierać wszelkie zmiany i uzupełnienia (w stosunku do: projektu wykonawczego) dokonane w toku realizacji robót.

Dokumentacja powykonawcza musi być podpisana przez wykonawcę robót oraz zawierać:

- rysunki powykonawcze instalacji,
- protokoły pomiarów rezystancji izolacji żył linii dozorowych,
- ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.

#### 1.24.8. Konserwacja systemu

Dla zachowania warunków gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić konserwację systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.

Konserwacji systemu alarmowego w pełnym zakresie musi być przeprowadzana w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy, natomiast co kwartał należy przeprowadzić częściowe sprawdzenie instalacji.

Szczegółowy zakres i harmonogram konserwacji systemu jest zawarty w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/S 54-14 .

#### 1.24.9. Postanowienia końcowe

Szczególną uwagę należy zwrócić na trasy okablowania dla systemu SSP oraz obwodów wykonawczych systemu SSP. Trasy te należy tak wykonać, aby okablowanie zostało wykonane zgodnie z warunkami certyfikacji w CNBOP dla poszczególnych jego elementów (tzn. dobór koryt, uchwytów montażowych i kołków).

Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN/T i PN/E **lub równoważnymi**. Całość prac powinna być wykonana według obowiązujących przepisów oraz norm branżowych.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie obsługi po zainstalowaniu systemów.

Szkolenie musi obejmować:

- konfigurację systemu,
- konserwację systemu,
- programowanie danych użytkownika,
- programowanie zmian systemu,
- instrukcje prowadzenia napraw ,itp.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest przekazać kompletne instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich instalacji.

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia elementów systemu, oprzewodowanie i typu urządzeń znajdują się na rzutach instalacji z rys. E-14, E-15 oraz E-16.

#### 1.25. Instalacja gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni

W pomieszczeniu serwerowni projektuje się instalację gaszenia gazem połączoną z projektowanym systemem SSP.

##### 1.25.6. Zakres opracowania

W projekcie opracowano instalację automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru specjalistycznym gazem gaśniczym pomieszczenia Serwerowni 1.28.

Pomieszczenie znajduje się na poziomie suteryn. W projekcie pokazano sposób i środki umożliwiające realizację sygnalizacji oraz gaszenia. Pokazano również rozmieszczenie elementów wykonawczych oraz schemat połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.

##### 1.25.7. Cel zastosowania instalacji gaszenia

W niniejszym projekcie opracowano instalację automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru, gazem w pomieszczeniu Serwerowni. Dla pomieszczenia przewiduje się jeden niezależny system gaszenia, który będzie gasił pożar tylko w pomieszczeniu Serwerowni.

Należy zastosować środek gaśniczy, który jest przeznaczony do ochrony pomieszczeń tego typu o właściwościach: nie powoduje zagrożenia dla zdrowia/życia ludzkiego, nie powoduje dodatkowych strat po pożarowych, jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

#### **1.25.8. Rozwiązanie techniczne**

##### **Elementy systemu sterowania.**

Do zabezpieczenia Serwerowni zaprojektowano mikroprocesorową, jednostrefową centralę automatycznego gaszenia. Centrala automatycznego gaszenia powinna być przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia.

Cechy charakterystyczne jakie powinna posiadać centrala wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi:

- 2 linie dozоровe, pracujące w koincydencji,
- linie, dla ręcznych przycisków (ostrzegaczy pożarowych) – START gaszenia, STOP akcji gaśniczej,
- linia, dla zewnętrznego sygnału inicjującego (np. z centrali CSSP),
- linie, do uruchamiania zewnętrznych sygnalizatorów – ewakuacja, ostrzeżenie o gaszeniu, alarm ogólny, uszczelnianie drzwi, itp.,
- wyjścia przekąźnikowe do sterowania urządzeń zewnętrznych – zawory, butle pilotujące, wentylatory, klimatyzatory, itp.,
- wyjście przekąźnikowe alarmu ogólnego,
- wyjście przekąźnikowe uszkodzenia ogólnego,
- zasilacz sieciowy z automatycznym ładowaniem rezerwowej baterii akumulatorów,
- wewnętrzna bateria akumulatorów dla zasilania rezerwowego przez 72 godziny,
- ciągła kontrola baterii z automatycznym odłączaniem i sygnalizacją przy jej rozładowaniu,
- programowanie czasów opóźnień dla sterowań,
- możliwość blokowania pracy automatycznej,
- możliwość ręcznego uaktywnienia procesu gaszenia z centrali,
- możliwość współpracy z komputerem PC,
- certyfikat CNBOP

Źródło zagrożenia w przypadku tego rozwiązania nadzorowane będzie poprzez centralę sterowania gaszeniem – czujki i przyciski ręczne. W przypadku wykrycia zagrożenia (pożaru) centrala poprzez swoje wyjścia przekąźnikowe wysteruje sygnał dla procesu gaszenia.

Linia sygnalizacyjna służy do podłączenia sygnalizatorów akustyczno-optycznych wewnętrznych i/lub zewnętrznych, sygnalizujących o zagrożeniu oraz do wskazania sygnałów optycznych i akustycznych dla obsługi.

Przyciski sterujące gaszeniem przeznaczone są do:

- ręcznego uruchomienia (przycisk Start Gaszenia),
- wstrzymania (przycisk Stop Gaszenia),

Wyświetlacze ostrzegawcze informacyjne i ewakuacyjne (lampy drzwiowe) przeznaczone są do optycznego ostrzegania personelu znajdującego się w obrębie lub pobliżu gaszonej strefy o rozpoczętej procedurze automatycznego gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego.

Sygnalizator akustyczno – optyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej.

### **Zasilanie instalacji**

Centrala gaszenia powinna posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe z baterii akumulatorów. Za pośrednictwem centrali zasilana jest cała instalacja (czujki, przyciski, elektrozawór, kłapa odciążająca – opcjonalnie po przeprowadzeniu próby szczelności pomieszczenia, oraz sygnalizatory).

Zasilanie podstawowe należy zrealizować z obwodu rezerwowanego projektowanego w rozdzielni serwerowni +JSERW, linię zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym zgodnie z częścią rysunkową oraz jednoznacznie oznaczyć. Zasilanie rezerwowe zrealizowane będzie poprzez zasilacz buforowy na wyposażeniu centrali. Zasilanie rezerwowe stanowi bateria akumulatorów. Bateria powinna zapewnić pracę instalacji po zaniku zasilania podstawowego zgodnie z wymaganiami przepisów (na 72 godziny).

### **Realizacja gaszenia**

Sterowanie gaszeniem realizować poprzez zadziałanie odpowiednich czujek lub przycisków dla chronionego pomieszczenia.

Ze względów bezpieczeństwa oraz warunków PN gaszenie podzielić na dwa etapy realizowane w ramach rzeczywistych potrzeb:

- gaszenie po zadziałaniu czujek – inicjowane automatycznie poprzez czujki działające w koincydencji, z ilością środka gaśniczego wynikającą z wyliczeń dla kubatury pomieszczenia,
- gaszenie z przycisku START – inicjowane automatycznie poprzez przycisk ręczny, z ilością środka gaśniczego wynikającą również z wyliczeń dla kubatury pomieszczeń.

Praca czujek w koincydencji pozwala na weryfikację alarmów fałszywych. Proces gaszenia rozpoczyna się dopiero po zadziałaniu co najmniej 2 czujek zainstalowanych w pomieszczeniu.

Rozpoczęcie procesu gaszenia następuje poprzez sygnalizację optyczną i akustyczną w pomieszczeniu. Centrala sygnalizuje rozpoczęcie gaszenia poprzez sygnalizatory optyczno- akustyczne zainstalowane wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczenia.

W przypadku zainicjowania gaszenia – centrala ma zwolnić elektromagnes uruchamiający butlę ze środkiem gaśniczym i rozpocznie się gaszenie poprzez wypełnienie gazem (całej kubatury pomieszczenia). Właściwe rozpróśnienie środka gaśniczego pod względem ilościowym zrealizować poprzez zastosowanie odpowiednich długości i przekrojów rurociągów rozpraszających gaz ściśle wg wytycznych producenta systemu.

Każdy proces gaszenia można każdorazowo wstrzymać w przypadku stwierdzenia błędnego zadziałania lub innej przyczyny poprzez wciśnięcie przycisku STOP.

Podczas wyładowania środka gaśniczego w pomieszczeniu następuje zmiana ciśnienia. Redukowanie ciśnienia powinno przebiegać na zewnątrz pomieszczenia, w sposób kontrolowany poprzez kłapę odciążającą o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, sterowaną i zasilaną przez centralę sterowania gaszeniem.

Podczas wyładowania środka gaśniczego obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczenia ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz możliwość obniżenia skuteczności działania środka gaśniczego poprzez obniżenie jego stężenia. Inne działania należy dostosować do decyzji kierującego działaniami ratowniczo – gaśniczymi. Należy zachować szczelność pomieszczenia po wyzwoleniu środka gaśniczego przez 10 – 15 minut.

Czujki pożarowe mają za zadanie wykrycie zagrożenia pożarowego i realizację szczegółowych procedur wg określonych algorytmów. Modułem wykonawczym procedur



gaśniczych jest centrala gaszenia gazem. Centrala nadzoruje pracę sygnalizatorów optyczno-akustycznych w pomieszczeniu i przed wejściem do strefy chronionej, czujek pożarowych, przycisków START GASZENIA i STOP GASZENIA, kontroluje stan ciśnienia w butli. W celu monitorowania stanu pracy centrali gaszenia do centrali SSP przekazywane są następujące sygnały (opcja):

- pożar w serwerowni (alarm I stopnia),
- alarm ogólny w serwerowni (alarm II stopnia),
- uszkodzenie CSG.

Istnieją dwa sposoby uruchamiania instalacji gaśniczej:

- uruchomienie samoczynne,
- uruchomienie ręczne elektryczne.

a) uruchomienie automatyczne

Sygnał z dwóch czujek pożarowych w koincydencji rozpoczynał będzie procedurę gaśniczą.

Algorytm uruchomienia samoczynnego – procedury działania.

Uruchomienie instalacji realizowane przez system wykrywania pożaru:

- alarm I stopnia – zadziałanie jednej czujki,
- sygnał alarmu I stopnia w CSG,
- podanie alarmu I stopnia do centrali SSP,
- na sygnał alarmu I stopnia podanie sygnału z CSG do otwarcia klapy odciążającej - opcjonalnie,
- sygnalizacja akustyczna i optyczna w pomieszczeniu chronionym.
- Reakcja – zwiad – sprawdzenie pomieszczenia i podjęcie działań prewencyjnych.
- alarm II stopnia – zadziałanie dwóch czujek pożarowych na dwóch liniach (koincydencja) w pomieszczeniu chronionym,
- sygnał alarmu II stopnia w centrali CSG,
- na sygnał wyzwolenia środka gaśniczego zamknięcie klapy odciążającej – opcjonalnie jeśli będzie wymagana,
- rozpoczęcie procedury gaśniczej,
- sygnał akustyczny i optyczny wewnątrz pomieszczenia chronionego,
- rozpoczęcie odliczania czasu do wyzwolenia gazu, tzw. czas ewakuacji – 30 - 60s.

Reakcja – usunięcie przyczyny alarmu, podjęcie akcji gaśniczej, możliwość zatrzymania procedury gaśniczej przyciskiem STOP GASZENIA w trakcie odliczania, przed wyzwoleniem gazu (ponowne wznowienie procedury po zwolnieniu przycisku - czas ewakuacji liczony od początku). Przerwanie lub blokada gaszenia za pomocą przycisku BLOKADA GASZENIA (na panelu centrali sterowania gaszeniem).

Z centrali sterowania gaszeniem mogą być przesyłane do centrali pożarowej SSP ze stałym nadzorem następujące sygnały:

- Alarm I stopnia,
- Alarm II stopnia,
- Uszkodzenie ogólne.

Odbierane sygnały z CSG przez centralę SSP mogą uruchamiać następującą procedurę:

- Sygnał alarmu I stopnia – informacja na panelu centrali SSP – zwiad do pomieszczenia serwerowni,

–Uszkodzenie ogólne – informacja na panelu centrali SSP – zwiad do pomieszczenia serwerowni.

Sterowanie klapą odciążającą z CSG – otwarcie na czas wyładowania środka gaśniczego – pozycja normalna zamknięta (opcjonalnie jeśli będzie wymagana).

Rozmieszczenie elementów systemu gaszenia gazem oraz schemat instalacji przedstawione są na rysunkach opracowania graficznego rys. E-14 oraz E-17.

## **2. UWAGI KOŃCOWE**

Zastosowane materiały i urządzenia posiadać powinny (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca robót elektrycznych po zakończeniu robót montażowych, wykona wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi do odbioru końcowego.

Zachować koordynację robót na obiekcie z wykonawstwem pozostałych instalacji (w tym również sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz robót budowlanych.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, oraz przepisami prawa budowlanego.

Nazwy i typy urządzeń wyszczególnione w projekcie podane są jako przykładowe. W razie zamiany rozwiązania projektowego należy zastosować urządzenia o parametrach równoważnych do podanych oraz należy opracować rozwiązanie projektowe zamienne zaakceptowane przez Inwestora.

## **3. OBLICZENIA TECHNICZNE**

Obliczenia parametrów oświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym wykonano w oparciu o program komputerowy.

Obliczenia techniczne szczegółowe dot. rozptywu mocy, parametrów zwarciovych oraz spadków napięć w instalacji elektrycznej nN całego obiektu obliczono w oparciu o program komputerowy.

Przekroje kabli dobrano ze względu na warunek obciążalności długotrwałej, warunek spadku napięcia, zgodnie z normą: PN-HD 60364-5-52:2011, oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z normą: PN-HD 60364-4-41:2017. Warunki zwarciovowe obliczono zgodnie z normami: PN-EN 60909-0:2002, PN-EN 60865-1:2002.


**Opracowanie:**

**mgr inż. Grzegorz WEBER**

**upr. bud nr PDK/0050/PWOE/19**

### **3.1. Obliczenia oraz doборы**

## Załącznik 1: Konfiguracja automatycznego systemu gaszenia

<b>Configuration 1/1</b>					
Name: _____					
Rules: <u>None</u>					
<b>Basic features</b>					
System: <u>Sinorix™ 5112</u>					
Arrangement: <u>Modular</u>					
Gas: <u>FK-5-1-12</u>					
Batteries / Systems: <u>1</u>					
Gas cylinder: <u>1</u>					
<b>Declaration of Performance (DoP) and certificates</b>					
Id	Category	Code	Reference	DoP	G#
1	Valve	n/a	VS833	<a href="#">1116-CPR-020</a>	
2	Pipes and hoses	<a href="#">FR2-LB705360008</a>	CORSO67	<a href="#">1116-CPR-039</a>	
3	Pipes and hoses	<a href="#">FR2-LB703380008</a>	FLEJIC4	<a href="#">1116-CPR-037</a>	
4	Valves and accessories	<a href="#">A6E60200528</a>	PRESCODEM60	<a href="#">0786-CPR-30089</a>	
<b>Documents - Layout / Organization</b>					
<b>Battery / System 1/1</b>					
Installation manual: <a href="#">A6V10451891</a>					
Rack - Tech. Doc.: <a href="#">NI E09 008</a>					
					
SCH0408					
With hose and nozzle					
<b>Battery / System 1/1</b>					
Identification: <u>(MOD-5112FR-ROOF-087RED-SINGLE-DEMA-SW) x 1</u>					
Quantity: <u>1</u>					
Gas cylinder type: <u>67/RED</u>					
Gas cylinder: <u>1</u>					
Battery actuation: <u>Master (&amp; slave) arrangement</u>					
Type: <u>Electro-pneumatic DEMA</u>					
Nb: <u>1</u>					
<b>Cylinder battery</b>					
Id	Category	Code	Reference	Description	Documents
1	Cylinders and Accessories	<a href="#">A6E60200459</a>	BOUT67RED	67L, red equipped cylinder	<a href="#">A6V101036241</a>
2	Pipes and hoses	<a href="#">FR2-LB705360008</a>	CORSO67	Pre-assembled piping for installation 67 liters	<a href="#">A6V10861206</a>
3	Valves and accessories	<a href="#">FR2-LB707920008</a>	ADAF33	1 1/2 - 1" adapter	<a href="#">A6V11387396</a>
4	Pipes and hoses	<a href="#">FR2-LB705340008</a>	FERU	Fitting for flexible curve	<a href="#">A6V11387490</a>
5	Nozzles	<a href="#">FR2-LB707850008</a>	BUMOF 1"	1" nozzle for modular installation	<a href="#">A6V10864642</a>
<b>Battery control - Component list</b>					
Id	Category	Code	Reference	Description	Documents
1	Electrical products	<a href="#">FR6-LB707880008</a>	CORRA	Strand for actuator	<a href="#">A6V10756412</a>
2	Actuators	<a href="#">S54478-B52-A2</a>	DEMADEM	DEMA FM actuator dismountable under pressure	<a href="#">A6V10859650</a>
3	Actuators	<a href="#">FR2-LB700090008</a>	CP16	Pneumatic actuator	<a href="#">A6V10756550</a>
4	Pipes and hoses	<a href="#">FR2-LB703380008</a>	FLEJIC4	600mm pilot hose	<a href="#">A6V10757634</a>
5	Fittings	<a href="#">FR2-LB703400008</a>	EQJIC	Fitting joint EQJIC	<a href="#">A6V10431743</a>
<b>Manometers</b>					
Id	Category	Code	Reference	Description	Documents
1	Valves and accessories	<a href="#">A6E60200528</a>	PRESCODEM60	60Bar dismountable pressure gauge with switch and electric	<a href="#">A6V101072200</a>
2	Electrical products	<a href="#">FR2-LB704210008</a>	TOR-UNIT	Electric connection cable TOR-UNIT	<a href="#">A6V11387478</a>
3	Electrical products	<a href="#">FR6-LB707340008</a>	BORA	Limp of connection	<a href="#">A6V10756233</a>
<b>Rack</b>					
Id	Category	Code	Reference	Description	Documents

1	Cylinder racks and fixings	<a href="#">A6E60200531</a>	RACK-FIX-1CYL-1R	Fastening set 1 cylinder	<a href="#">A6V11387503</a>	1
2	Cylinder racks and fixings	<a href="#">FR2-LB717360008</a>	RAIL-41-425	Rail shape 41 length 425	<a href="#">A6V10422320</a>	1

#### Options

Id	Category	Code	Reference	Description	Documents	Quantity
1	Valves and accessories	<a href="#">A6E60200461</a>	PRESSBOX	Flow switch	<a href="#">A6V10757897</a>	1
2	Fittings	<a href="#">FR2-LB703410008</a>	UNJIC	Fitting 7/16 JIC - 1/8	<a href="#">A6V10431743</a>	1
3	Pipes and hoses	<a href="#">FR2-LB703380008</a>	FLEJIC4	600mm pilot hose	<a href="#">A6V10757634</a>	1

#### Manually selected products

Id	Category	Code	Reference	Description	Documents	Quantity
1	Gas	<a href="#">S54478-B610-A1</a>	FK-5-1-12	FK-5-1-12 [kg: total weight]	<a href="#">A6V12068551</a>	47
2	Info., panels and alarms	<a href="#">S54478-X414-A1</a>	LAB-I-FK-5-1-12	Instruction label for FK-5-1-12 cylinder	<a href="#">A6V12148064</a>	1

## Załącznik 2: Obliczenia Vds rur, powierzchni klapy odciążającej oraz odległości dysz



VdS SCHADENVERHÜTUNG FK-5-1-12 -Calculationprogram Version 7.5

Licenced to: Siemens Building Technologies AG

File: C:\Program Files (x86)\VdS\FK\_5-1-12\Projects\FK\_1\_67\_MOD-szpital w Brzozowie.prj - Results

Page: 1

Serial no: [dongle]

2024.05.29


Project: szpital w Brzozowie  
Project-No:  
Building:  
Object:  
Contractor: WBPI  
Owner:  
Project engineer: MK  
Date: 2024.05.29  
Altitude above sealevel: 50 m  
Regulation rule for calculation of FK-5-1-12 quantities: ISO 14520-5, Edition 2006

### Project description:

P=20,4m<sup>2</sup>

h=2,64m

Pipe catalogue: 5112\_FR\_20150727.rkl  
Component catalogue: 5112\_20150727.arm  
Nozzle catalogue: 5112\_20150727.noz

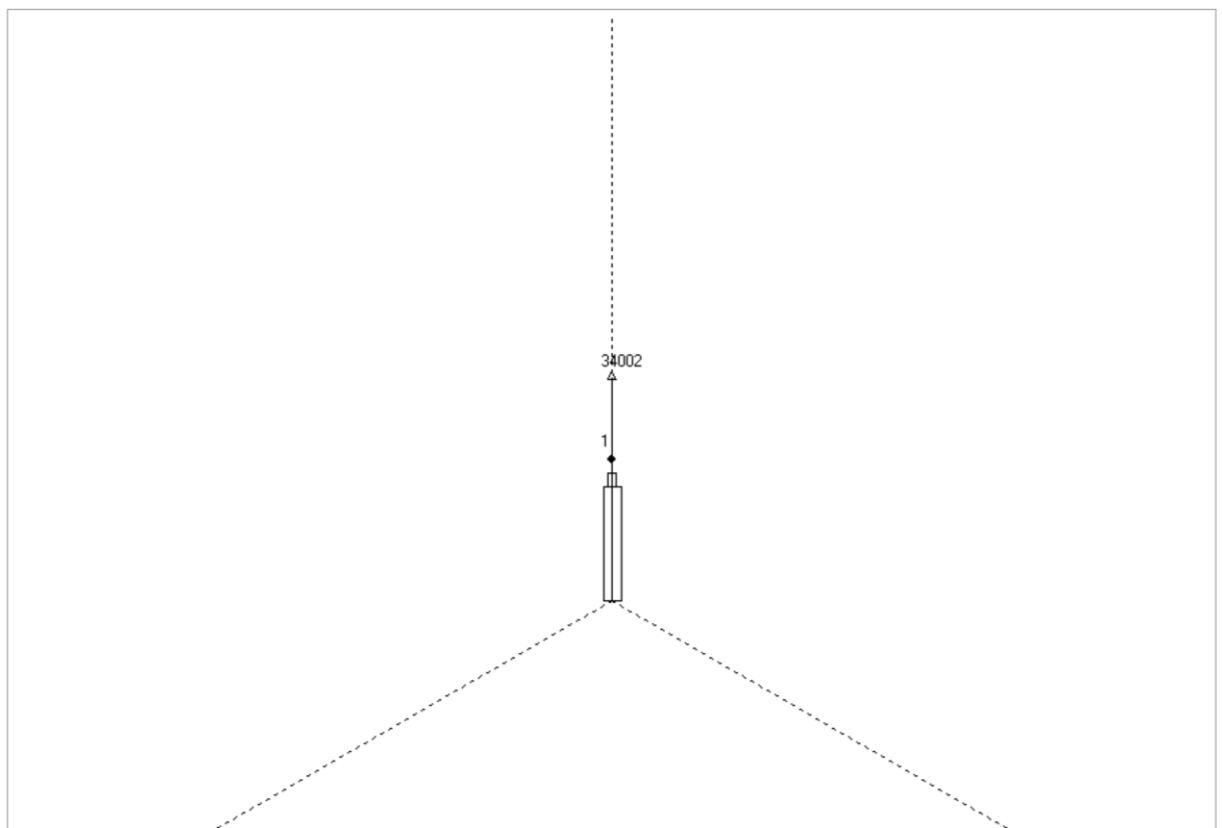

#### 4. SPIS RYSUNKÓW

Nr	Tytuł	Skala
E-01	SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA	--
E-02	TRASY KABLOWE WYSOKOPRĄDOWE - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-03	TRASY KABLOWE WYSOKOPRĄDOWE - RZUT PARTERU	1:100
E-04	TRASY KABLOWE NISKOPRĄDOWE - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-05	TRASY KABLOWE NISKOPRĄDOWE - RZUT PARTERU	1:100
E-06	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-07	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT PARTERU	1:100
E-08	INSTALACJA GNIAZD I SIŁOWA - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-09	INSTALACJA GNIAZD I SIŁOWA - RZUT PARTERU	1:100
E-10	INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-11	INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH - RZUT PARTERU	1:100
E-12	INSTALACJA EKWIPOWOTENCJALIZACJI - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-13	INSTALACJA EKWIPOWOTENCJALIZACJI - RZUT PARTERU	1:100
E-14	INSTALACJA SSP - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-15	INSTALACJA SSP - RZUT PARTERU	1:100
E-16	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SSP	--
E-17	INSTALACJA SSP - SCHEMAT INSTALACJI GASZENIA GAZEM	--
E-18	INSTALACJA STRUKTURALNA I CCTV - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-19	INSTALACJA STRUKTURALNA I CCTV - RZUT PARTERU	1:100
E-20	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI STRUKTURALNEJ	--
E-21	WIDOK ELEWACJI SZAF GPD	--
E-22	INSTALACJA PRZYŻYWOWA - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-23	INSTALACJA PRZYŻYWOWA - RZUT PARTERU	1:100
E-24	INSTALACJA PRZYŻYWOWA - SCHEMAT IDEOWY	--
E-25	INSTALACJA KD ORAZ TV - RZUT PRZYZIEMIA	1:100
E-26	INSTALACJA KD ORAZ TV - RZUT PARTERU	1:100
E-27	INSTALACJA KD ORAZ TV - RZUT DACHU	1:100
E-28	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI KD	--
E-29	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TV	--
E-30	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI STEROWANIA OŚWIETLENIEM DALI	--
E-31	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI MONITORINGU OPRAW AW	--
E-32	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +J-0TE1	--
E-33	WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY +J-0TE1	--
E-34	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +J-1TE1 SEKCJA ZASILANIA REZERWOWANEGO +J-1TR1	--
E-35	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +J-1TE1 SEKCJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO +J-1TP1	--
E-36	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +J-1TE1 SEKCJA ZASILANIA REZERWOWANEGO +J-1TG1	--

E-37	WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY +J-1TE1	-:-
E-38	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +J-1RW1	-:-
E-39	WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY +J-1RW1	-:-
E-40	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY +J-SERW	-:-
E-41	WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY +J-SERW	-:-
E-42	SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA UPS1 - 30KVA	-:-
E-43	SCHEMAT IDEOWY TABLICY +J-UPS1	-:-
E-44	WIDOK ELEWACJI TABLICY +J-UPS1 ORAZ UPS1	-:-
E-45	SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA UPS2 - 20KVA	-:-
E-46	SCHEMAT IDEOWY TABLICY +J-UPS2	-:-
E-47	WIDOK ELEWACJI TABLICY +J-UPS2 ORAZ UPS2	-:-
E-48	SCHEMAT IDEOWY TABLICY +J-1IT1	-:-
E-49	SCHEMAT MONTAŻOWY STEROWNIKA W TABLICY +J-1IT1	-:-
E-50	WIDOK ZABUDOWY TABLICY +J-1IT1	-:-
E-51	SCHEMAT IDEOWY TABLICY +J-1IT2	-:-
E-52	SCHEMAT MONTAŻOWY STEROWNIKA W TABLICY +J-1IT2	-:-
E-53	WIDOK ZABUDOWY TABLICY +J-1IT2	-:-
E-54	SCHEMAT IDEOWY TABLICY +J-1IT3	-:-
E-55	SCHEMAT MONTAŻOWY STEROWNIKA W TABLICY +J-1IT3	-:-
E-56	WIDOK ZABUDOWY TABLICY +J-1IT3	-:-
E-57	SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY ROZDZIELNI +J-RG	-:-
E-58	WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI +J-RG	-:-