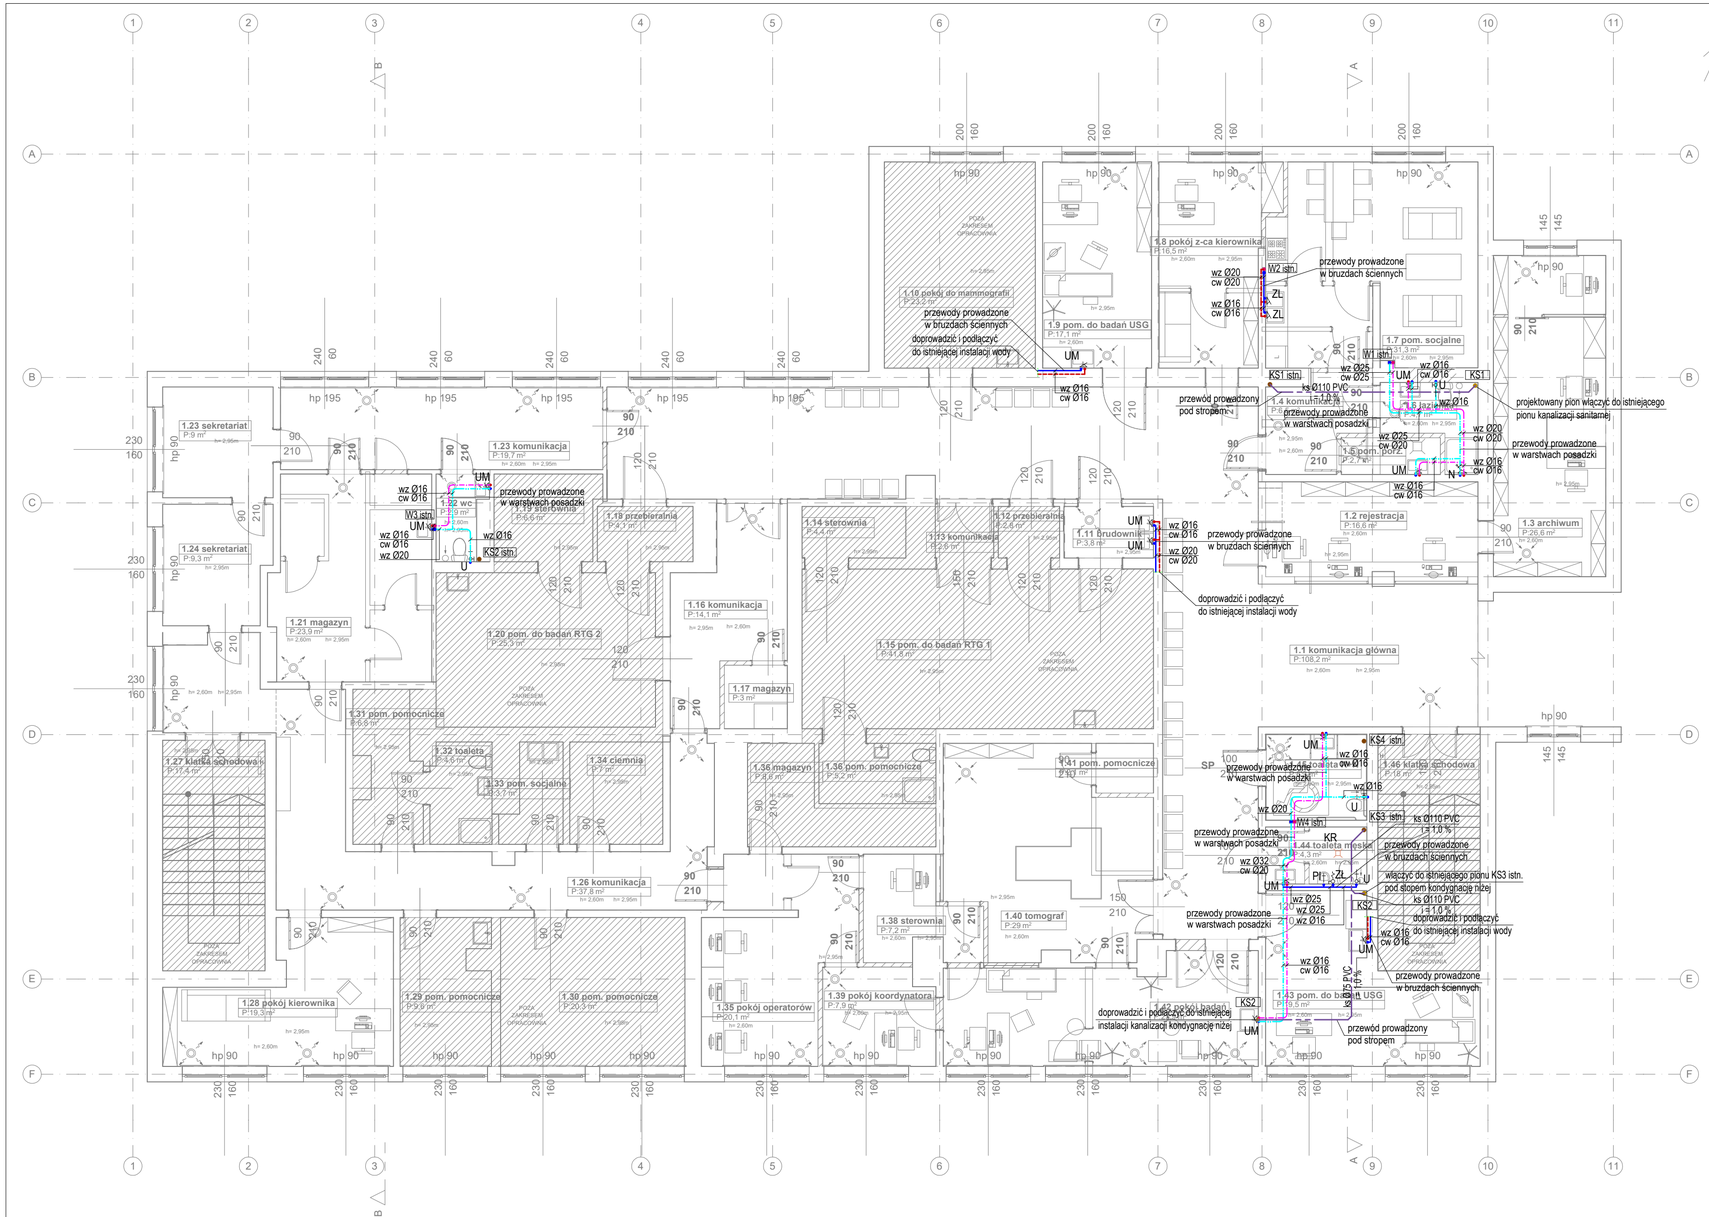

LEGENDA:

- KS1 — Projektowane piony instalacji kanalizacji sanitarnej
- KS1 istn. — Istniejące piony instalacji kanalizacji sanitarnej
- W2 istn. — Istniejące piony instalacji wody zimnej i ciepłej
- ks Ø110 PVC i = 2,0 % — Przewody odpowietrzające instalacji kanalizacji sanitarnej
- Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzone w warstwach posadzkowych
- Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzone pod stropem lub w bruzdach
- Odcinek istniejącej kanalizacji sanitarnej
- PVC110 — Odcinek projektowanej kanalizacji sanitarnej; średnica
- wz Ø20 cw Ø17 — Średnica przewodów wody zimnej - r. wielowarstwowe; Średnica przewodów wody ciepłej - r. wielowarstwowe
- UM — Bateria umywalkowa
- ZL — Bateria zlewozmywakowa
- N — Bateria natryskowa
- U — Płuczka - ustęp
- PI — Pisuar
- ZŁ — Zawór czerpalny ze złączką do węża
- KR — Kratka ściekowa
- R — Rewizja (czyszczak)
- DR — Drzwiczki rewizyjne
- 1.47a — Numer pomieszczenia
- Natrysk
- Umywalka
- Zlewozmywak
- Ustęp
- Pisuar
- KR — Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm

UWAGA:

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek elemencie dokumentacji - należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.
- Bruzdy i duże otwory w ścianach należy wycinać mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Małe otwory należy wykonywać przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów urządzeniami udarowymi lub przez ręczne kucie.
- Wszystkie przebicia przez stropy i ściany istniejące powinny być odebrane przez inspektora nadzoru.
- W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z wykonaną dokumentacją (ze względu na brak dokumentacji powykonawczej instalacji), wymiary należy sprawdzić po wykonaniu odkrywek i zweryfikować możliwości techniczne wykonania instalacji.
- W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego nie ujętego w dokumentacji, zawiadomić projektanta lub inspektora nadzoru, który ustali tok postępowania.
- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.
- Przed montażem ustalić na naradzie wykonywanych prac montażowych wszystkich instalacji.
- Po wykonaniu niezbędnych robót w pomieszczeniach będących poza zakresem opracowania, wykonać wszystkie konieczne prace do odtworzenia stanu pierwotnego.
- Dla wykonania czynności serwisowych należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
- W obrębie pomieszczeń wydzielonych strefą pożarową, należy stosować na istniejących instalacjach c.o. zabezpieczenie odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadające klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla przegrody przez, które przechodzą.
- Z powodu braku dokumentacji archiwalnej oraz zabudowy istniejących instalacji sanitarnych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w obudowach oraz bruzdach, przebieg nowoprojektowanych / przebudowanych tras instalacji sanitarnych należy dopasować / skoordynować z istniejącymi instalacjami. W przypadku braku możliwości usunięcia istniejącej instalacji należy powiadomić Projektanta, który ustali tok postępowania.
- Należy zdemontować wszystkie nieużywane instalacje sanitarne (wod-kan, co, ct, wentylacja mechaniczna)
- Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu celem odpowiedniej oceny stopnia trudności wykonania projektowanych instalacji.
- Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych należy zapoznać się z zakresem robót pozostałych branż, aby ustalić montażu, prowadzenia robót poszczególnych instalacji;

Opis oznaczeń zastosowanych średnic przewodów z rur polipropylenowych

Oznaczenie	Średnica x grubość ścianki [mm]
Ø16	Ø16 x 1,80
Ø20	Ø20 x 1,90
Ø25	Ø25 x 2,30
Ø32	Ø32 x 2,90

Opis średnic przewodów - instalacja wody zimnej i ciepłej

Oznaczenie	Specyfikacja	Woda zimna	Woda ciepła
UM	Bateria umywalkowa	Ø16 x 1,80	Ø16 x 1,80
N	Bateria natryskowa	Ø16 x 1,80	Ø16 x 1,80
ZI	Bateria - zlewozmywak	Ø16 x 1,80	Ø16 x 1,80
U	Płuczka ustępowa	Ø16 x 1,80	-
PI	Pisuar	Ø 25x2,30	-

Opis średnic przewodów - kanalizacja sanitarna

Specyfikacja	K. sanitarna
Umywalka	Ø 50
Zlewozmywak	Ø 50
Natrysk	Ø 50
Ustęp	Ø 110
Pisuar	Ø 50
Wpust ściekowy (tworzywo sztuczne)	Ø 50

SCHEMAT ROZWINIĘCIA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POM. 1.42; 1,43; 1.44; 1.45

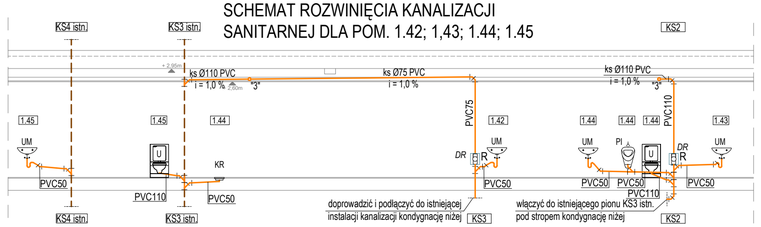

SCHEMAT ROZWINIĘCIA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POM. 1.4; 1.5; 1.6

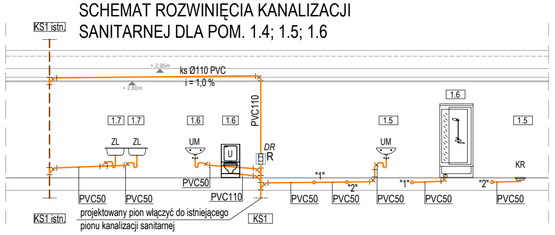

Zamierzenie budowlane
Przebudowa Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - Pawilon L zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr 2473/1, 2466/5, 2465/2 obr. 0001 Brzozów

Adres inwestycji
działka nr ewid. 2473/1, 2466/5, 2465/2 obr. 0001 Brzozów
ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów

Projektant: mgr inż. Tomasz Totoś	Nr uprawnień: PDK/0208/POOS/18	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Joanna Rogalińska	Nr uprawnień: PDK/0063/POOS/21	Podpis:
Opracowali		

Tytuł rysunku: **INSTALACJA WOD-KAN - RZUT II PIĘTRA**
Element projektu budowlanego: **PROJEKT TECHNICZNY**
Skala **1:100** Data **02.2024 r.** Nr rys.: **WK.01.**