
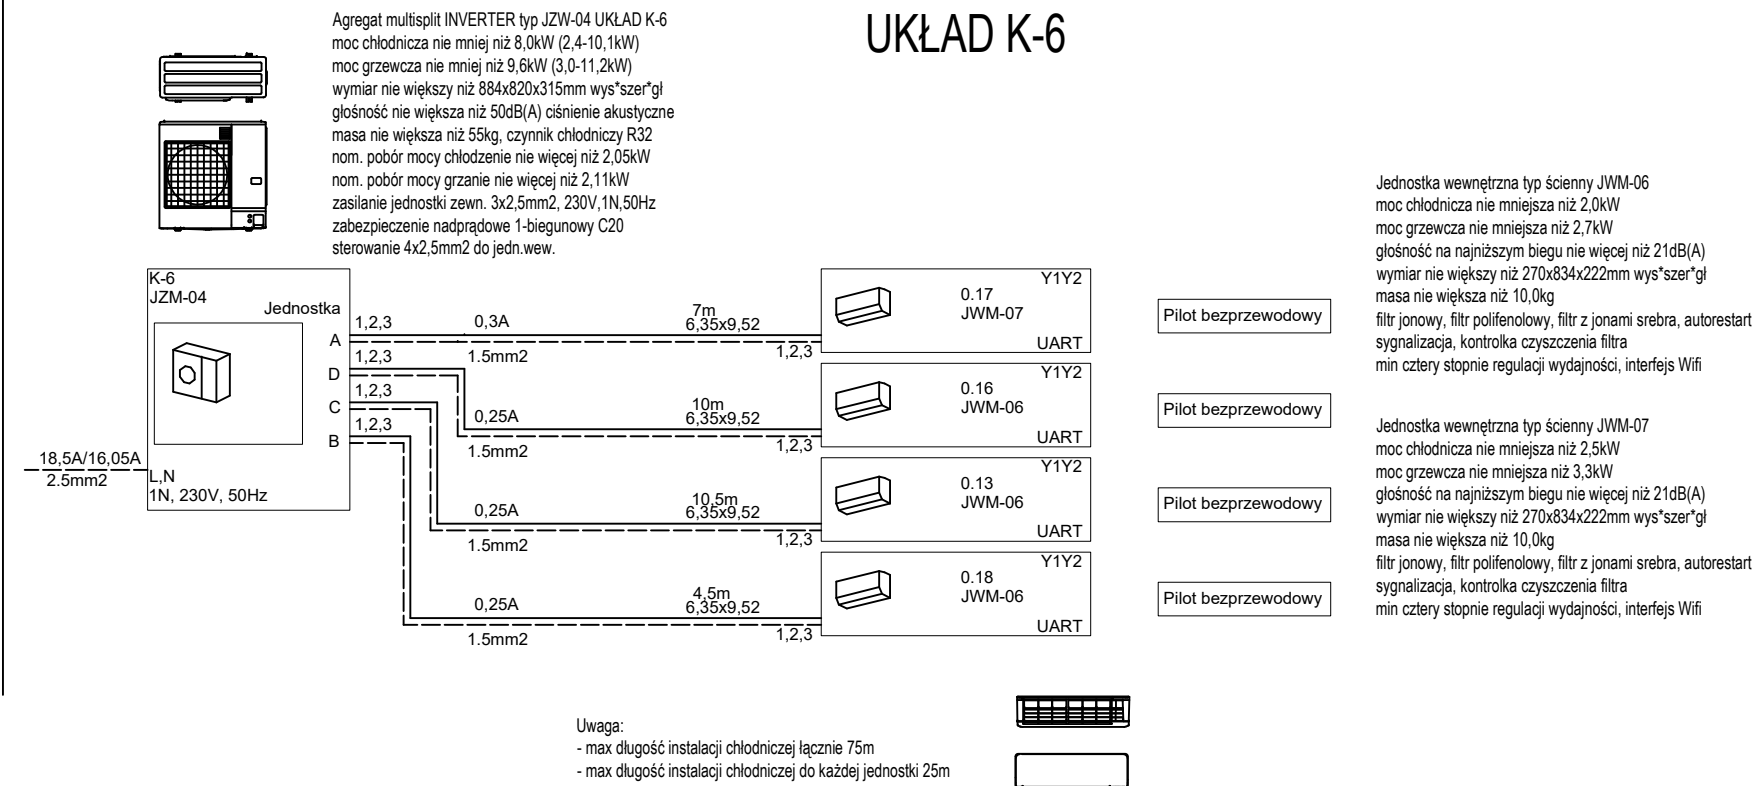
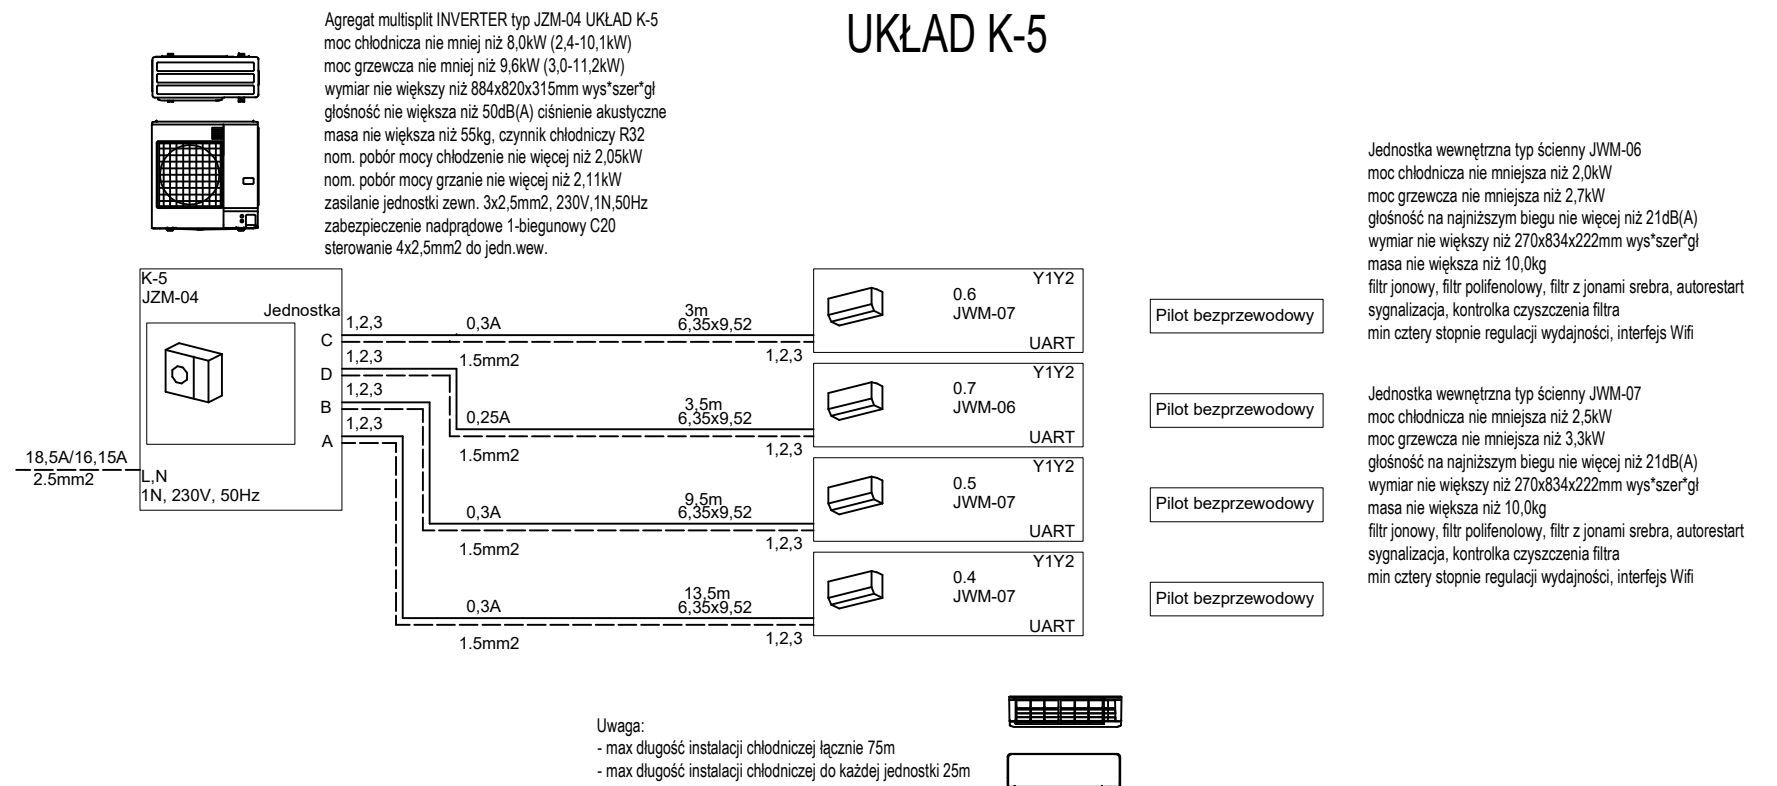


UKŁAD K-2

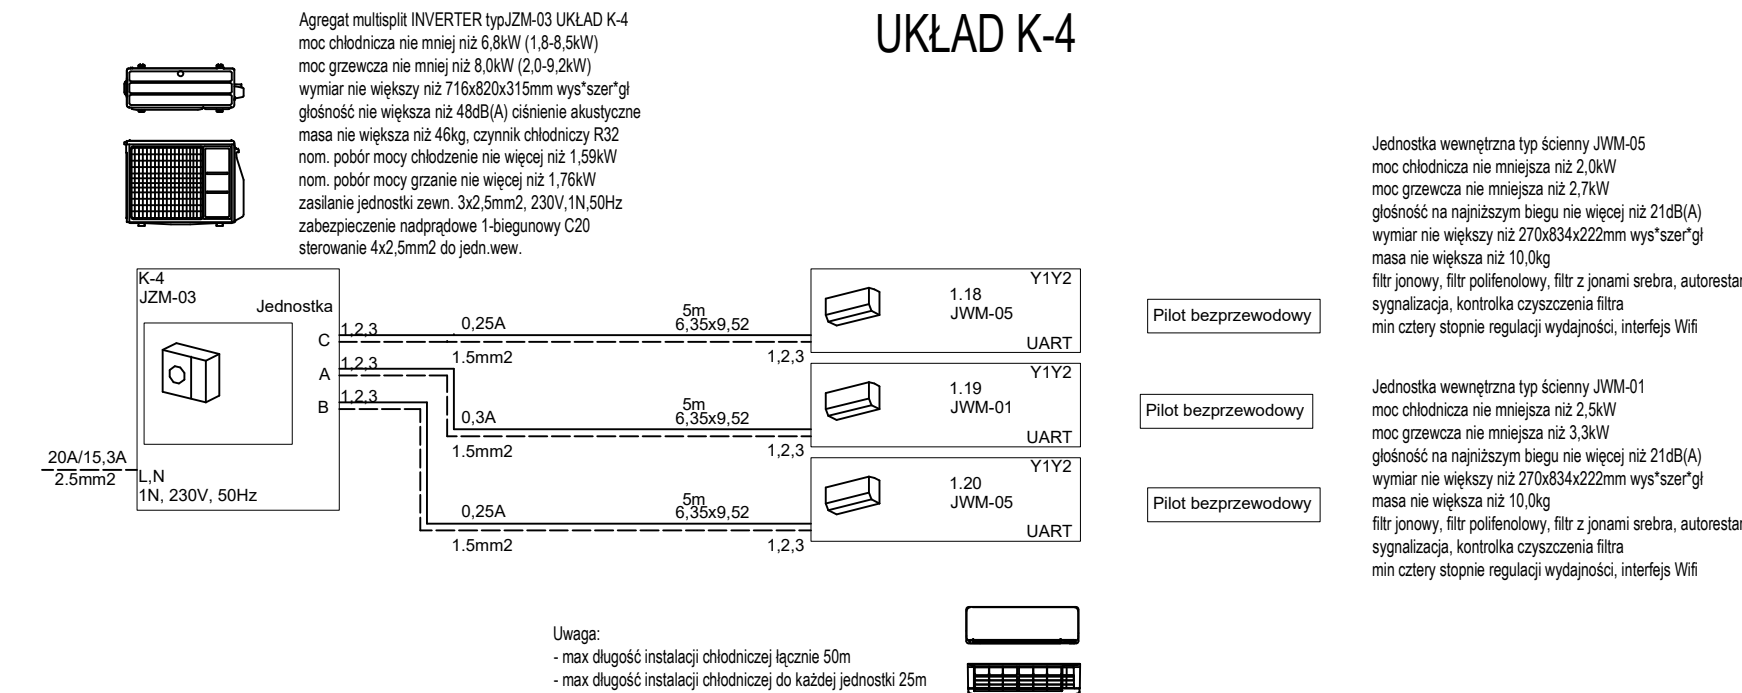

Ø6,35x9,52	Instalacja chłodnicza- średnica ciecz x gaz [mm]
—————	Linia pilota
—————	Przewód zasilająco-sterowniczy
—————	Przewód zasilający

J.zewnętrzna
Zabezpieczenie/MCA
Średnica
J. wewnętrzna
MCA
Średnica

Jednostka wewnętrzna typ ścienny JWM-04
 moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,0kW
 moc grzewcza nie mniejsza niż 8,2kW
 głośność na najniższym biegu nie więcej niż 29dB(A)
 wymiar nie większy niż 280x360x240mm wys' szer'gł
 masa nie większa niż 12,5kg
 filtr jonowy, filtr polifenolowy, filtr z jonami srebra, autostart
 sygnalizacja, kontrola czystości wydychanego filtra
 min cztery stopnie regulacji wydajności

Zamierzenie budowlane

Przebudowa Pawilonu „F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów

Adres inwestycji
działka nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów
w Brzozowie, ul. ks. Bielawskiego 18

Projektant mgr inż. Tomasz Totóć	Nr uprawnień: PDK/0208/POOS/18	Podpis:
-------------------------------------	-----------------------------------	---------

Sprawdzający: mgr inż. Jonna Rogalińska

Opracowali	
------------	--

Tytuł rysunku	Element projektu budowlanego:
SCHEMAT INSTALACJI CHŁODZENIA, ZASILANA I STEROWANA SYSTEMÓW SPLIT I MULTISPLIT	PROJEKT TECHNICZNY

Skala 1:100

Data 02.2024

Nr rys.: **K.03**