



WIDOK ZŁĄCZA:

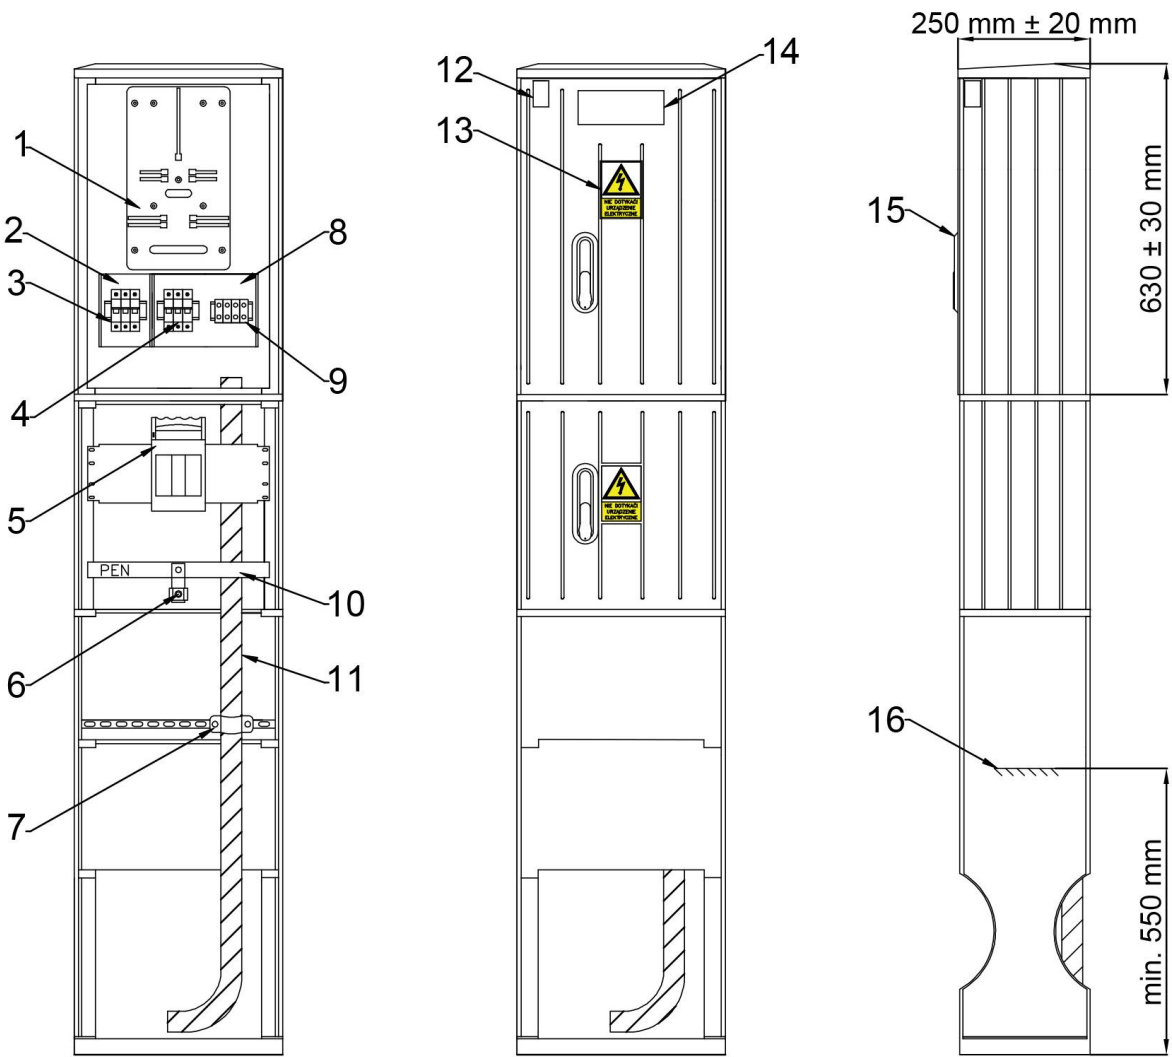

UWAGI:
1. W przypadku montażu tablicy na elewacji należy zrezygnować z fundamentu a jedynie pozostawić przedział kablowy.
2. Tablicę złącza i układu pomiarowego należy montować na wysokości h=0,25m od poziomu gruntu.

SCHMEAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

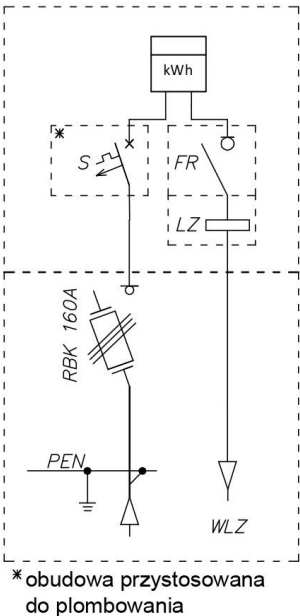

WYPOSAŻENIE:

- 1. Tablica licznikowa
- 2. Osłona izolacyjna przystosowana do plombowania
- 3. Wyłącznik nadprądowy
- 4. Rozłącznik izolacyjny
- 5. Rozłącznik RBK 160A
- 6. Złączka typu V-klema
- 7. Uchwyt
- 8. Osłona izolacyjna
- 9. Listwa zaciskowa
- 10. Szyna PEN
- 11. Rura osłonowa
- 12. Tabliczka znamionowa
- 13. Tabliczka ostrzegawcza
- 14. Miejsce montażu tabliczki z numerem ZK
- 15. Zamek
- 16. Poziom zakopania

UWAGI:

Zamierzenie budowlane Przebudowa Pawilonu "F" Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielańskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów		
Adres inwestycji działka nr ewid. 2464/2 obr. 0001, Brzozów. w Brzozowie, ul. księdza Bielańskiego 18		
Projektant mgr inż. Grzegorz Weber	Nr uprawnień: PDK/0050/PWOE/19	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Robert Bęben	Nr uprawnień: PDK/0191/POOE/06	Podpis:
Opracowali mgr inż. Piotr Krupnicki mgr inż. Paweł Pac mgr inż. Grzegorz Szylar mgr inż. Marcin Stęchły	Nr uprawnień: PDK/0003/POOE/15	Podpis:
Tytuł rysunku WIDOK TABLICY UKŁADU POMIAROWEGO ORAZ ZŁĄCZA KABLOWEGO NA ELEWACJI		Element projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY
Skala :-	Data 02.2024 r.	Nr rys.: E-30