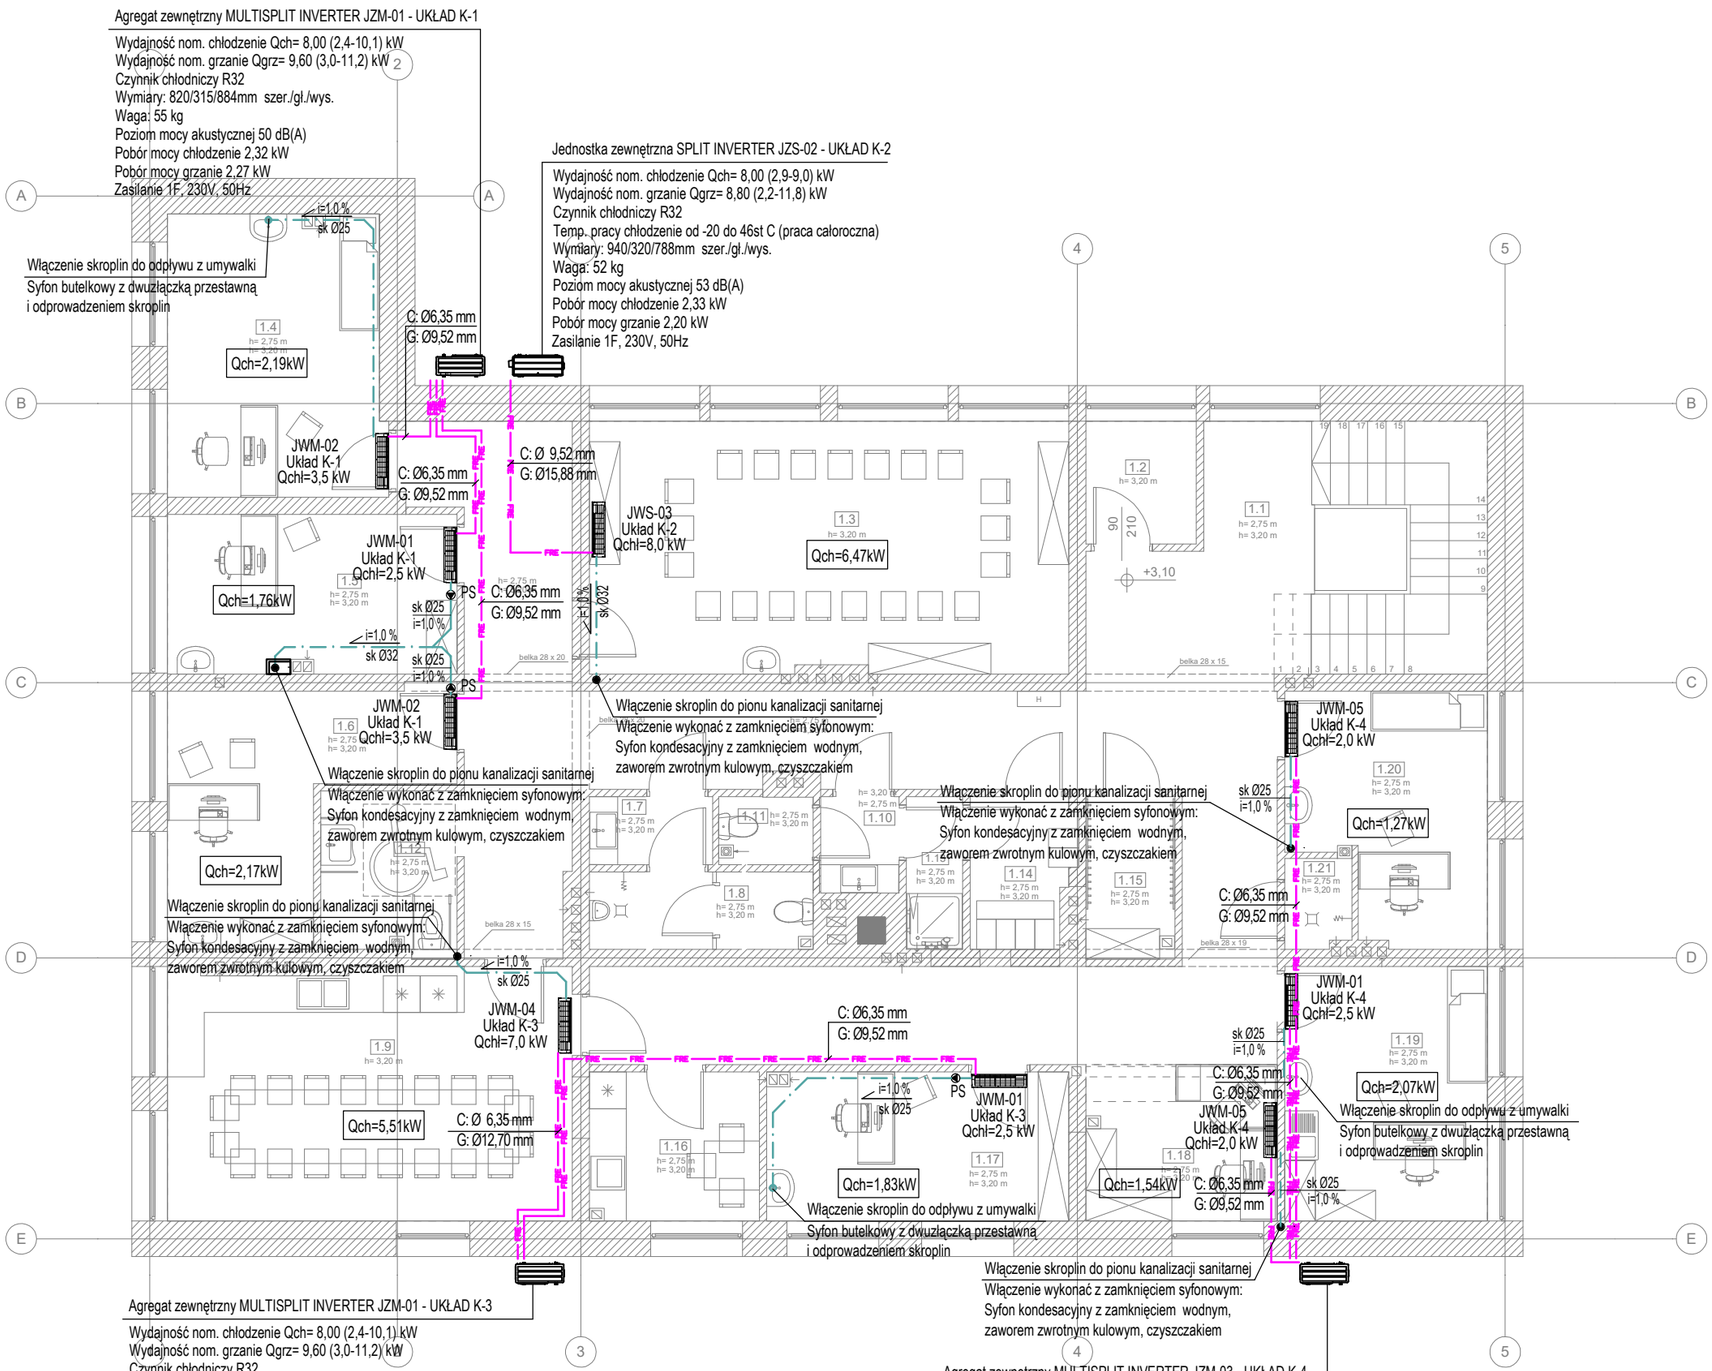

LEGENDA:

- Przewody instalacji chłodniczej - gaz/ciecz
- Przewody instalacji odprowadzenia skroplin
- C: Ø6,35 mm / G: Ø9,52 mm — Średnica przewodu instalacji klimatyzacji - ciecz / gaz
- Qch=2,00 kW — Obliczeniowe zyski ciepła dla pomieszczenia
- JWS — Klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna systemu SPLIT
- JWM — Klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna systemu MULTISPLIT

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH UKŁADÓW SPLIT (K-2)		
L.P.	Opis, symbol urządzenia	Ilość
1	JWS-03 - Jednostka wewnętrzna ścienna Moc chłodnicza nie mniejsza niż 8,0 kW Moc grzewcza nie mniejsza niż 8,8 kW	1

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH UKŁADÓW MULTISPLIT (K-1, K-3,K-4)		
L.P.	Opis, symbol urządzenia	Ilość
1	JWM-01 - Jednostka wewnętrzna ścienna Moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW Moc grzewcza nie mniejsza niż 3,3 kW	3
2	JWM-02 - Jednostka wewnętrzna ścienna Moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,5 kW Moc grzewcza nie mniejsza niż 3,8 kW	2
3	JWM-04 - Jednostka wewnętrzna ścienna Moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,0 kW Moc grzewcza nie mniejsza niż 8,2 kW	1
4	JWM-05 - Jednostka wewnętrzna ścienna Moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,0 kW Moc grzewcza nie mniejsza niż 2,7 kW	2

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.
2. Przed montażem ustalić na naradzie kolejność wykonywanych prac montażowych wszystkich instalacji.
3. Odejście skroplin od klimatyzatorów należy wykonać średnicą Ø25. Przewody prowadzić w bruździe ściennej ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. W przypadku braku możliwości prowadzenia instalacji w bruździe ściennej instalację odprowadznia skroplin prowadzić po wierzchu w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w korytkach PVC.
4. Przewody instalacji freonowej w korytarzach prowadzić możliwie nisko w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w korytkach PVC. Podejście do poszczególnych jednostek wewnętrznych należy prowadzić w bruździe ściennej.
5. Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażone są w piloty bezprzewodowe
6. Wszystkie jednostki wewnętrzne (za wyjątkiem układów K-2) wyposażone są w filtry z jonami srebra

Zamierzenie budowlane
Przebudowa Pawilonu „F" Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów

Adres inwestycji
działka nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozów w Brzozowie,ul. ks. Bielawskiego 18

Projektant	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Totoś	PDK/0208/POOS/18	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Jonna Rogalińska	PDK/0063/POOS/21	

Opracowali

Tytuł rysunku
INSTALACJA KLIMATYZACJI – RZUT POZIOMU +1

Element projektu budowlanego:
PROJEKT TECHNICZNY

Skala ***1:100*** Data **02.2024 r.** Nr rys.: **K.02.**